



WZ115050, WZ115100, WZ11545 WZ11590, WZ115030SP

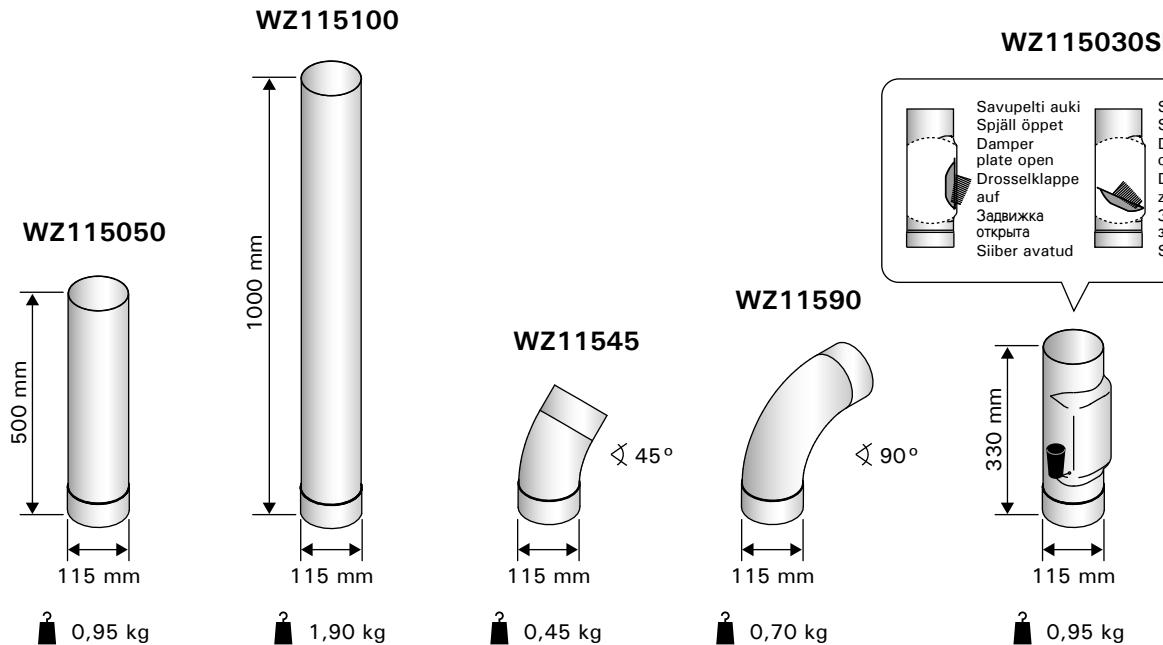

Suojaetäisyyydet Säkerhetsavstånd Safety distances Sicherheitsabstände Безопасные расстояния Ohutuskaugused

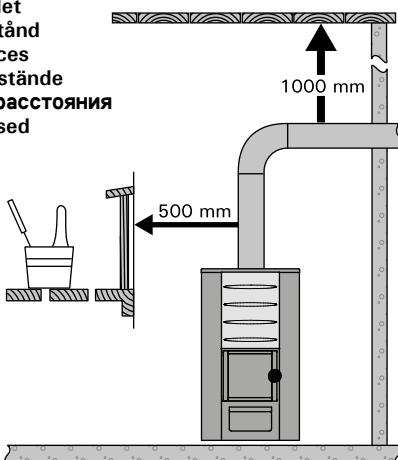

Savuputki kuumentee tulisijaa lämmittääessa huomattavasti. Jos putki asennetaan paikkaan, jossa siihen voi vahingossa koskea, se tulee suojaata esim. teräsvökillä. Suojaus ei saa vaikuttaa ilman vaihtumiseen putken ympärillä.

Rökröret uppvärms betydligt vid eldning i eldstaden. Om rökröret installeras på en plats där man kan komma av misstag i kontakt med den, ska den skyddas tex. med stålnät. Skyddet får inte hindra luftcirkulationen omkring röret.

When the fireplace is used a considerable heating takes place. In case the smoke pipe is installed so that it can be accidentally touched, it should be protected with e.g. steel mesh. The protection should not interfere with the ventilation around the pipe.

Bei der Verwendung des Kamins entsteht eine beträchtliche Hitze. Wird der Schornstein so montiert, dass eine unbeabsichtigte Berührung geschehen kann, muss dies beispielsweise mit einem Stahlnetz verhindert werden. Dieser Schutz darf allerdings nicht die Belüftung des Rohres beeinträchtigen.

При использовании топка сильно нагревается. Если дымовая труба установлена так, что допускает случайное касание, то она должна быть защищена, например, стальной сеткой. Защита не должна мешать циркуляции воздуха вокруг трубы.

Kamina kasutamisel tekib märkimisväärne kuumenemine. Kui suitsutoru on paigaldatud selliselt, et seda on võimalik kogemata puudutada, tuleb seda kaitsta näiteks terasvörguga. Kaitse ei tohiks siiski takistada toru ümber toimuvat ventilatsiooni.

Savuputkien liittäminen

Tiivistä liitokset tulenkestäväällä massalla, jonka lämmönkesto on vähintään 1000 °C. Noudata tiivistysaineen käyttöohjetta.

Anslutning av rökrör

Tät anslutningar med en fogmassa som tål minst 1000 °C.

Följ anvisningarna för fogmassan.

Connecting the smoke pipes

Seal the joints with fire proof intumescent sealant with a temperature resistance of at least 1000 °C. Follow instructions provided with the sealant.

Anschluss der Ofenrohre


Die Verbindungsstellen müssen mit feuerfester Masse abgedichtet werden, die eine Hitzeverträglichkeit von mindestens 1000 °C hat. Befolgen Sie die Anwendungsanleitung der Abdichtungsmasse.

Соединение дымовых труб

Укрепите соединения огнестойким саморасширяющимся герметиком с температурной стойкостью не менее 1000 °C. Руководствуйтесь инструкцией, поставляемой с герметиком.

Suitsutorude ühendamine

Tihendage ühendused tulekindla tulekaitsetihendiga, mille temperatuurialuvus on vähemalt 1000 °C. Järgige tihendi juhiseid.

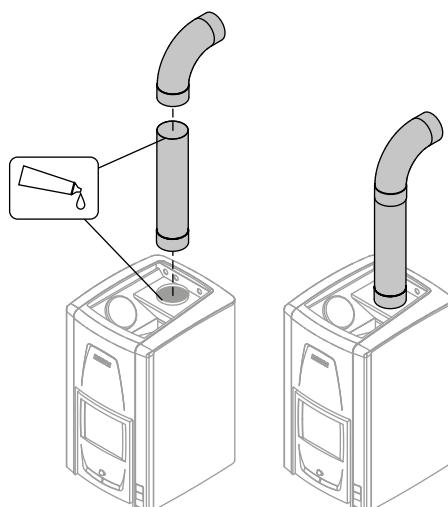



0809-CPD-0638

Harvia Oy, PL 12, 40951 Muurame, Finland
09**EN 1856-2**

Savuputki/Rökrör

Yksiseinämäinen/Enväggig

T600 - N1 - VmL20070 - G500↔/1000↑

Puristuslujuus/Kompressionshållfasthet

Maksimikuorma: 40 kg/

Maximibelastning: 40 kg

Virtausvastus/Flödesmotstånd
NPD**Nokipalonkestävä/Resistens mot soteld**

Kyllä/Ja

Taivutuslujuus/Böjhållfasthet

Vetolujuus: 35 kg (liitokset 0 kg)/

Draghållfasthet: 35 kg (anslutningar 0 kg)

Jäätyminisulamiskestävyyss/**Resistens mot frysning-upptining**

Kyllä/Ja

Savuputki/Rökrör EN 1856-2 - T600 - N1 - D - VmL20070 - G500↔/1000↑Tuotteen kuvaus
ProduktbeskrivningTuotestandardin numero
Produktstandardens nummer

Lämpötilaluokka (tulisi jää nimellinen savukaasulämpötila max. 600 °C)

Temperaturklass (eldstädens nominella
maxvärde för rökgastemperatur 600 °C)

Paineluokka (N1: alipaineinen piippu)

Tryckklass (N1: skorsten med undertryck)

Tiivistymän (kondenssin) kestävysluokka
(D: kuivat käyttöolosuhteet, savukaasun lämpötila
on yli veden kasteepisteen)Kondensatens resistensklass
(D: torra användningsomständigheter, rökgasens
temperatur över vattnets daggpunkt)Korrosionkestävysluokka (Vm-L20: perustuu materiaaliin
luokitukseen AISI304) (070: savuputken seinämävahvuus)Korrosionsresistensklass (Vm-L20: baserad på materialklassificering
AISI304) (070: rökrörets väggjocklek)Nokipalonkestävysluokka (G: nokipalonkestävä) ja etäisyys palaviin materiaaleihin
(500 mm seinään ja 1000 mm kattoon)Resistensklass för soteld (G: soteldsresistant) och avstånd till brännbart material
(500 mm till vägg och 1000 mm till tak)

NPD = ominaisuutta ei ole määritetty/ingen egenskap har fastställts



0809-CPD-0638

Harvia Oy, PL 12, 40951 Muurame, Finland
09**EN 1856-2**

Smoke pipe/Rauchrohr

Single-wall/Einlagig

T600 - N1 - VmL20070 - G500↔/1000↑

Compressive strength/Druckfestigkeit

Maximum load: 40 kg/

Belastungsgrenze: 40 kg

Flow resistance/Strömungswiderstand
NPD**Sootfire resistance/Rußbrandbeständigkeit**
Yes/Ja**Flexural strength/Biegefestigkeit**

Tensile strength: 35 kg (joints 0 kg)/

Reißfestigkeit: 35 kg (Verbindungen 0 kg)

**Freeze thaw resistance/
Frost-Tauwetter-Widerstand**
Yes/Ja**Smoke pipe/Rauchrohr EN 1856-2 - T600 - N1 - D - VmL20070 - G500↔/1000↑**Product description
ProduktbeschreibungStandard number
StandardnummerTemperature class (max. nominal chimney
gas temperature of fireplace 600 °C)Temperaturstufe (max. nominale Rauchfang-
Gastemperatur des Kamins 600 °C)Pressure class (N1: low pressure chimney)
Druckstufe (N1: Niederdruk-Rauchfang)Condensate (condensation) resistance rating
(D: dry operating conditions, chimney gas temperature is
above water condensation level)Widerstandsklassifizierung gegen Kondensat (Kondensation)
(D: trockene Betriebsbedingungen, Rauchfang-
Gastemperatur liegt über der Wasserkondensationsstufe)Corrosion resistance (Vm-L20: based on the material rating AISI304)
(070: thickness of smoke pipe walling)Korrosionsbeständigkeit (Vm-L20: basierend auf
Materialklassifizierung AISI304) (070: Dicke der Rauchrohrwand)Sootfire resistance (G: sootfire resistant) and distance to combustible material
(500 mm to walls/1000 mm to ceiling)Rußbrandbeständigkeit (G: rußbrandbeständig) und Abstand zu brennbarem
Material (500 mm zu Wände/1000 mm zur Decke)

NPD = no performance determined/Keine Leistung bestimmt



0809-CPD-0638

Harvia Oy, PL 12, 40951 Muurame, Finland
09**EN 1856-2**

Дымовая труба/Suitsutoru

Одностенная/Ühekordne sein**T600 - N1 - VmL20070 - G500↔/1000↑****Прочность при сжатии/Survetugevus**

Максимальная нагрузка 40 кг/

Suurim koormus: 40 kg

Сопротивление потоку/Voolutakistus
NPD**Стойкость к прогоранию/Tahmaröpelimiskindlus**
Устойчив/Jah**Прочность при изгибе/Paindetugevus**

Прочность при растяжении: 35 кг (соединения 0 кг)/

Tõmbetugevus: 35 kg (ühendused 0 kg)

Стойкость к циклу «замерзание-оттаивание»/

Külmatsüklikindlus

Устойчив/Jah

Дымовая труба/Suitsutoru EN 1856-2 - T600 - N1 - D - VmL20070 - G500↔/1000↑Описание изделия
TootekirjeldusНомер стандарта изделия
Standardi numberТепловой класс (номинальная температура
дымовых газов макс. 600 °C)Temperatuuritase (max. nominale korstna
gaasitemperatuuri tulekoldes 600 °C)Класс давления (N1: дымоход низкого давления)
Survetase (N1: madalsurvekorsten)

Класс устойчивости к конденсату

(D: сухие условия, температура дымовых газов превышает
точку конденсации воды)

Kondensaatidistikustuse

(D: kuivad töötigimused, korstna gaasitemperatuur on
vee kondensatsioonitasemest kõrgem)Класс устойчивости к коррозии (Vm-L20: основан на классификации
материалов AISI304) (070: толщина стенки трубы дымохода)

Korrosioonikindlus (Vm-L20: põhineb materjaliklassil AISI304)

(070: suitsutoru seina paksus)


Класс устойчивости к прогоранию (G: устойчив) и расстояние до воспламеняющихся
материалов (500 мм до стен/1000 мм до потолка)

Tahmaröpelimiskindlus (G: tahmaröpelimiskindel) ja kaugus süttivast materjalist


(500 mm seinadeni/1000 mm laeni)

NPD = не нормируется/näitä ei ole kindlaks määratud

WZ050M, WZ100M, WZ45M WZ90M, WZ45ML

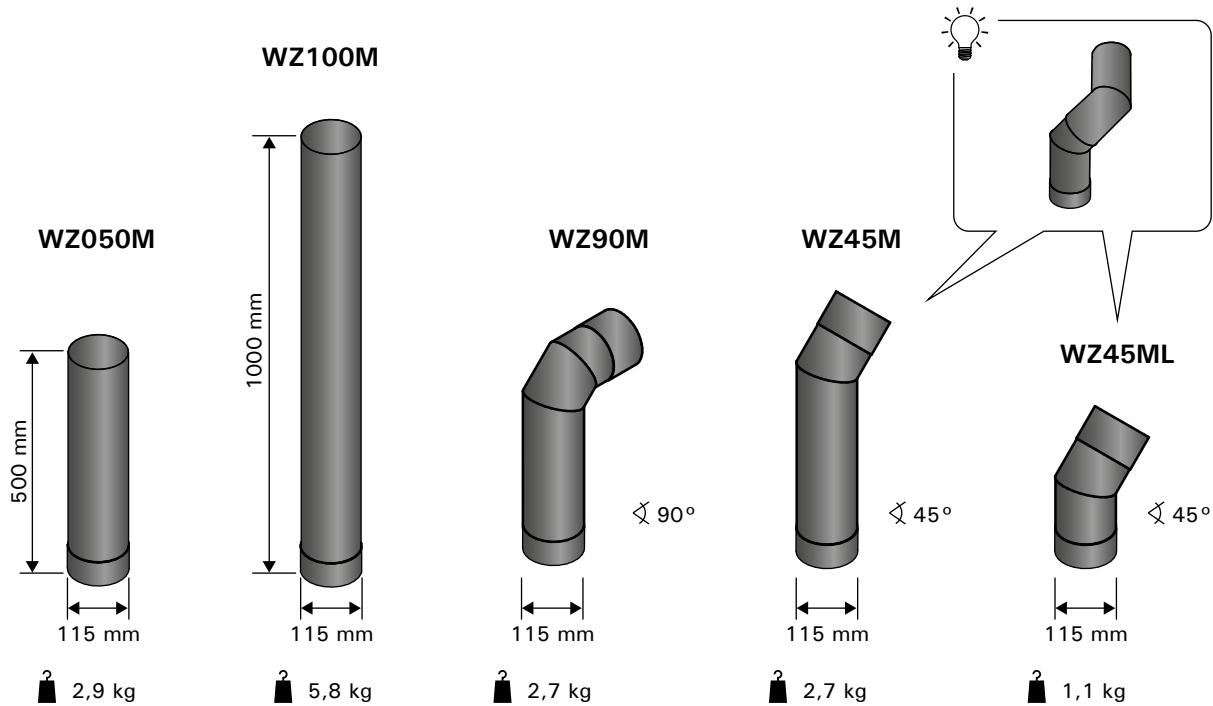

Suojaetäisyyydet
Säkerhetsavstånd
Safety distances
Sicherheitsabstände
Безопасные расстояния
Ohutuskaugused

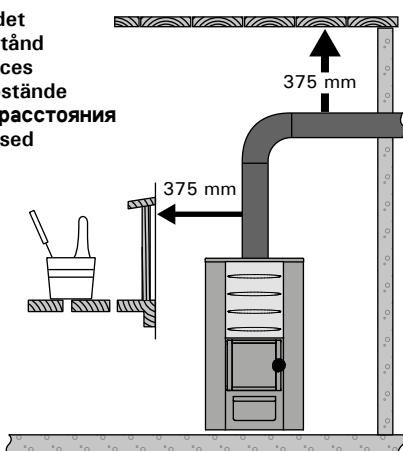

Savuputki kuumenee tulisijaa lämmittäässä huomattavasti. Jos putki asennetaan paikkaan, jossa siihen voi vahingossa koskea, se tulee suojaata esim. teräsverkolla. Suojaus ei saa vaikuttaa ilman vaihtumiseen putken ympärillä.

Rökröret uppvärms betydligt vid eldning i eldstaden. Om rökröret installeras på en plats där man kan komma av misstag i kontakt med den, ska den skyddas tex. med stålnett. Skyddet får inte hindra luftcirkulationen omkring röret.

When the fireplace is used a considerable heating takes place. In case the smoke pipe is installed so that it can be accidentally touched, it should be protected with e.g. steel mesh. The protection should not interfere with the ventilation around the pipe.

Bei der Verwendung des Kamins entsteht eine beträchtliche Hitze. Wird der Schornstein so montiert, dass eine unbeabsichtigte Berührung geschehen kann, muss dies beispielsweise mit einem Stahlnetz verhindert werden. Dieser Schutz darf allerdings nicht die Belüftung des Rohres beeinträchtigen.

При использовании топки сильно нагревается. Если дымовая труба установлена так, что допускает случайное касание, то она должна быть защищена, например, стальной сеткой. Защита не должна мешать циркуляции воздуха вокруг трубы.

Kamina kasutamisel tekib märkimisväärne kuumenemine. Kui suitsutoru on paigaldatud selliselt, et seda on võimalik kogemata puudutada, tuleb seda kaitsta näiteks terasvõrguga. Kaitse ei tohiks siiski takistada toru ümber toimuvat ventiliatsiooni.