

Schiebel Perimeter
 T400 N1 W V2 190660 G25
 T500 N1 W V2 190660 G25
 Hörmön suojakälvykäs huoneissa voi olla
 min. 35 mm, jos sitä on budjetissa.
 Läpivieraillessa tulotien kät. 50 mm:n
 eristettyä palomattomalla eristeellä

JULKISIVUEN MATERIAALIT JA VÄRIT

OSI	TOIMINTALUOKKA	LAATU	VÄRINUMERO
1	REIKKÄ	5	KATE
2	REIKKÄ		
3	REIKKÄKOROKKIA		

TILASTOSIVU

KÄSIRÖYHÖ	0	0,00
KÄSIRÖYHÖ	0	0,00
KÄSIRÖYHÖ	0	0,00
KÄSIRÖYHÖ	0	0,00

A

PAULUOKKA P1 (PALONESTÄVÄ)
 RAKENNUS JA SEN VÄRSTÄLLITYKSET LAITTEET TEHDÄÄN SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAAN
 RAKENNUSMÄÄRÄYKSIEN SUUNNITTELUUN VÄLISEN METRIKSEN HYÖDYSSÄ

B

PURUSTUKSESSA KÄYTTÄTÄVÄ MERKKITILA


— KJ	KÄSIRÖYHÖ
1	REIKKÄ
2	REIKKÄ
3	REIKKÄKOROKKIA (KÄSIRÖYHÖN SUUNNITTELUUN VÄLISEN METRIKSEN HYÖDYSSÄ)
4	REIKKÄ
5	REIKKÄKOROKKIA (KÄSIRÖYHÖN SUUNNITTELUUN VÄLISEN METRIKSEN HYÖDYSSÄ)

C

ADISSIO
 KYSELYTÄÄN TILASIA SUUNNITTELUUN JA HORMITETTAVIIN VAIHTOKORUUN, KUN TILASIA TYYRYN JA MALLI ON
 SEURAAVA TIEDOT SUUNNITTELUUN KÄYTTÖÄ SUUNNITTELUUN VÄLISEN METRIKSEN HYÖDYSSÄ
 TOTEUTTAMISEN TARKASTUKSEKSI KÄYTTÖÄ SUUNNITTELUUN VÄLISEN METRIKSEN HYÖDYSSÄ

D

- YP** Uuno 0,26 W / m² / K
 - Suunnitelmassa
 - Tuuletusta
 - Kalkkiväliä
 - Kalkkiväliä
 - Kalkkiväliä
 - Kalkkiväliä
 - Kalkkiväliä
- US** Uuno 1,18 W / m² / K
 - Suunnitelmassa
- AP** Uuno 0,24 W / m² / K, Piste
 - Laatu
 - Laatu
 - Tuuletusta

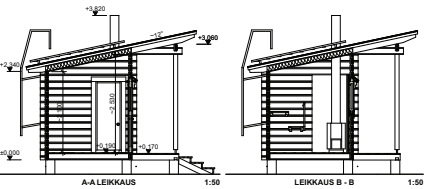

MUUTOS TILIBÄYS		PAIVÄMÄÄRÄ		PIIRTÄJÄ	
PIIRUSTUS	10/2019	PIIRUSTUS	10/2019	PIIRUSTUS	10/2019
JULKISIVUEN		JULKISIVUEN		JULKISIVUEN	
SAUNA MIKKO 10 1 A		POHJA	1:50	LEIKKAUS	1:50
		JULKISIVU	1:100	NORMI	1:20
HONKA	HONKABASELINE OY Keskustie 10 00100 Helsinki	ARK	ARK Keskustie 10 00100 Helsinki		
	10.10.2019				