



4321 Vesimittariventtiilipari kiinnikkeineen



Tekniset tiedot

Rakennepaine
Raaka-aine


1 MPa (10 bar)
erikoismessinki
sinkinkadonkestävä
PTFE
G 3/4

Pallon tiivisteet
Sulatustulppa


Huolto

Karan ("poksin") tiivisteen kiristys

- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia.

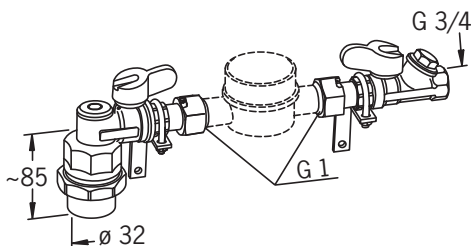

Koko			Oras-nro	LVI-koodi	Mitat
DN	D	*			L
25	32	40	432132	3825016	85
32	40	43	432140	3825018	90

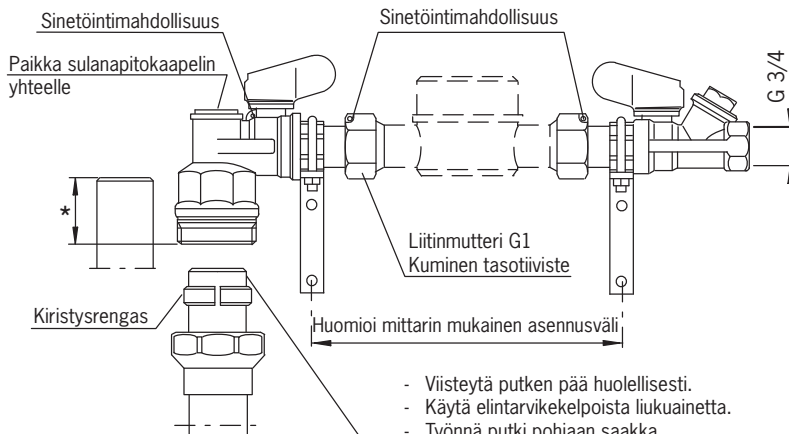

*) ø 32 putki; 40 mm
ø 40 putki; 43 mm

- Viisteytä putken pää huolellisesti.
- Käytä elintarvikekelpoista liukuainetta.
- Työnnä putki pohjaan saakka.
- Kiristä mutteri pohjaan saakka.
- Tukiholkkia ei tarvitse käyttää.



ORAS GROUP

Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com




945831/01/11

Teknisk information

Max. arbetstryck 1 MPa (10 bar)
 Råmaterial specialmässing, avzinkningshärdig
 Kulans tätningar PTFE
 Avfrostningsplugg G 3/4

Service

Åtdragning av tätningen till spindeln (boxen)
 - Lossa på handtaget och dra åt skruvholken under.

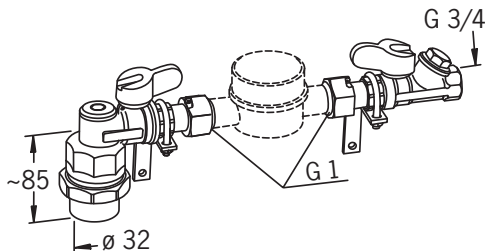

Storlek			Oras nr	LVI nr	Mått
DN	D	*			L
25	32	40	432132	3825016	85
32	40	43	432140	3825018	90

