

Operating Instructions Air-to-Water Heatpump



Model No.

Indoor Unit

WH-SQC09H3E8
WH-SQC12H9E8
WH-SQC16H9E8

Outdoor Unit

WH-UQ09HE8
WH-UQ12HE8
WH-UQ16HE8



Bruksanvisning Luft-till-Värme pump

2-27

Tack för ditt inköp av denna
Panasonicprodukt.

Innan du använder enheten, läs noga igenom
denna bruksanvisning och spara den för framtida
bruk.

Installationsinstruktioner medföljer.

Bruksanvisninger Luft-til-vann-varmepumpe

28-53

Takk for at du har kjøpt dette
Panasonic-produktet.

Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne
enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.

Installasjonsinstruksjoner vedlagt.

Käyttöohjeet Ilmavesilämpöpumppu

54-79

Kiitos, että valitsit Panasonic -tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen yksikön
käytämistä ja säälytä ne tulevaisuutta varten.

Asennusohjeet mukana.

Betjeningsvejledning Luft-til-vand-varmepumpe

80-105

Tak, fordi du købte et Panasonic produkt.
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du
benytter anlægget og gem den til fremtidig brug.
Installationsvejledning vedhæftet.



ACXF55-05820

Svenska

Norsk

Suomi

Dansk

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	4-6
Fjärrkontrollknappar och display	7-9
Initiering	9
Snabbmeny	10
Menyer	10-23
För användaren	
1 Funktionsinst.	10-11
1.1 Veckotimer	
1.2 Semestertimer	
1.3 Timer för tyst läge	
1.4 Rumsvärme	
1.5 Tankvärmare	
1.6 Sterilisering	
2 Systemkontroll	11-12
2.1 Energimonitor	
2.2 Vattentemperaturer	
2.3 Felhistorik	
2.4 Kompressor	
2.5 Värme	
3 Personliga inst.	12-13
3.1 Beröringsljud	
3.2 LCD-kontrast	
3.3 Bakgrundsbelysning	
3.4 Bakgrundsstyrka	
3.5 Klockformat	
3.6 Datum och tid	
3.7 Språk	
3.8 Ange lösenord	
4 Servicekontakt	13
4.1 Kontakt 1 / Kontakt 2	

För installatören

5 Installatörsinst. > Systeminställningar	14-18
5.1 Valfri PCB-anslutning	
5.2 Zon och givare	
5.3 Kapacitet värmare	
5.4 Antifrys	
5.5 Tankanslutning	
5.6 Anslutning buffertank	
5.7 Tankvärmare	
5.8 Trägvärme	
5.9 Alternativ utegivare	
5.10 Bivalent anslutning	
5.11 Extern brytare	
5.12 Solanslutning	
5.13 Extern felsignal	
5.14 Behovsstyrning	
5.15 SG ready	
5.16 Extern kompressorbrytare	
5.17 Cirkulationsvätska	
5.18 Värme/kylbrytare	
6 Installatörsinst. > Driftinställningar	18-22
6.1 Värme	
6.2 Kyla	
6.3 Auto	
6.4 Tank	
7 Installatörsinst. > Tjänstinställningar	22-23
7.1 Maxfart pump	
7.2 Nedpumpning	
7.3 Betongtorkn.	
7.4 Servicekontakt	
Rengöringsinstruktioner	24
Problemlösning	25-26
Information	27


⚠️ Före användning ska du se till så att systemet har installerats korrekt av en auktoriserad återförsäljare enligt de givna instruktionerna.

- **Panasonics luft-vatten-värme pump** är ett split-system som består av två enheter: inomhus- och utomhusenheter. Detta system är utformat för att användas med Panasonics vattentank. Om det inte används tillsammans med Panasonics vattentank garanterar inte Panasonic normal drift eller pålitlighet för systemet.
- I denna bruksanvisning beskrivs hur du använder systemet med inomhus- och utomhusenheterna.
- När det gäller användning av andra produkter, som vattentank, radiator, extern termokontroll, och enheter under golvet, se bruksanvisningar för varje produkt.
- Vissa funktioner i denna manual kanske inte är tillämpliga för ditt system.
- Rådfråga din närmaste auktoriserade återförsäljare för ytterligare information.

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.

*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt)

Systemöversikt

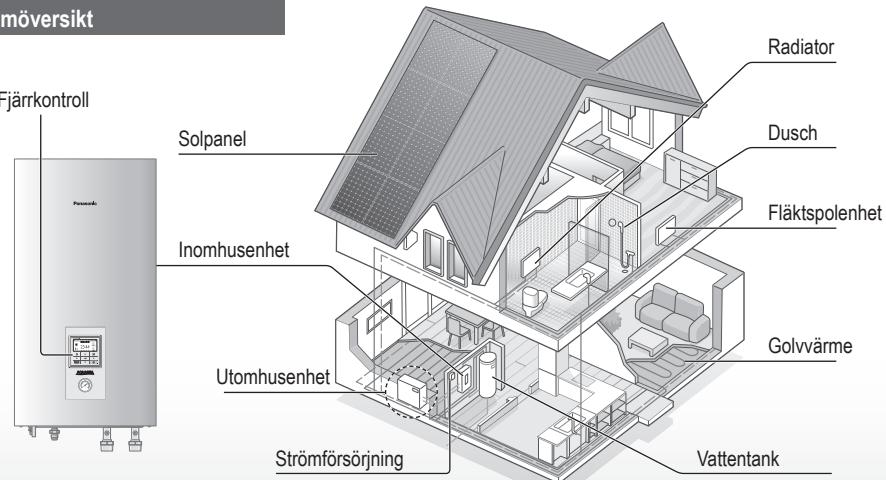

Bilderna i denna skötselanvisning är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska modellen. Förändringar kan göras utan föregående meddelande angående framtida förbättringar.

Driftsförhållanden

	VÄRME	*1 NEDKYLNING
Vattenutloppstemperatur (°C) (Min. / Max.)	20 / 55 (Under omgivning -15°C) *3 20 / 60 (Över omgivning -10°C) *3	5 / 20
Utomhustemperatur (°C) (Min. / Max.)	-28 / 35	16 / 43

Om utomhustemperaturen är utanför tabellens intervall faller värmekapaciteten signifikant och utomhusenheten kanske stoppar driften för att skydda sig.

Enheten startar om automatiskt efter att utomhustemperaturen gått tillbaka till det specificerade intervallet.

*3 Mellan utomhusomgivning -10°C och -15°C, minskar vattenutloppstemperaturen gradvis från 60°C till 55°C.

Säkerhetsföreskrifter

För att förhindra personskada, skada på andra eller skada på egendom bör följande utföras:

Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följs kan leda till skador, nedan klassas deras allvar:

	WARNING	Denna symbol varnar för dödsfara eller allvarliga skador.
--	----------------	---

	FÖRSIKTIGHET	Denna symbol varnar för personskada eller skada på egendom.
--	---------------------	---

Instruktioner klassificeras med följande symboler:

	Denna symbol betecknar en handling som är FÖRBUDEN.
--	---

	Dessa symboler betecknar handlingar som är NÖDVÄNDIGA.
---	--



VARNING

Inomhus- och utomhusenhet



Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med fysiska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Rådfråga en auktoriserad återförsäljare eller specialist för att rengöra de interna delarna, reparera, installera, avlägsna eller återinstallera enheten. Felaktig installation kan leda till läckage, elektriska stötar eller eldsvåda.

Kontrollera med en auktoriserad återförsäljare eller specialist angående användning av ett specificerat köldmedium. Att använda ett köldmedia annat än det som är specificerat kan ge upphov till skada på produkten, bristning och skada, etc.



Installera inte enheten i en potentiellt explosiv eller lättantändlig miljö. Underlåtenhet i detta kan resultera i skada till följd av eldsvåda.

För inte in dina fingrar eller andra föremål i inomhus- eller utomhusenheten, eftersom de roterande delarna kan orsaka personskada.



 Rör inte utomhusenheten under blixtoväder, då det kan orsaka en elstöt.

Sitt inte och ställ dig inte på enheten, eftersom du då kan trilla och skada dig. 

Installera inte inomhusenheten utomhus. Den är endast utformad för installation inomhus.

Strömförsörjning

 Använd inte modifierad sladd, förgreningssladd, förlängningssladd eller ospecifierad sladd för att undvika överhettning och eldsvåda.  

För att förhindra överhettning, eldsvåda eller elchock:

- Dela inte det använda uttaget med annan utrustning.
- Manövrera inte enheten med våta händer.
- Böj eller vrid inte strömsladden.

 Om nätsladden blir skadad, måste den, för att farliga situationer ska undvikas, bytas ut av tillverkaren, servicepersonal eller en person med motsvarande kompetens.

Denna enhet är utrustad med restströmbrytare (RCCB). Be en auktoriserad återförsäljare att kontrollera RCCB-driften regelbundet, speciellt efter installation, undersökning och underhåll. Tekniskt RCCB-fel kan resultera i elstöt och/eller brand.

 Du rekommenderas starkt att installera Restströmenhet (RCD) på platsen för att förhindra elstöt och/eller brand.

Innan du får tillgång till uttagen måste alla strömkretsar vara urkopplade.

Sluta använda produkten om något onormalt/fel uppträder och koppla ur strömförsörjningen. (Risk för rök/eld/elstöt)

Exempel på vad som är onormalt/fel

- RCCB:n löser ofta ut.
- Det luktar bränt.
- Onormala störljud eller vibrationer hos enheten.
- Varmvatten läcker från inomhusenheten.

Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare för underhåll/reparation.

Ha på dig handskar under undersökning och underhåll.

 Denna utrustning måste jordas för att undvika elstöt eller eldsvåda.

 Förhindra elstöt genom att koppla ur strömförsörjningen

- Innan rengöring eller underhållsarbete,
- Vid långvarig avstängning.

Denna apparat är till för flera olika sorters användningar. För att undvika elstöt, brännskada och/eller dödlig personskada, se till att koppla ur all strömförsörjning innan du kommer åt något av uttagen i inomhusenheten.

Säkerhetsföreskrifter



FÖRSIKTIGHET

Inomhus- och utomhusenhet

Tvätta inte inomhusenheten med vatten, bensin, thinner eller skurpulver för att undvika skada eller korrosion på enheten.

Installera inte enheten nära något brännbart eller i ett badrum. Det finns i så fall risk för elstöt och/eller brand.

Rör inte inomhusenhagens vattentömningsrör under drift.

Placera inte något material på enheten eller under den.

Rör inte den vassa aluminiumflänsen, eftersom vassa delar kan orsaka personskada.

Använd inte systemet under sterilisering för att förhindra skållning med varmvatten, eller duschoverhettning.

Förhindra vattenläckage genom att se till att dräneringsröret är riktigt anslutet.

Efter en längre periods användning, se till så att monteringskonsolen inte är förszagad. En förszagad monteringskonsol kan resultera i att enheten faller ner.

Be en auktoriserad återförsäljare avgöra nivån för inställningarna för steriliseringfunktionen på platsen enligt de lokala lagarna och bestämmelserna.

Fjärrkontroll



Låt inte fjärrkontrollen bli blöt. Underlåtenhet i detta kan resultera i elstöt och/eller brand.

Tryck inte på knapparna på fjärrkontrollen med hårdare och vassa föremål. Underlåtenhet i detta kan orsaka skada på enheten.

Tvätta inte fjärrkontrollen med vatten, bensin, thinner eller skurpulver.

Utför inte kontroll eller underhåll av fjärrkontrollen själv. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare för att förhindra personskada orsakad av inkorrekt användning.

Fjärrkontrollknappar och display

Knappar / Indikator

Snabbmenyknapp

① (För närmare detaljer, se den separata snabbmenyguiden.)

Knappen Tillbaka

Återgår till föregående skärm

③ LCD-display

④ Huvudmenyknapp


För funktionsinställning

⑤ Knappen PÅ/AV

Startar/stoppar driften

⑥ Driftsindikator


Tänds under drift, blinkar under alarm.

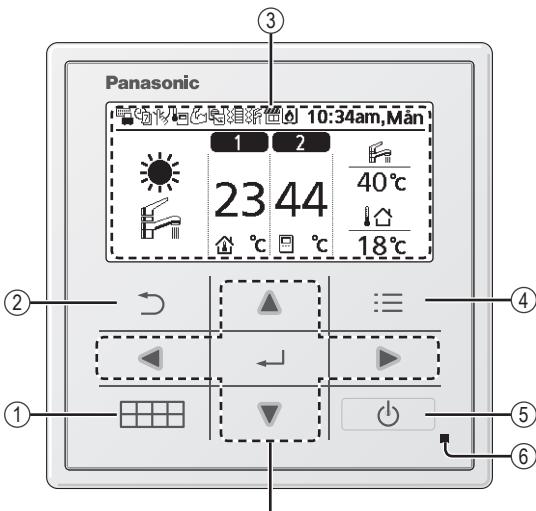

Tryck i mitten



Ingen handske




Ingen penna



Korstangentknappar


Väljer en post.

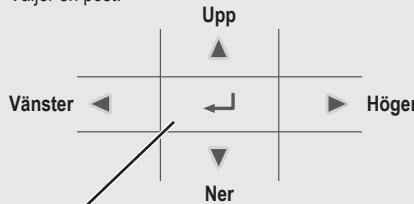

Knappen Enter


Fastställer det valda innehållet.

Fjärrkontrollknappar och display

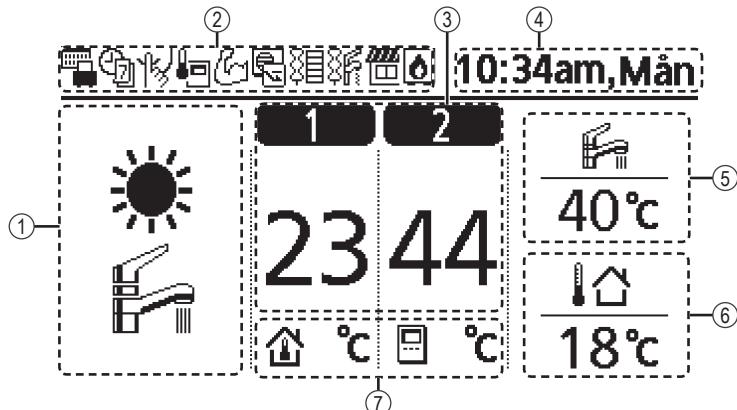

Display

① Lägesval

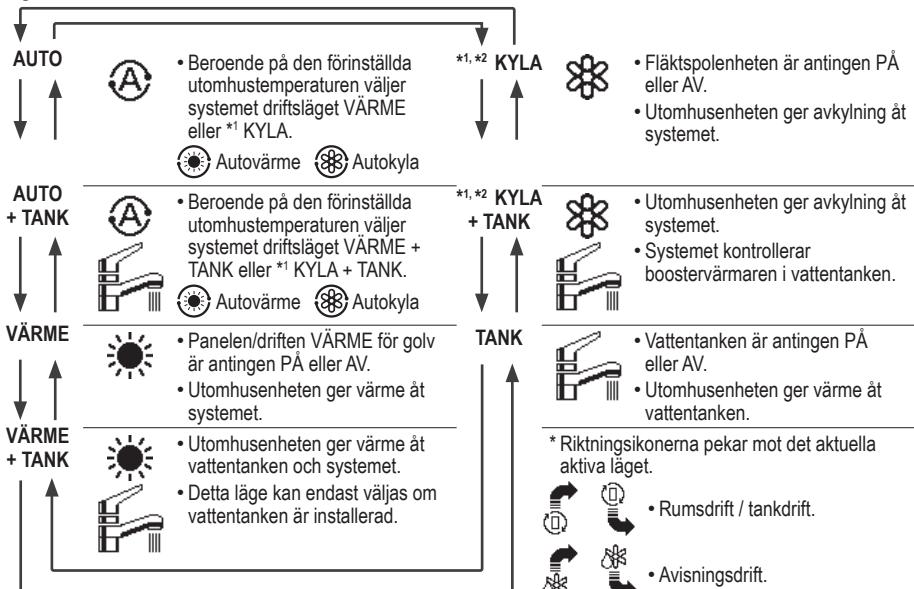

② Driftsikoner

Driftstatusen visas.

Ikonen visas inte (under drift AV-skärmen) när driften är AV utom under veckotimern.

Semesterdriftsstatus	Veckotimerdriftsstatus	Tyst drift-status
Zon:Rumstermostat →Intern sensorstatus	Kraftfull drift-status	Behovsstyrnings- eller SG ready- eller SHP-status
Rumsvärmarstatus	Tankvärmarestatus	Solstatus
Bivalent-status (Panna)		

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.

*2 Visas endast då läget KYLA är uppläst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt).

-
- (3) Temperatur för varje zon
 - (4) Tid och dag
 - (5) Vattentanktemperatur
 - (6) Utomhus temperatur
 - (7) Sensortyp/ikoner för temperaturinställningstyp
-



Vattentemperatur
→Kompenseringskurva
Rumstermostat
→Extern



Vattentemperatur
→Direkt
Rumstermostat
→Intern



Endast pool

Initiering

Innan du börjar installera de olika menyinställningarna, initiera fjärrkontrolen genom att välja språket för driftens och installeras datum och tid korrekt.

Det rekommenderas att installatören utför följande initiering av fjärrkontrollen.

Välja språk

Tryck på och vänta medan displayen initierar.

① Bläddra med och för att välja språk.

② Tryck på för att bekräfta valet.

Initiering	12:00am,Mån	LCD blinkar
Initierar...		
Språk	12:00am,Mån	
ITALIANO		
ESPAÑOL		
DANISH		
SWEDISH		
✓Välj	[] Godta	
Klockformat 12:00am,Mån		
24 tim		
am/pm		
✓Välj	[] Godta	
Datum och tid 12:00am,Mån		
År/Månad/Dag	Tim :Min	
2015 / 01 / 07	10 : 00	am
✓Välj	[] Godta	
10:00am,Ons		
Start		


Ställa in klockan

- ① Välj med eller hur tiden ska visas, antingen 24 timmar eller am/pm-format (t.ex. 15:00 eller 3 pm).
- ② Tryck på för att bekräfta valet.
- ③ Använd och för att välja år, månad, dag, timme och minuter. (Tryck på för att bekräfta valet varje gång.)
- ④ När tiden ställts in visas tid och dag på displayen även om fjärrkontrollen är AV.

Snabbmeny

Efter att de inledande inställningarna har slutförts kan du välja en snabbmeny bland följande val och redigera inställningen.

- ① Tryck på för att visa snabbmenyn.



Tvinga VV

Kraftfull

Tyst läge

Tvinga värmare

Veckotimer

Tvinga avfrostning

Felåterställning

R/C-lås

- ② Använd för att välja meny.

- ③ Tryck på för att slå på/av den valda menyen.

Menyer För användaren


Välj menyer och bestäm inställningar enligt det tillgängliga systemet i hushållet. Alla inledande inställningar måste göras av en auktoriserad återförsäljare eller en specialist. Det är rekommenderat att även alla ändringar av den inledande inställningarna görs av en auktoriserad återförsäljare eller en specialist.

- Efter den inledande installationen kan du manuellt justera inställningarna.
- Den inledande inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den.
- Fjärrkontrollen kan användas för flera installationer.
- Se till så att driftsindikatorn är AV före inställning.
- Systemet kanske inte fungerar riktigt om det är fel inställt. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

För att visa <Huvudmeny>:

För att välja meny:

För att bekräfta det valda innehållet:

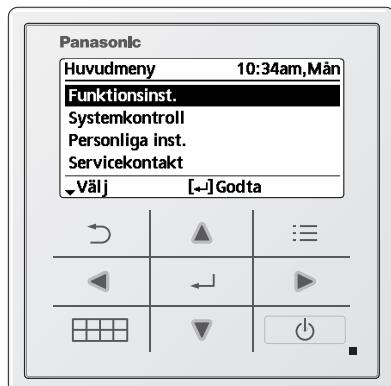

Meny

Standardinställning

Inställningsalternativ / Display

1 Funktionsinst.

1.1 > Veckotimer

När veckotimern är inställt kan användaren redigera från snabbmenyn.

För att ställa in upp till 6 driftsförlopp på veckobasis.

- Inaktiverad om värme/kylväxlaren trycks ner eller om Tvinga värmare är på.

Timerinställning

Välj veckodag och ställ in de förlopp som behövs
(Tid / Drift PÅ/AV / Läge)

Kopiera timer

Välj veckodag

Veckotimer 10:34am, Mån

Sön Mån Tis Ons Tor Frı Lör

1. 8:00am PÅ 40°C

2. 12:00pm PÅ 24/28°C 40°C

3. 1:00pm PÅ 12/10°C

►Dag ▼Förlopp [--] Redigera

Meny

Standardinställning

Inställningsalternativ / Display

1.2 > Semestertimer

För att spara energi kan en semesterperiod ställas in till att antingen stänga AV systemet eller sänka temperaturen under perioden.

AV	PÅ AV
> PÅ	
Semesters start och slut. Datum och tid	Semester: Slut 10:34am,Mån År/Månad/Dag Tim: Min
AV eller sänkt temperatur	2015 / 01 / 07 10 : 00 am
	↔ välj [←] Godta

- Veckotimerinställningen kan inaktiveras tillfälligt under semestertimerinställning men den återställs så fort semestertimern är slutförd.

1.3 > Timer för tyt läge

För att drivas tyt under den förinställda perioden.
6 förlopp kan ställas in.
Nivå 0 betyder att läget är av.

Tid att starta Tyst: Datum och tid	Tyst läge 10:34am,Mån Förlopp Tid Nivå
Tysthetsnivå: 0 ~ 3	1 8:00am 0 2 5:00pm 1 3 11:00pm 3
	↓ välj [←] Redigera

1.4 > Rumsvärmare

För att sätta PÅ eller stänga AV rumsvärmmaren.

AV	PÅ AV
----	----------

1.5 > Tankvärmare

För att sätta PÅ eller stänga AV tankvärmaren.

AV	PÅ AV
----	----------

- Tillgänglig endast om den är ansluten till tanken.

1.6 > Sterilisering

För att sätta PÅ eller stänga AV autosteriliseringen.


AV	PÅ AV
----	----------

- Tillgänglig endast om den är ansluten till tanken.
- Använd inte systemet under sterilisering för att förhindra skällning med varmvatten, eller duschosverhetning.
- Be en auktoriserad återförsäljare avgöra nivån för inställningarna för steriliseringssfunktionen på platsen enligt de lokala lagarna och bestämmelserna.

2 Systemkontroll

2.1 > Energimonitor

Aktuellt eller historiskt diagram över energiförbrukning, alsträng eller COP.

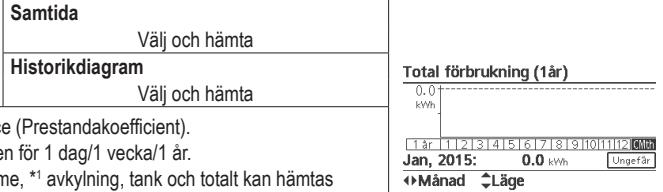

- COP= Coefficient of Performance (Prestandakoefficient).
- För historikdiagram väljs perioden för 1 dag/1 vecka/1 år.
- Energiförbrukning (kWh) för värme, *1 avkylning, tank och totalt kan hämtas
- Den totala effektförbrukningen är ett uppskattat värde utifrån AC 230 V och kan skilja sig från värden uppmätta med precisionsinstrument.

2.2 > Vattentemperaturer

Visar alla vattentemperaturer i varje område.

Reell vattentemperatur för 8 poster: Inlopp / Utlopp / Zon 1 / Zon 2 / Tank / Buffertank / Sol / Pool	Vattentemperaturer 10:34am,Mån
Välj och hämta	1. Inlopp : 0 °C
	2. Utlopp : 0 °C
	3. Zon 1 : 0 °C
	4. Zon 2 : 0 °C
	↓ Sida

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är uppläst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt).

Meny	Standardinställning	Inställningsalternativ / Display						
2.3 > Felhistorik		Felhistorik 10:34am,Mån 1. -- 2. -- 3. -- 4. -- <input type="button" value="[-]Radera historik"/>						
• Se problemlösning för felkoder. • Den senaste felkoden visas högst upp.	Välj och hämta							
2.4 > Kompressor		Kompressor 10:34am,Mån 1. Aktuell frekvens : 0 Hz 2. AV/PÅ-räknare : 0 3. Total drifttid : 0 t <input type="button" value="[-]Tillbaka"/>						
Visar kompressorprestandan.	Välj och hämta							
2.5 > Värmare		Värmare 10:34am,Mån Total drifttid  : 0t  : 0t <input type="button" value="[-]Tillbaka"/>						
Totalt antal timmar i läget PA för backupvärmare/tankvärmare.	Välj och hämta							
3 Personliga inst.								
3.1 > Beröringsljud	PA	<input type="button" value="PA"/> <input type="button" value="AV"/>						
Slår PÅ/AV driftsljudet.	PÅ							
3.2 > LCD-kontrast	3	LCD-kontrast 10:34am,Mån  <input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="[-]Godta"/>						
Ställer in skärmkontrasten.	3							
3.3 > Bakgrundsbelysning	1 min	Bakgrundsbelysning 10:34am,Mån <table> <tr> <td>AV</td> <td>5 min</td> </tr> <tr> <td>15 sek</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>1 min</td> <td></td> </tr> </table> <input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="[-]Godta"/>	AV	5 min	15 sek	10 min	1 min	
AV	5 min							
15 sek	10 min							
1 min								
Ställer in varaktigheten för skärmens bakgrundsbelysning.	1 min							
3.4 > Bakgrundsstyrka	4	Bakgrundsstyrka 10:34am,Mån  <input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="[-]Godta"/>						
Ställer in ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning.	4							
3.5 > Klockformat	24 tim	Klockformat 10:34am,Mån  <input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="[-]Godta"/>						
Ställer in typen av klockvisning.	24 tim							

Meny	Standardinställning	Inställningsalternativ / Display
3.6 > Datum coh tid		<p>Datum coh tid 10:34am,Mån År/Månad/Dag Tim:Min 2015 / 01 / 07 10 : 00 am <input checked="" type="button"/> Välj <input type="button"/> Godta</p>
3.7 > Språk	<p>Ställer in displayspråket för toppskärmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> För holländska, grekiska, finska och turkiska, se den engelska versionen. 	<p>Språk 10:34am,Mån ITALIANO ESPAÑOL DANISH SWEDISH <input checked="" type="button"/> Välj <input type="button"/> Godta</p>
3.8 > Ange lösenord	4-siffrigt lösenord för alla inställningarna.	<p>Ange lösenord 10:34am,Mån <input type="text" value="0000"/> <input checked="" type="button"/> Välj <input type="button"/> Godta</p>
4 Servicekontakt		
4.1 > Kontakt 1 / Kontakt 2	Förinställt kontaktnummer för installatör.	<p>Tjänstinställningar 10:34am,Mån Kontakt 1 Namn : Bryan Adams : 08812345678 <input checked="" type="button"/> Välj</p>

5 Installatörsinst. > Systeminställningar

5.1 > Valfri PCB-anslutning

För att ansluta till det externa PCB-kortet som krävs för utförande av service.

Nej

Ja
↓
Nej

- Om det externa PCB-kortet är anslutet (tillval), kommer systemet att ha följande ytterligare funktioner:
 - Buffertankanslutning och kontroll över dess funktion och temperatur.
 - Kontroll över 2 zoner (inklusive swimmingpool och funktionen att värma upp vatten i den).
 - Solfunktion (solvärmepanelerna anslutna till antingen VV-tanken (varmvatten) eller bufferttanken).
 - Externbrytare kompressor
 - Extern felsignal.
 - SG ready-kontroll.
 - Behovsstyrning.
 - Värme/kylbrytare

5.2 > Zon och givare

För att välja sensorer och för att välja antingen 1-zons- eller 2-zonssystem.

Zon

- Efter att du valt 1- eller 2-zonssystem, fortsätt till valet av rum eller swimmingpool.
- Om swimmingpoolen väljs så måste temperaturen väljas för ΔT temperatur mellan $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$.

Givare

* För rumstermostat finns det ett ytterligare val mellan extern eller intern.

Zon och givare 10:34am,Mån

Zon

1-zonssystem
2-zonssystem

↓Välj

[--] Godta

Zon och givare 10:34am,Mån

Givare

Vattentemperatur
Rumstermostat
Rumstermistor

↓Välj

[--] Godta

5.3 > Kapacitet värmare

För att minska värmareffekten om den inte behövs.*
 $3\text{ kW} / 6\text{ kW} / 9\text{ kW}$

* Alternativ för kW varierar beroende på modell.

3 kW

eller

9 kW*

3 kW

6 kW

9 kW

Kapacitet värmare 10:34am,Mån

↓Välj

[--] Godta

5.4 > Antifrys

För att aktivera eller inaktivera vattenfrysningsprevention när systemet är AV.

Ja

Ja
↓
Nej

5.5 > Tankanslutning

För att ansluta tank till systemet.

Nej

Ja
↑
Nej

5.6 > Anslutning bufferttank

För att ansluta tank till systemet och om JA väljs, för att ställa in ΔT temperatur.

- Den valfria PCB-anslutningen måste väljas JA för att aktivera funktionen.
- Om den valfria PCB-anslutningen inte väljs kommer inte funktionen att visas på displayen.

Nej

Ja
↑
Nej

> Ja

5 °C

Ställ in ΔT för buffertank

Buffertank 10:34am,Mån

AT för Buffertank

Interv: (0°c-10°c)

Steg: ±1°c

5 °c
↓

↓Välj

[--] Godta

Meny	Standardinställning	Inställningsalternativ / Display
5.7 > Tankvärmare		<p>För att välja extern eller intern tankvärmare och om Extern är vald, ställ in en timer för när värmaren ska sättas på.</p> <p>* Detta alternativ är tillgängligt om tankanslutning är valt (JA).</p>
	Intern	<p>Tankvärmare 10:34am,Mån</p> <p>Extern Intern</p> <p>Välj [←→] Godta</p>
	> Extern	<p>0:20</p> <p>Tankvärmarens PÅ-tidsinställning.</p> <p>Tankvärmare 10:34am,Mån</p> <p>Tankvärmare: Drifttid</p> <p>Interv: (0:20-3:00)</p> <p>Steg: ±0:05</p> <p>0:20</p> <p>Välj [←→] Godta</p>
5.8 > Trågvärme		<p>För att välja om valfri trågvärme är ansluten eller inte.</p> <p>* Typ A - Trågvärmaren aktiveras endast under avisnings drift.</p> <p>* Typ B - Trågvärmaren aktiveras när utomhustemperaturen är 5 °C eller lägre.</p>
	Nej	<p>Ja Nej</p> <p>> Ja</p> <p>A</p> <p>Värmetyper baspanna 10:34am,Mån</p> <p>A B</p> <p>Välj [←→] Godta</p>
5.9 > Alternativ utegovare		<p>För att välja en alternativ utomhussensor.</p>
5.10 > Bivalent anslutning	Nej	<p>Ja Nej</p> <p>> Ja</p> <p>-5 °C</p> <p>Bivalent anslutning 10:34am,Mån</p> <p>Slå PÅ: Utomhus temp.</p> <p>Interv: (-15°C-35°C)</p> <p>Steg: ±1°C</p> <p>-5 °C</p> <p>Välj [←→] Godta</p> <p>Ja > Efter val av utomhus temperatur</p> <p>Kontrollmönster</p> <p>Alternativ / Parallel / Avancerad parallel</p> <p>• Välj avancerad parallell för bivalent användning av tankarna.</p> <p>Bivalent anslutning 10:34am,Mån</p> <p>Kontrollmönster</p> <p>Alternativ Parallel Avancerad parallell</p> <p>Välj [←→] Godta</p>

Meny

Standardinställning

Inställningsalternativ / Display

Kontrollmönster > Avancerad parallell		
Värme	Tankval	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Avancerad parallell Värme VV ↓Välj [--] Godta
<ul style="list-style-type: none"> "Värme" innebär buffertank och "VV" innebär varmvattentank. 		
		Kontrollmönster > Avancerad parallell > Värme > Ja
<ul style="list-style-type: none"> Bufferttanken aktiveras endast efter valet "Ja". 		
-8 °C	Ställ in temperaturtröskeln för start av den bivalenta värmekällan.	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestart: Måtemp. Interv: (-10°C~0°C) Steg: ±1°C -8 °C ↓Välj [--] Godta
0:30	Födröj timer för start av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestart: Födröjningstid Interv: (0:00-1:30) Steg: ±0:05 0:30 ↓Välj [--] Godta
-2 °C	Ställ in temperaturtröskeln för stopp av den bivalenta värmekällan.	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestop: Måtemp. Interv: (-10°C~0°C) Steg: ±1°C -2 °C ↓Välj [--] Godta
0:30	Födröj timer för stopp av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestop: Födröjningstid Interv: (0:00-1:30) Steg: ±0:05 0:30 ↓Välj [--] Godta
Kontrollmönster > Avancerad parallell > VV > Ja		
<ul style="list-style-type: none"> VV-tanken aktiveras endast efter valet "Ja". 		
0:30	Födröj timer för start av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Avancerad parallell: VV Ja Nej ↓Välj [--] Godta Bivalent anslutning 10:34am,Mån VV: Födröjningstid Interv: (0:30-1:30) Steg: ±0:05 0:30 ↓Välj [--] Godta

5.11 > Extern brytare

	Nej	Ja ↑ Nej
--	-----	-----------------------

5.12 > Solanslutning

- Den valfria PCB-anslutningen måste väljas JA för för att aktivera funktionen.
- Om den valfria PCB-anslutningen inte väljs kommer inte funktionen att visas på displayen.

	Nej	Ja ↑ Nej
> Ja		
	Buffertank	Solanslutning 10:34am,Mån Buffertank VV-tank ↓Välj [←→] Godta
> Ja > Efter val av tank		
	10 °C	Solanslutning 10:34am,Mån ΔT Slå PÅ Interv: (6°C~15°C) Steg: ±1°C 10 °C ↓Välj [←→] Godta
> Ja > Efter val av tank > ΔT PÅ-temperatur		
	5 °C	Solanslutning 10:34am,Mån ΔT Stäng AV Interv: (2°C~9°C) Steg: ±1°C 5 °C ↓Välj [←→] Godta
> Ja > Efter val av tank > ΔT PÅ-temperatur > ΔT AV-temperatur		
	5 °C	Solanslutning 10:34am,Mån Frostskyddsmedel Interv: (-20°C~10°C) Steg: ±1°C 5 °C ↓Välj [←→] Godta
> Ja > Efter val av tank > ΔT PÅ-temperatur > ΔT AV-temperatur > Efter inställning av frostskyddstemperatur		
	80 °C	Solanslutning 10:34am,Mån Högsta gräns Interv: (70°C~90°C) Steg: ±5°C 80 °C ↓Välj [←→] Godta

Meny

Standardinställning

Inställningsalternativ / Display

5.13 > Extern felsignal

	Nej	Ja ↑ Nej
--	-----	----------------

5.14 > Behovsstyrning

	Nej	Ja ↑ Nej
--	-----	----------------

5.15 > SG ready

	Nej	Ja ↑ Nej
	> Ja	
	120 %	SG ready 10:34am,Mån Kapacitet [1-0]: VV Interv: (50%-150%) Steg: ±5% ↑ 120 %

5.16 > Extern kompressorbrytare

	Nej	Ja ↑ Nej
--	-----	----------------

5.17 > Cirkulationsvätska

För att välja om vatten eller glykol ska cirkulera i systemet.	Vatten	Cirkulationsvätska 10:34am,Mån Vatten ↓ Glykol
		↓ Välj [←] Godta

5.18 > Värme/kylbrytare

	Nej	Ja ↑ Nej
--	-----	----------------

6 Installatörsinst. > Driftinställningar

För att tillgå de fyra huvudfunktionerna eller -lägena.	4 huvudlägen	Driftinställningar 12:00am,Mån Värme Kyla Auto Tank
	Värme / *1, *2 Kyla / Auto / Tank	↓ Välj [←] Godta

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
 *2 Visas endast då läget KYLA är uppläst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt).

Installatörsinst. > Driftinställningar

6.1 > Värme

För att ställa in flera vatten- & omgivningstemperaturer för värmning.

Vattentemp. för värme PÅ /
Utomhus temp. för värme AV /
 ΔT för värme PÅ /
Utomhus temp. för värme PÅ

Driftinställningar 10:34am,Mån
Värme
Vattentemp. för värme PÅ
Utomhus temp. för värme AV
 ΔT för värme PÅ
Välj [–] Godta

> Vattentemp. för värme PÅ

Kompenseringsskurva

Värmning PÅ-temperaturer i kompenseringsskurva eller direkt inmatning.

Driftinställningar 10:34am,Mån
Värme PÅ: Vattentemp
Kompenseringsskurva
Direkt
Välj [–] Godta

> Vattentemp. för värme PÅ > Kompenseringsskurva

X-axel: -5 °C, 15 °C
Y-axel: 55 °C, 35 °C

Mata in de 4 temperaturpunkterna (2 på horisontell X-axel, 2 på vertikal Y-axel).

Värme PÅ: Vattentemp: Zon1

Välj [–] Godta

- Temperaturintervall: X-axel: -15 °C ~ 15 °C, Y-axel: Se nedan
- Temperaturintervallet för Y-axelns inmatning beror på modellen:
 - WH-SDC-modell: 20°C - 55°C
 - WH-SHF-modell och backupvärmare är aktiverade: 25°C - 65°C
 - WH-SHF-modell och backupvärmare är inaktiverade: 35°C - 65°C
 - WH-SXC-modell: 20°C - 60°C
- Om 2-zonssystem väljs måste de 4 temperaturpunktarna även matas in för zon 2.
- "Zon1" och "Zon2" visas inte på displayen om det endast är ett 1-zonssystem.

> Vattentemp. för värme PÅ > Direkt

35 °C

Temperatur för värme PÅ

Driftinställningar 10:34am,Mån
Värme PÅ: Vattentemp: Zon2
Interv: (20°C-55°C)
Steg: ±1°C
35 °C
Välj [–] Godta

- Min. ~ Max. intervall gäller enligt följande:
 - WH-SDC-modell: 20°C - 55°C
 - WH-SHF-modell och backupvärmare är aktiverade: 25°C - 65°C
 - WH-SHF-modell och backupvärmare är inaktiverade: 35°C - 65°C
 - WH-SXC-modell: 20°C - 60°C

> Utomhus temp. för värme AV

24 °C

Temperatur för värme AV

Driftinställningar 10:34am,Mån
Värme AV: Utomhus temp.
Interv: (5°C~35°C)
Steg: ±1°C
24 °C
Välj [–] Godta

	> ΔT för värme PÅ	
	5 °C	Ställ in ΔT för värmning PÅ. Driftinställningar 10:34am,Mån Värme PÅ: ΔT Interv: (1°C~15°C) Steg: ±1°C 5 °C ▼Välj [←] Godta
	> Utomhus temp. för värme PÅ	
	0 °C	Temperatur för värmare PÅ Driftinställningar 10:34am,Mån Värme PÅ: Utomhus temp. Interv: (-15°C~20°C) Steg: ±1°C 0 °C ▼Välj [←] Godta
6.2 > *1, *2 Kyla		
För att ställa in flera vatten- & omgivningstemperaturer för avkyllning.	Vattentemperaturer för avkyllning PÅ och ΔT för avkyllning PÅ.	Driftinställningar 10:34am,Mån Kyla Vattentemp. för kyla PÅ ΔT för kyla PÅ ▼Välj [←] Godta
	> Vattentemp. för kyla PÅ	
Kompenseringsskurva	Avkyllning PÅ-temperaturer i kompenseringsskurva eller direkt inmatning.	Driftinställningar 10:34am,Mån Kyla PÅ: Vattentemp Kompenseringsskurva Direkt ▼Välj [←] Godta
	> Vattentemp. för kyla PÅ > Kompenseringsskurva	
X-axel: 20 °C, 30 °C Y-axel: 15 °C, 10 °C	Mata in de 4 temperaturpunkterna (2 på horisontell X-axel, 2 på vertikal Y-axel)	Kyla PÅ: Vattentemp: Zon1 15°C 20°C 30°C 30 10°C 5 ▼Välj [←] Godta
• Om 2-zonssystem väljs måste de 4 temperaturpunkterna även matas in för zon 2. • "Zon1" och "Zon2" visas inte på displayen om det endast är ett 1-zonssystem.		
	> Vattentemp. för kyla PÅ > Direkt	
10 °C	Ställ in temperatur för avkyllning PÅ	Driftinställningar 10:34am,Mån Kyla PÅ: Vattentemp: Zon2 Interv: (5°C~20°C) Steg: ±1°C 10 °C ▼Välj [←] Godta
	> ΔT för kyla PÅ	
5 °C	Ställ in ΔT för avkyllning PÅ	Driftinställningar 10:34am,Mån Kyla PÅ: ΔT Interv: (1°C~15°C) Steg: ±1°C 5 °C ▼Välj [←] Godta

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är uppläst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt).

Meny	Standardinställning	Inställningsalternativ / Display
6.3 > Auto		
Automatisk växlare från värme till avkyllning eller avkyllning till värme.	Utomhustemperaturer för växling från värme till avkyllning eller avkyllning till värme. Utomhustemp. f. (värme-kyla) / Utomhustemp. f. (kyla-värme)	Driftinställningar 10:34am,Mån Auto Utomhustemp. f. (värme-kyla) Utomhustemp. f. (kyla-värme) ▼Välj [←→] Godta
	> Utomhustemp. f. (värme-kyla)	
	15 °C	Ställ in utomhustemperatur för växling från värme till avkyllning. Interv: (11°C~25°C) Steg: ±1°C 15 °C ▼Välj [←→] Godta
	> Utomhustemp. f. (kyla-värme)	
	10 °C	Ställ in utomhustemperatur för växling från avkyllning till värme. Interv: (5°C~14°C) Steg: ±1°C 10 °C ▼Välj [←→] Godta
6.4 > Tank		
Ställa in funktioner för tanken. • Tillgänglig endast om den är ansluten till tanken.	Drifftid golv (max) / Tid tankuppvärmning (max) / Återuppvärmningstemp. tank / Sterilisering	Driftinställningar 10:34am,Mån Tank Drifftid golv (max) Tid tankuppvärmning (max) Återuppvärmningstemp. tank ▼Välj [←→] Godta
	• Displayen visar 3 funktioner åt gången.	
	> Drifftid golv (max)	
	8:00	Maximal tid för golvdrift (i timmar och minuter) Interv: (0:30~10:00) Steg: ±0:30 8:00 ▼Välj [←→] Godta
	> Tid tankuppvärmning (max)	
	1:00	Maximal tid för värmning av tanken (i timmar och minuter) Interv: (0:05~4:00) Steg: ±0:05 1:00 ▼Välj [←→] Godta
	> Återuppvärmningstemp. tank	
	-8 °C	Ställ in temperatur för att utföra återuppvärmning av tankvattnet. Interv: (-12°C~2°C) Steg: ±1°C -8 °C ▼Välj [←→] Godta

Meny

Standardinställning

Inställningsalternativ / Display

> Sterilisering Sterilisering kan ställas in för 1 eller mer dagar i veckan. Sön / Mån / Tis / Ons / Tor / Fre / Lör														
Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Dag <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>Sön</td><td>Mån</td><td>Tis</td><td>Ons</td><td>Tor</td><td>Fre</td><td>Lör</td></tr> <tr> <td>—</td><td>✓</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ↔Dag ◻✓/◻ [↔] Godta </div>	Sön	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	—	✓	—	—	—	—	—
Sön	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör								
—	✓	—	—	—	—	—								
> Sterilisering: Tid Tid på den(/de) valda veckodagen(/dagarna) för att sterilisera tanken. 0:00 ~ 23:59														
Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Tid <div style="display: flex; align-items: center;"> 6 : 00 am <div style="margin-left: 20px;"> ↔Välj [↔] Godta </div> </div>														
> Sterilisering: Koktemperatur <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">65 °C</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">Ställ in koktemperaturer för att sterilisera tanken.</td> </tr> </table>		65 °C	Ställ in koktemperaturer för att sterilisera tanken.											
65 °C	Ställ in koktemperaturer för att sterilisera tanken.													
Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Koktemperatur Interv: (55°C-75°C) Steg: ±1°C														
<div style="display: flex; align-items: center;"> 65 °C ↔Välj [↔] Godta </div>														
> Sterilisering: Drifttid (max) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">0:10</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">Ställa in tiden (i timmar och minuter)</td> </tr> </table>		0:10	Ställa in tiden (i timmar och minuter)											
0:10	Ställa in tiden (i timmar och minuter)													
Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Drifttid (max) Interv: (0:05-1:00) Steg: ±0:05														
<div style="display: flex; align-items: center;"> 0:10 ↔Välj [↔] Godta </div>														

7 Installatörsinst. > Tjänstinställningar

7.1 > Maxfart pump

För att ställa in den maximala farten för pumpen.	Ställa in flödeshastigheten, maxcykel och drift PÅ/AV för pumpen.	Tjänstinställningar 10:34am,Mån Flödeshast. Maxcykel Drift <div style="display: flex; align-items: center;"> 0.0 l/min 0xCE ◀ Avluftn. </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ↔ Välj </div>
---	---	---

7.2 > Nedpumpning

För att ställa in nedpumpningsdrift.	Nedpumpning PÅ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Nedpumpning pågår! [∅]AV </div>
--------------------------------------	------------------------------	---

Installatörsinst. > Tjänstinställningar

7.3 > Betongtorkn.

För att torka betongen (golv, väggar, osv.) under byggande.

Använd inte denna meny i några andra åndamål eller under några andra perioder än under byggande.

Redigera för att ställa in temperaturen för torr betong.

PÅ / Redigera

Tjänstinställningar 10:34am,Mån
Betongtorkn.

PÅ
Redigera

↓Välj [-] Godta

> Redigera

Steg: 1
Temperatur: 25 °C

Värmingstemperatur
för att torka betongen.
Välj de önskade
stegen: 1 - 10,
intervall: 1 - 99

Tjänstinställningar 10:34am,Mån
Betongtorkn.: 1/10

Interv: (25°C-55°C)
Steg: ±1°C

25 °C

↑Välj [-] Godta

> PÅ

Bekräfta inställningstemperaturen för torr betong för varje steg.

Tjänstinställningar 10:34am,Mån
Betongtorkn.: Status

Steg : 1/10
Ställ in vattentemp. : 25°C
Reell vattentemp. : 25°C/25°C
[Ø] AV

7.4 > Servicekontakt

För att ställa in upp till 2 kontaktnamn och nummer för användaren.

Serviceteknikerns namn och kontaktnummer.

Kontakt 1 / Kontakt 2

Tjänstinställningar 10:34am,Mån

Servicekontakt:

Kontakt 1
Kontakt 2

↓Välj [-] Godta

> Kontakt 1 / Kontakt 2

Kontaktnamn eller nummer.

Namn / telefonikon

Servicekontakt 10:34am,Mån

Kontakt 1

Namn : Bryan Adams

telefonikon : 08812345678

↓Välj [-] Redigera

Mata in namn och nummer.

Kontakt-1

ABC/abc 0-9/Övr

ABCDEFGHIJKLMNPQR Plats

STUVWXYZ abcdefghi Bak

jklmnopqrstuvwxyz OK

↔ Välj [-] Retur

Kontaktnamn: alfabet a - z.
Kontaktnummer: 1 ~ 9

Nummer:

1 2 3 (

4 5 6)

7 8 9 -

* 0 # _ OK

↔ Välj [-] Retur

Rengöringsinstruktioner

För att säkerställa optimal prestanda för systemet måste rengöring utföras vid regelbundna intervall.
Rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

• Koppla ur strömförsörjningen före rengöring.

- Använd inte bensin, thinner eller skurpulver.
- Använd endast tvål (\simeq pH7) eller neutrala hushållsrengöringsmedel.
- Använd inte varmare vatten än 40 °C.

Inomhusenhet

- Stänk inte vatten direkt på.

Torka försiktigt med en torr, mjuk trasa.



Vattentryckmätare



- Tryck eller slå inte på glashöljet med hårdta och vassa föremål. Underlätenhet i detta kan orsaka skada på enheten.
- Se till så att vattentrycket är mellan 0,05 och 0,3 MPa (0,1 MPa = 1 bar).
- Ifall vattentrycket är utanför intervallet ovan, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Vattenfilter

- Rengör vattenfiltret minst en gång per år. Underlätenhet i detta kan resultera i att filtret täpps igen, vilket kan leda till driftstopp för systemet. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Utomhusenhet

- Hindra inte öppningarna för luftintag och luftutsläpp. Underlätenhet i detta kan resultera i låg prestanda eller driftstopp för systemet. Avlägsna alla hinder för att säkra ventilationen.
- När det snöar, rengör och avlägsna snö runt utomhusenheten för att förhindra att öppningarna för luftintag och luftutsläpp täcks med snö.

Undersökning

- För att säkra optimal prestanda hos enheterna måste säsongsundersökningar på enheterna, vattenfiltret och fältkabeldragningen utföras med jämma mellanrum. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare om underhåll.
- Ta bort eventuella hinder vid utomhusenhetens öppningar för luftintag och luftutsläpp.

Om värmepumpen inte ska användas under längre tid

- Koppla ur strömförsörjningen.

Icke funktionsdugliga kriterier

Koppla ur strömförsörjningen

och rådfråga sedan en auktoriserad återförsäljare under följande omständigheter:

- Onormala ljud vid drift.
- Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen.
- Vatten läcker från inomhusenheten.
- Strömbrytaren stängs ofta av.
- Elkabeln överhettas.

Problemlösning

Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel.

Yttring	Orsak
Låter som rinnande vatten under drift.	<ul style="list-style-type: none">Flöde av kylmedel inuti enheten.
Driften födröjs några minuter efter återstart.	<ul style="list-style-type: none">Födröjningen utgör ett skydd för kompressorn.
Utomhusdelen avger vatten/ånga.	<ul style="list-style-type: none">Kondensering eller avdunstning sker i rören.
Ånga kommer ut från utomhusenheten i värmningsläget.	<ul style="list-style-type: none">Detta orsakas av avfrostningsdriften i värmeväxlaren.
Utomhusenheten drivs inte.	<ul style="list-style-type: none">Detta orsakas av systemets skyddskontroll när utomhustemperaturen är utanför driftintervalliet.
Systemets drift stängs av.	<ul style="list-style-type: none">Detta orsakas av systemets skyddskontroll. När vattenintagstemperaturen är lägre än 10 °C stoppar kompressorn och backupvärmareffekten sätts på.
Systemet är svårt att värma upp.	<ul style="list-style-type: none">När panelen och golvet värmits upp samtidigt kan varmvattentemperaturen sjunka, vilket kan minska systemets värmningsförmåga.När lufttemperaturen utomhus är låg kan systemet behöva längre tid för att värma upp.Tömningsutloppet eller intagsinloppet i utomhusenheten är blockerat av något hinder, som t.ex. en snöhög.När den förinställda vattenutloppstemperaturen är låg kan systemet behöva längre tid för att värma upp.
Systemet värmer inte upp direkt.	<ul style="list-style-type: none">Det kan ta lite tid för systemet att värma upp vattnet om det börjar drivas vid kall vattentemperatur.
Backupvärmaren sätts PÅ automatiskt när den är inaktivrad.	<ul style="list-style-type: none">Detta orsakas av inomhusenhetens värmeväxlares skyddskontroll.
Driften startar automatiskt om timern inte är inställt.	<ul style="list-style-type: none">Steriliseringstimer har ställts in.
Högt köldmedieoljud fortsätter i flera minuter.	<ul style="list-style-type: none">Detta orsakas av skyddskontroll under avisningsdrift vid utomhustemperatur lägre än -10 °C.
*1 Läget KYLA är inte tillgängligt.	<ul style="list-style-type: none">Systemet har låsts för drift i läget VÄRME endast.


Kontrollera följande innan du ringer för att få hjälp.

Yttring	Kontrollera
Drift i läget VÄRME/*1 KYLA fungerar inte effektivt.	<ul style="list-style-type: none">Ställ in temperaturen korrekt.Stäng panelvärmars-/kylarventilen.Ta bort eventuella hinder i utomhusenhetens öppningar för luftintag och luftutsläpp.
Det hörs oljud under drift.	<ul style="list-style-type: none">Utomhusenheten eller inomhusenheten har installerats med en lutning.Stäng locket riktigt.
Systemet fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">Strömbrytaren har slagit ifrån/aktiverats.
Drift-LED:n är inte tänd eller inget visas på fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none">Strömförsörjningen fungerar korrekt, eller ett strömbrott har inträffat.

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.

*2 Visas endast då läget KYLA är uppläst (Detta gäller när läget KYLA är tillgängligt).

Problemlösning

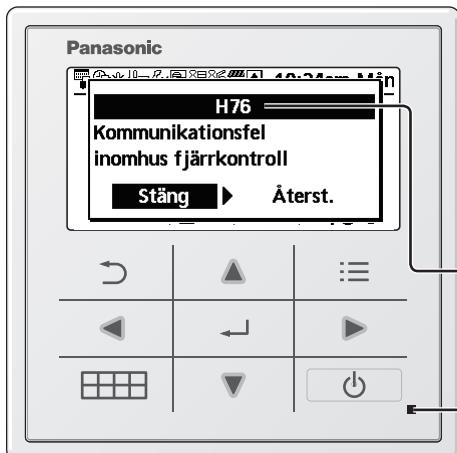

Nedan finns en lista över felkoder som kan visas på displayen om det finns något problem med systeminställningen eller driften.

Om displayen visar en felkod så som visas nedan, kontakta numret som finns registrerat i fjärrkontrollen eller närmaste auktoriserade installatör.

Alla växlare är inaktiverade utom och .

Felnr.	Felförklaring
H12	Misspassning kapacitet
H15	Givarfel kompressor
H20	Pumpfel
H23	Köldgivarfel
H27	Serviceventilfel
H28	Solgivarfel
H31	Sensorfel pool
H36	Givarfel buffertank
H38	Misspassningsfel märke
H42	Lågtrycksskydd
H43	Givarfel zon 1
H44	Givarfel zon 2
H62	Fel på vattenflöde
H63	Givarfel lågtryck
H64	Givarfel högtryck
H65	Fel på avisningsvattencirkulation
H67	Fel på extern givare 1
H68	Fel på extern givare 2
H70	Fel på reservvärmarens överbelastningsskydd
H72	Givarfel tank
H74	PCB-kommunikationsfel
H75	Låg vattentemp skydd
H76	Fel på RC-inomhuskommunikation
H90	Inomhus-utomhus-kommunikationsfel
H91	Fel på tankvärmarens överbelastningsskydd
H95	Spänningsanslutningsfel
H98	Högtrycksskydd
H99	Inomhus frysningsprevention

Felnr.	Felförklaring
F12	Tryckvakt aktiverad
F14	Dålig kompressionskraft
F15	Låsfel i fläktmotorn
F16	Spänningsskydd
F20	Överbelastningsskydd för kompressor
F22	Överbelastningsskydd för transistormodul
F23	Likströmstopp
F24	Kylcyrkelfel
F25	*1 Fel på kyl/värmecykel
F27	Tryckvaktfel
F29	Dåligt överhettningsutflöde
F30	Fel på utloppsgivare 2
F32	Fel på intern termostat
F36	Fel på utomhusomgivningssensor
F37	Sensorfel vatteninlopp
F40	Fel på utomhusutsläppssensor
F41	Fel på effektfaktorkorrigering
F42	Fel på utomhusvärmeväxlarsensor
F43	Fel på utomhusavfrostningssensor
F45	Sensorfel vattenutlopp
F46	Strömutransformatorurkoppling
F48	Fel på avdunstarutloppssensor
F49	Sensorfel bypassutlopp
F95	*1 Fel på högtryck vid kylnings

*1 Systemet är läst att drivas utan låget KYLA. Det kan endast läsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.

*2 Visas endast då låget KYLA är upplåst (Detta gäller när låget KYLA är tillgängligt).

Information

Information vid anslutning till nätverksadapter (valbar tillbehörsdel)



VARNING

Före användning ska du kontrollera säkerheten runt luft-vatten-systemet. Bekräfta var människor och annat levande befinner sig i omgivningen före drift.

Oriktig drift pga. ej följdta instruktioner kan orsaka personskada och annan skada.



Bekräfta nedanstående före drift (inne i lokal)

- Timerinställningsförhållande. Oförutsägbar på/av-drift kan orsaka allvarlig personskada eller annan skada för människor och annat levande.

Bekräfta nedanstående före och under drift (från utanför lokal)

- Om du vet att någon är i lokalen, meddela personen från utsidan gällande ny driftinställning före verkställande.
Detta för att undvika plötslig chock för personen och annan allvarlig hälsonedbrytning till följd av ändrad drift.
- Använd inte denna apparat om något barn, någon fysiskt nedsatt person eller äldre som inte kan använda apparaten själva befinner sig i lokalen.
- Kontrollera inställningen och driftstatusen med jämma mellanrum.
- Stoppa driften om felkod visas och rådfråga en auktoriserad återförsäljare eller specialist.

Bekräfta före användning

- Systemet kan vara obrukbart om kommunikationsförhållandena är dåliga. Kontrollera "Operation Status" från applikationsdisplayen efter drift. Följande förhållanden kan infinna sig i fjärrdriften.
 - Kan ej drivas, driftstiden visas ej.
 - Luft-vatten-drift visas ej om driften är inställd utanför lokalen.
- Du rekommenderas att låsa skärmen på smarttelefonenheten för att förhindra felaktig drift.
- Använd inte annan fjärrkontroll, kommunikations- eller driftsenhet än vad som specificeras av en auktoriserad återförsäljare eller specialist.
- Använd under godkännande av "Terms of Service" och "Handling of Personal Information" för Panasonic Smart Application.
- Under längre period utan användning av Panasonic Smart Application ska du koppla ur den trådlösa adapttern från enheten.

Information för användare angående insamling och avyttring av uttjänt utrustning



Dessa symboler på produkterna, förpackningen och/eller medföljande handlingar betyder att uttjänade elektriska och elektroniska produkter inte bör kastas tillsammans med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

Om du kasseras dessa produkter på ett korrekt sätt, kommer du att hjälpa till med att rädda värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars skulle kunna uppstå från felaktig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter, kontakta dina lokala myndigheter, de som hanterar avfall hos dig eller återförsäljaren där du inhandlade varorna.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.



För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

[Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetstiltak	30-32	For installatøren
Knapper og display på fjernkontrollen	33-35	
Oppstart	35	
Hurtigmeny	36	
Menyer	36-49	
Informasjon til brukeren		
1 Funksjonsoppsett	36-37	
1.1 Uketimer		
1.2 Ferietidsur		
1.3 Stille-timer		
1.4 Romvarmeapparat		
1.5 Tankvarmeapparat		
1.6 Sterilisering		
2 Systemsjekk	37-38	
2.1 Energiovervåking		
2.2 Vanntemperaturer		
2.3 Feilhistorikk		
2.4 Kompressor		
2.5 Varmeapparat		
3 Personlig oppsett	38-39	
3.1 Berøringslyd		
3.2 LCD-kontrast		
3.3 Baklys		
3.4 Baklysstyrke		
3.5 Klokkeformat		
3.6 Dato og tid		
3.7 Språk		
3.8 Lås opp passord		
4 Servicekontakt	39	
4.1 Kontakt 1 / kontakt 2		
5 Installatøroppsett > Systemoppsett	40-44	
5.1 Valgfri kretskorttilkobling		
5.2 Sone og sensor		
5.3 Kapasitet varmeapp.		
5.4 Frosthindring		
5.5 Tanktilkobling		
5.6 Buffertanktilkobling		
5.7 Tankvarmeapparat		
5.8 Underlagsvarmer		
5.9 Alternativ utendørssensor		
5.10 Bivalent kobling		
5.11 Ekstern bryter		
5.12 Solcelletilkobling		
5.13 Eksternt feilsignal		
5.14 Behovsstyring		
5.15 SG ready		
5.16 Ekstern kompressorbryter		
5.17 Sirkulasjonsveske		
5.18 Varme-/kjølebryter		
6 Installatøroppsett > Driftsoppsett	44-48	
6.1 Varme		
6.2 Kjøle		
6.3 Auto		
6.4 Tank		
7 Installatøroppsett > Service-oppsett	48-49	
7.1 Pumpe maksimal hastighet		
7.2 Pumpe ned		
7.3 Tørk betong		
7.4 Servicekontakt		
Rengjøringsinstrukser	50	
Feilsøking	51-52	
Informasjon	53	


⚠ Før bruk må du sørge for at systemet blir korrekt installert av en autorisert forhandler, i henhold til gitte instruksjoner.

- **Panasonic luft-til-vann varmepumpe** er et todelt system, som består av følgende: En innedel og en utedel. Dette systemet er laget for å fungere med Panasonic vanntankenhet. Dersom systemet ikke brukes sammen med Panasonic vanntankenhet, kan ikke Panasonic garantere for driften eller påliteligheten ved systemet.
- Denne veilederingen tar for seg hvordan du bruker systemet med inne- og utedelen.
- For bruk av andre produkter som vanntank, radiator, ekstern termokontroller, og gulvenheter, se bruksanvisningen for de respektive produktene.
- Enkelte funksjoner som beskrives i denne håndboken gjelder kanskje ikke for ditt system.
- Kontakt autorisert forhandler for å få mer informasjon.

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.

*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig)

Systemoversikt

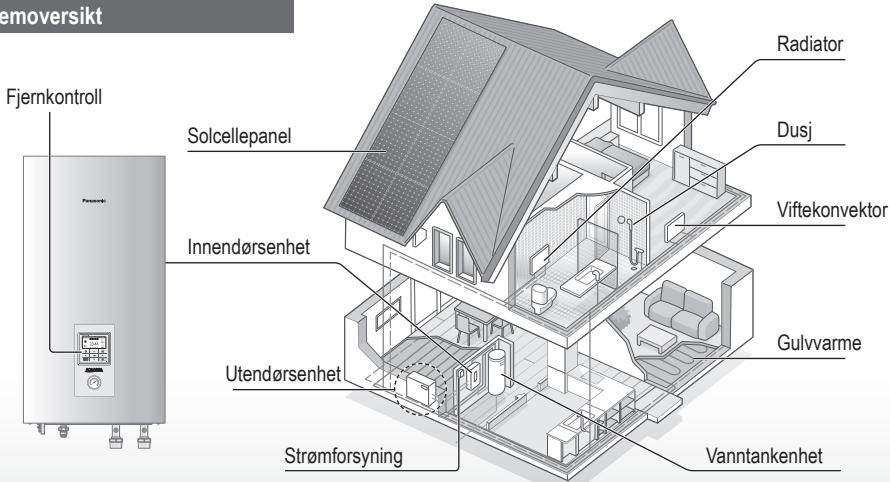

Illustrasjonene i denne veilederingen er kun ment som eksempler, og kan variere i forhold til den reelle enheten. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten foregående varsel for fremtidige forbedringer.

Driftsforhold

	OPPVARMING	*1 KJØLING
Vannutløpstemperatur (°C) (Min. / Maks)	20 / 55 (under utetemp. -15 °C) *3 20 / 60 (over utetemp. -10 °C) *3	5 / 20
Utetemperatur (°C) (Min. / Maks)	-28 / 35	16 / 43

Når utetemperaturen er utenfor området som vist i tabellen, vil varmekapasiteten falle vesentlig, og utedelen kan slutte å fungere for at den ikke skal bli skadet.

Utedelen vil starte på nytt automatisk når utetemperaturen kommer tilbake til det angitte området.

*3 Mellom utendørstemperaturer på -10 °C og -15 °C synker vannets utløpstemperatur gradvis fra 60 °C til 55 °C.

Sikkerhetstiltak

For å forhindre skade på deg selv, andre eller skade på eiendom, må du overholde følgende:

Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser.

Alvorligheten av dette klassifiseres som følger:

	ADVARSEL	Dette skiltet advarer om fare for død eller alvorlig personskade.
--	-----------------	---

	OBS	Dette skiltet advarer om fare for personskade eller skade på eiendom.
--	------------	---

Instruksjonene som må følges, klassifiseres av følgende symboler:

	Dette symbolet angir en handling som er FORBUDT .
--	--

 	Disse symbolene beskriver handlinger som er OBLIGATORISKE .
---	--



Innendørs- og utendørsenhet

! Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemmning eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, gitt at disse veiledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte, og forstår farene som foreligger ved bruken av det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

Ta kontakt med en autorisert forhandler eller fagmann for å rengjøre innvendige deler, eller for å reparere, installere, demontere og installere apparatet på nytt. Feilaktig installasjon og håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.

Sjekk med en autorisert forhandler eller fagmann om bruk av en eventuell spesifisert type kjølemedium. Bruk av en annen type kjølemedium enn den som er spesifisert kan føre til skade på produktet, sprekk, personskade, osv.

! Ikke monter enheten i atmosfærer som potensielt kan være eksplasive eller brennbare. Dette kan føre til brann.

! Ikke putt fingrene dine eller andre gjenstander inn i utedelen eller innedelen, da roterende deler kan føre til skader.



 Ikke berør utedelen når det lyner og tordner, dette kan føre til elektrisk støt.

 Ikke sitt eller tråkk på enheten, da du kan falle ned ved et uhell.

Ikke installer innedelen utendørs. Den er bare utviklet for innendørs bruk.

Strømforsyning

 Ikke bruk modifiserte ledninger, fellesledninger, forlengelsesledninger eller uspesifiserte ledninger for å unngå overoppheeting og brann.



For å unngå overoppfarming, brann eller elektrisk støt:

- Ikke del samme strømkontakten med annet utstyr.
- Ikke ha våte hender ved betjening.
- Ikke bøy eller vri strømledningen.

 Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, en serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å hindre fare.

Denne enheten er utstyrt med en jordfeilbryter (RCCB). Be en autorisert forhandler om å sjekke at jordfeilbryteren fungerer på regelmessig basis, spesielt etter installasjon, inspeksjon og vedlikehold. Funksjonsefil på jordfeilbryteren kan føre til elektrisk støt og/eller brann.

 Det anbefales sterkt å la installere en reststrømbryter (RDC) på anlegget, for å unngå fare for elektrisk støt eller brann.

Før det arbeides på terminalene, må alle forsyningskretser kobles fra.

Stopp å bruke produktet dersom det oppstår en unormale forhold/feil, og koble fra strømmen. (Risiko for røyk/brann/elektrisk støt)

Eksempler på unormale forhold/feil

- Jordfeilbryteren slår ofte ut.
- Legger merke til lukt av forbrenning.
- Legger merke til unormal støy eller vibrasjon på enheten.
- Det lekker varmt vann fra innedelen.

Kontakt din lokale forhandler med en gang for vedlikehold/reparasjon.

Bruk hanske ved inspeksjon og vedlikehold.



Dette utstyret må jordes for å unngå støt eller brann.



Forebygg mot elektrisk støt ved å koble fra strømforsyningen

- Før rengjøring eller vedlikehold.
- når anlegget står ubrukt over lengre tid.

Dette produktet er beregnet for flere typer bruk. For å unngå elektrisk støt, brannskader og/eller livstruende livstruende skader, pass på å koble fra alle strømforsyninger før det gjøres arbeid på terminalene i innedelen.

Sikkerhetstiltak



OBS

Innendørs- og utendørsenhet

Ikke vask innedelen med vann, benzen, tynner eller skuremiddel, da dette kan skade eller føre til korrosjon på enheten.

Ikke installer enheten i nærheten noe brennbart materiale eller på badet. Dette kan i så fall føre til risiko for elektrisk støt eller brann.

Ikke berør vannutløpsrøret på innedelen når den er i gang.

Ikke plasser noe på eller under enheten.

Rør ikke den skarpe aluminiumsfinnen. Skarpe deler kan forårsake skade.

Ikke bruk systemet under steriliseringsprosessen, for å hindre skolding fra varmt vann eller overoppheeting av dusjen.



Forhindre vannlekkasje ved å sørge for at dreneringsrøret er koblet skikkelig til.

Etter en lang tids bruk, må du sjekke om festestativet er forringet. Et forringet festestativ kan føre til at enheten faller ned.

Be en autorisert forhandler om å fastsette steriliseringsnivået i innstillingene i henhold til lokale lover og forskrifter.

Fjernkontroll



Fjernkontrollen må ikke fuktes. Dette kan føre til elektrisk støt og/eller brann.

Ikke trykk på knappene på fjernkontrollen ved bruk av harde og skarpe gjenstander. Dette kan føre til skade på enheten.


Ikke vask fjernkontrollen med vann, bensin, tynner eller skurepulver.

Ikke undersøk eller utfør vedlikehold på fjernkontrollen selv. Ta kontakt med en autorisert forhandler for å forhindre personskader som følge av brukerfeil.


Knapper og display på fjernkontrollen

Knapper / indikator


- Hurtigmenyknapp**
① (For mer informasjon, se egen hurtigmenyveiledning.)
- Tilbake-knapp**
② Går tilbake til forrige bilde
- LCD-display**
③
- Hovedmenyknapp**
④ For funksjonsinnstillinger
- PÅ/AV-knapp**
⑤ Starter/stoppet driften
- Driftsindikator**
⑥ Lyser under drift, blinker ved en alarm.

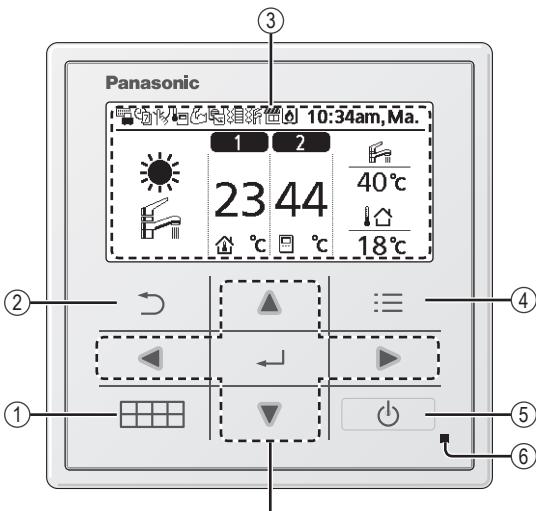


! Trykk i midten



Ø Ikke bruk hanske




Ø Ikke bruk penn



Pilknapper

Velger et element.

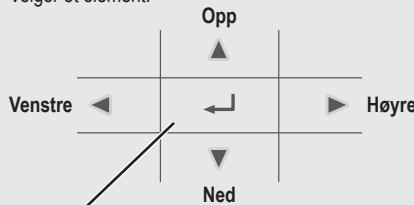


Enter-knapp

Aktiverer det valgte elementet.


Norsk

Knapper og display på fjernkontrollen

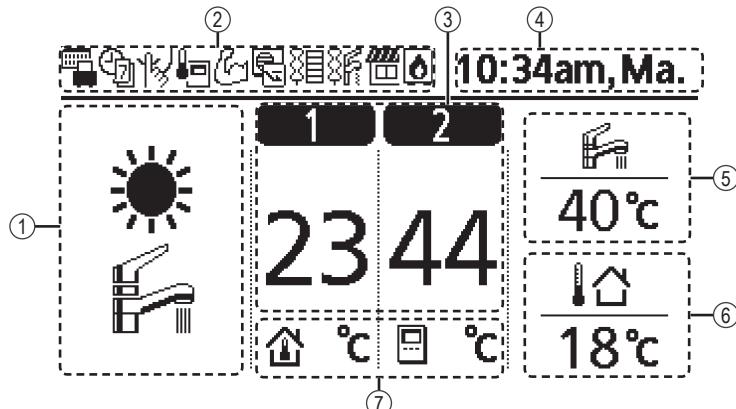

Display

① Modusvalg

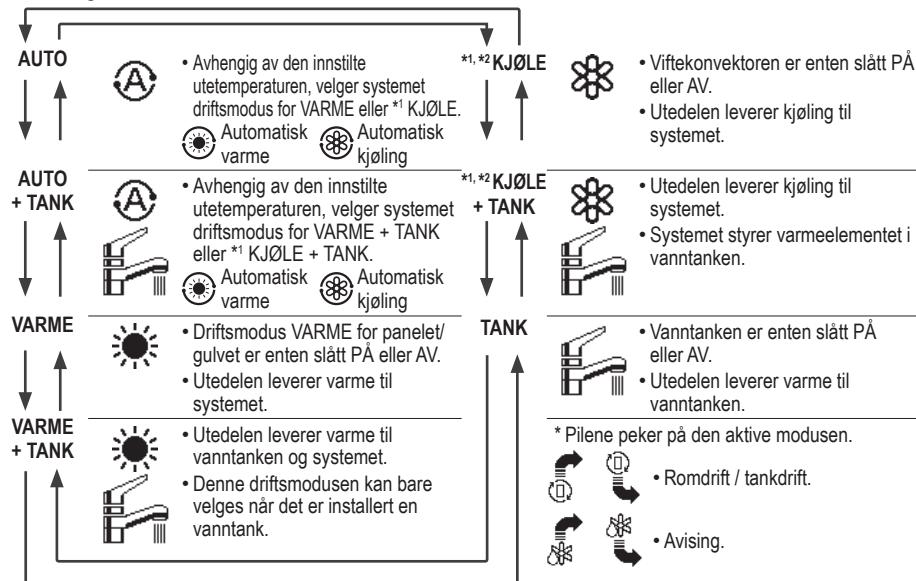

② Driftssymboler

Driftsstatus vises.

Symbolet vil ikke vises (i bildet for drift AV) når systemet ikke er i drift, med unntak av uketimer.

Driftsstatus ferie	Driftsstatus ukentlig tidsur	Driftsstatus stillegående
Sone/Romtermostat → Intern sensorstatus	Driftsstatus kraftig	Behovsstyring eller SG klar eller SHP-status
Status romvarmer	Status tankvarmeapparat	Status solcellepanel
Status bivalent (Kjel)		

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.

*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

-
- (3) Temperatur for hver sone
 - (4) Klokkeslett og dag
 - (5) Vanntanktemperatur
 - (6) Utetemperatur
 - (7) Symboler for sensor type / angi temperaturtype
-



Vann temperatur
→Kompensasjonskurve
Romtermostat
→Eksternt



Vann temperatur
→Direkte
Romtermostat
→Intern



Bare basseng

Oppstart

Før du begynner å endre de ulike menyinnstillingene, bør du først velge språk angri riktig dato og klokkeslett på fjernkontrollen.

Det anbefales at installatøren gjør følgende innledende innstillinger på fjernkontrollen.

Valg av språk

Trykk og vent mens displayet starter.

- ① Bla med og for å velge språk.
- ② Trykk på for å bekrefte valget.

Oppstart	12:00am,Ma.	LCD blinker
Starter opp . . .		
Språk	12:00am,Ma.	
ESPAÑOL		
DANISH		
SWEDISH		
NORWEGIAN		
Velg	[←] Bekreft	
Klokkeformat	12:00am,Ma.	
24 t		
am/pm		
Velg	[←] Bekreft	
Dato og tid	12:00am,Ma.	
År/Måned/Dag	Time : Min	
2015 / 01 / 07	10 : 00 am	
Velg	[←] Bekreft	
10:00am,On.		
Start		


Stille inn tiden

- ① Velg med eller for hvordan tiden skal vises, enten 24 timers format eller AM/PM-format (f.eks. 15:00 or 3 PM).
- ② Trykk på for å bekrefte valget.
- ③ Bruk og for å velge år, måned, dag, time og minutter. (Trykk på for å bekrefte hvert valg.)
- ④ Når tiden er innstilt, vil tiden og dagen vises i displayet selv om fjernkontrollen er slått AV.

Hurtigmeny

Etter å ha angitt de innledende innstillingene, kan du velge en hurtigmeny fra følgende alternativer og redigere innstillingene.

- ① Trykk på for å vise hurtigmenyen.



Tvungen DHW

Powerful

Stille

Kraftvarmeapparat

Uketimer

Tvungen avisering

Nullstille feil

R/C lås

- ② Bruk for å velge meny.

- ③ Trykk på for å slå på/av på valgmenyen.

Menyer Informasjon til brukeren


Velg menyer og fastslå innstillingar i henhold til systemet i huset. Alle innledende innstillingar må gjøres av en autorisert forhandler eller fagmann. Det anbefales at alle endringer i de opprinnelige innstillingene også gjøres av en autorisert forhandler eller fagmann.

- Etter å ha angitt innledende innstillingar, kan du manuelt justere innstillingene.
- De opprinnelige innstillingene forblir aktive inntil brukeren endrer dem.
- Fjernkontrollen kan brukes for flere installasjoner.
- Påse at driftsindikatorene er AV før endring av innstillingar.
- Systemet fungerer kanskje ikke som det skal hvis det settes feil opp. Rådfør deg med en autorisert forhandler.

Vise <Hovedmeny>:

Velge meny:

Bekrefte valgt element:

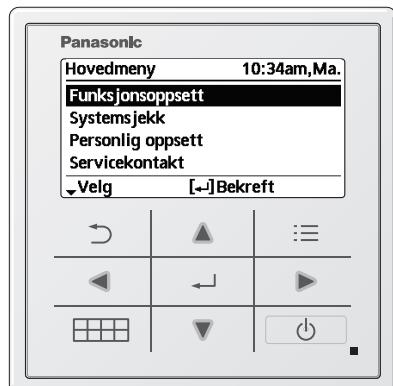

Meny Standardinnstilling Innstillinger / Alternativer for display

1 Funkjonsoppsett

1.1 > Uketimer

Når ukentlig tidsur er satt opp, kan brukeren redigere det fra hurtigmenyen.

For å stille inn opp til 6 driftsmønstre på en ukentlig basis.

• Deaktivert hvis Varme-/kjølebryter trykkes eller hvis Kraftvarmeapparat er på.

Timer-innstilling

Velg ukedag og sett opp ønskede mønstre
(Tid / Drift PÅ/AV / Modus)

Kopier timer

Velg ukedag

Uketimer 10:34am, Ma.
Sø. Ma. Ti. On. To. Fr. Lø.
1. 8:00am PÅ 40°C
2. 12:00pm PÅ 24/28°C
3. 1:00pm PÅ 12/10°C

Dag Form Rediger

Meny

Standardinnstilling

Innstillinger / Alternativer for display

1.2 > Ferietidsur

For å spare strøm kan det angis en ferieperiode som enten slår AV systemet eller senker temperaturen i den angitte perioden.

AV
PÅ
> PÅ

Feriestart og -slutt.

Dato og tid

AV eller senke temperaturen

PÅ
AV

Ferie: Slutt 10:34am,Ma.

År/Måned/Dag Time : Min

2015 / 01 / 07 10 : 00 am

- Ukentlig tidsinnstilling kan deaktivertes midlertidig i feriemodus, men vil bli aktivert så snart tidsinnstillingen for feriemodus er utløpt.

<> Velg [-] Bekreft

1.3 > Stille-timer

Stillegående drift i innstilt tidsperiode.
Det kan angis 6 mønstre.
Nivå 0 betyr at modusen er av.

Tid for start av stillegående modus:
Dato og tid

Stille	10:34am,Ma.	
Form	Tidspunkt	Nivå
1	8:00 am	0
2	5:00 pm	1
3	11:00 pm	3
<> Velg	[-] Rediger	

1.4 > Romvarmeapparat

For å sette romvarmeren til PÅ eller AV.

AV
PÅ
AV

1.5 > Tankvarmeapparat

For å sette tankvarmeapparatet til PÅ eller AV.

AV
PÅ
AV

- Bare tilgjengelig hvis tank er tilkoblet.

1.6 > Sterilisering

For å sette autosterilisering til PÅ eller AV.

AV
PÅ
AV

- Bare tilgjengelig hvis tank er tilkoblet.
- Ikke bruk systemet under steriliseringsprosessen, for å hindre skolding fra varmt vann eller overoppheeting av dusjen.
- Be en autorisert forhandler om å fastsette steriliseringsnivået i innstillingene i henhold til lokale lover og forskrifter.

2 Systemsjekk

2.1 > Energiorvervåking

Faktisk eller historisk graf over energiforbruk, utvikling eller COP.


Nåværende

Velg og hent frem

Historisk diagram

Velg og hent frem

Totalt forbruk (1år)



<> Måned <> Modus

- COP = Coefficient of Performance (varmfaktor).
- For historiske grafer velges perioden fra 1 dag/1 uke/1 år.
- Det kan hentes frem energiforbruk (kWh) for oppvarming, *1 kjøling, tank og samlet
- Det totale strømforbruket er en anslått verdi basert på AC 230 V og kan avvike fra verdien som måles med presist utstyr.

2.2 > Vanntemperaturer

Viser all vanntemperatur i hvert område.

Faktisk vanntemperatur på 8 elementer:
Innløp / Utløp / Sone 1 / Sone 2 / Tank / Buffertank / Solcelle / Basseng

Velg og hent frem

Vanntemperaturer	10:34am,Ma.
1. Innløp	: 0°C
2. Utløp	: 0°C
3. Sone 1	: 0°C
4. Sone 2	: 0°C
<> Side	

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Meny
Standardinnstilling
Innstillinger / Alternativer for display
2.3 > Feilhistorikk

- Se delen "Feilsøking" for feilkoder.
- Den siste feilkoden vises øverst.

Velg og hent frem

Feilhistorikk	10:34am,Ma.
1. --	
2. --	
3. --	
4. --	
[←] Tøm historikk	

2.4 > Kompressor

Viser kompressorytelse.

Velg og hent frem

Kompressor	10:34am,Ma.
1. Strømfrekvens :	0 Hz
2. (AV-PÅ)-teller :	0
3. Total PÅ-tid :	0 t
[←] Tilbake	

2.5 > Varmeapparat

Totalt antall tid PÅ for reservevarmer/tankvarmeapparat.

Velg og hent frem

Varmeapparat	10:34am,Ma.
Total PÅ-tid	
:	0 t
:	0 t
[←] Tilbake	

3 Personlig oppsett
3.1 > Berøringslyd

Slår driftslyder AV/PÅ.

PÅ


3.2 > LCD-kontrast

Innstilling av kontrast i display.

3

LCD-kontrast	10:34am,Ma.
Lav	Høy
◀	▶
[←] Velg	[←] Bekreft

3.3 > Baklys

Angir varigheten for skjermens bakgrunnslys.

1 min.

Baklys	10:34am,Ma.
AV	5 min.
15 sek.	10 min.
1 min.	
[←] Velg	[←] Bekreft

3.4 > Baklysstyrke

Angir lysstyrke for skjermens bakgrunnslys.

4

Baklysstyrke	10:34am,Ma.
Mørk	Lys
◀	▶
[←] Velg	[←] Bekreft

3.5 > Klokkeformat

Innstilling av type klokke i displayet.

24 t

Klokkeformat	10:34am,Ma.
24 t	
▲	
[←] Velg	[←] Bekreft

Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alternativer for display
3.6 > Dato og tid		<p>Dato og tid 10:34am,Ma. År/Måned/Dag Time :Min 2015 / 01 / 07 10 : 00 am</p> <p>↔ Velg [←]Bekreft</p>
3.7 > Språk	<p>Innstilling av dato og klokkeslett.</p> <p>År / Måned / Dag / Time / Min</p> <ul style="list-style-type: none"> For nederlandsk, gresk, finsk og tyrkisk, henvises det til den engelske versjonen. 	<p>Språk 10:34am,Ma. ESPAÑOL DANISH SWEDISH NORWEGIAN</p> <p>↔ Velg [←]Bekreft</p>
3.8 > Lås opp passord	4-sifret passord for alle innstillingene.	<p>Lås opp passord 10:34am,Ma.</p> <p>0000</p> <p>0 0 0</p> <p>↔ Velg [←]Bekreft</p>
4 Servicekontakt		
4.1 > Kontakt 1 / kontakt 2	Forhåndsinnstill kontaktnummer for installatøren.	<p>Service-oppsett 10:34am,Ma.</p> <p>Kontakt 1</p> <p>Navn : Bryan Adams Telefon : 08812345678</p> <p>↔ Velg</p>

Menyer Norsk

5 Installatørroppsett > Systemoppsett

5.1 > Valgfri kretskorttilkobling

For å koble til ekstern PCB som kreves for service.	Nei	Ja ↓ Nei
• Hvis ekstern PCB er koblet til (ekstrautstyr), vil systemet ha følgende tilleggsfunksjoner:		
① Buffertanktilkobling og styring av tankens funksjoner og temperatur.		
② Styring av 2 soner (inkludert svømmebasseng og funksjon for å varme opp vannet i det).		
③ Solcellefunksjon (solcellevarmepaneler tilkoblet enten DHW-tank (varmtvannsbereder) eller buffertanken).		
④ Ekstern kompressorbryter.		
⑤ Eksternt feilsignal.		
⑥ Styring av SG klar.		
⑦ Behovsstyring.		
⑧ Varme-/kjølebryter		

5.2 > Sone og sensor

For å velge sensorene og for å velge enten 1 soners eller 2 soners system.

Sone	Sone og sensor	10:34am,Ma.
• Når du har valgt 1 eller 2 soners system, gå videre til valg av rom eller svømmebasseng.	1 sone-system	2 sone-system
• Hvis det er valgt basseng, må temperaturen velges for ΔT temperatur mellom 2 °C ~10 °C.	↓Velg	[–] Bekreft
Sensor	Sone og sensor	10:34am,Ma.
* For romtermostat kan det videre velges ekstern eller intern.	Vanntemperatur	Romtermostat
	Romtermistor	↓Velg [–] Bekreft

5.3 > Kapasitet varmeapp.

For å redusere varmeeffekt etter behov.*

3 kW / 6 kW / 9 kW

* Valg av kW varierer avhengig av modell.

3 kW	3 kW
eller	6 kW
9 kW*	9 kW

^Velg [–] Bekreft

5.4 > Frosthindring

For å aktivere eller deaktivere beskyttelse mot at vannet fryser til når systemet er AV.

Ja	Ja ↓ Nei
----	-----------------------

5.5 > Tanktilkobling

For å koble tank til systemet.

Nei	Ja ↑ Nei
-----	-----------------------

5.6 > Buffertanktilkobling

For å koble en tank til systemet og hvis valgt JA, for å stille inn ΔT temperatur.

- Den valgfrie PCB-tilkoblingen må settes til JA for å aktivere funksjonen.
- Hvis den valgfrie PCB-tilkoblingen ikke er valgt, vil funksjonen ikke vises i displayet.

Nei	Ja ↑ Nei
> Ja	
5 °C	Sett ΔT for buffertank
	Buffertank 10:34am,Ma. ΔT for buffertank: Område: (0°C~10°C) Trinn: ±1°C ↓Velg [–] Bekreft

Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alternativer for display
5.7 > Tankvarmeapparat		<p>For å velge eksternt eller internt tankvarmeapparat, og hvis Ekstern er valgt, sett på et tidsur slik at tankvarmeapparatet slås på.</p> <p>* Alternativet er tilgjengelig hvis Tanktilkobling er valgt (JA).</p>
	Intern	<p>Tankvarmeapparat 10:34am,Ma.</p> <p>Ekstern Intern</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
	> Ekstern	<p>Tankvarmeapparat PÅ tidsinnsstilling.</p> <p>Tankvarmeapparat 10:34am,Ma.</p> <p>Tankvarmeapparat: PÅ-tid</p> <p>Område: (0:20-3:00)</p> <p>Trinn: ±0:05</p> <p>0:20</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
5.8 > Underlagsvarmer		<p>For å velge om det er koblet til en ekstra base for platevarmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Type A -Base for platevarmer aktiveres kun ved avisning. * Type B -Base for platevarmer aktiveres når utetemperaturen er 5 °C eller lavere.
	Nei	<p>Ja Nei</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
	> Ja	<p>Base for platevarmer 10:34am,Ma.</p> <p>A Base for platevarmer*. B</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
5.9 > Alternativ utendørssensor		<p>For å velge en alternativ utendørs sensor.</p>
	Nei	<p>Ja Nei</p>
5.10 > Bivalent kobling		<p>Slik velger du en bivalent tilkobling som tillater en ekstra varmekilde, som for eksempel en kjele til å varme opp buffertanken og varmvannstanken når varmepumpekapasiteten er utilstrekkelig ved lav utetemperatur. Den bivalente funksjonen kan settes opp enten i alternativ modus (varmepumpe og kjele arbeider vekselvis), eller i parallelmodus (både varmepumpen og kjelen opererer samtidig), eller i avansert parallelmodus (varmepumpe brukes og kjelen slås på for buffertankene og/eller varmvann avhengig av innstillingene for kontrollmønsteret).</p>
	Nei	<p>Ja Nei</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
	> Ja	<p>Bivalent kobling 10:34am,Ma.</p> <p>Slå PÅ: Utendørstemperatur</p> <p>Område: (-15°C-35°C)</p> <p>Trinn: ±1°C</p> <p>-5 °C</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>
	Ja > Etter innstilling av utetemperatur	<p>Kontrollmønster</p> <p>Alternativ / Parallel / Avansert parallel</p> <p>• Velg avansert parallel for bivalent bruk av tankene.</p> <p>Bivalent kobling 10:34am,Ma.</p> <p>Kontrollmønster</p> <p>Alternativ Parallel Avansert parallel</p> <p>▲ Velg [↔] Bekreft</p>

Meny

Standardinnstilling

Innstillinger / Alternativer for display

Kontrollmønster > Avansert parallel

Varme Valg av tank

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Avansert parallel

Varme

DHW

- "Varme" viser til buffertank og "DHW" viser til varmtvannsbereder.

▼Velg [←→] Bekreft

Kontrollmønster > Avansert parallel > Varme > Ja

- Buffertanken aktiveres kun etter å ha valgt "Ja".

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Avansert parallel: Varme

Ja

Nei

▼Velg [←→] Bekreft

-8 °C

Angi temperaturgrensen for å starte den bivalente varmekilden.

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Varmestart: Målt temperatur

Område: (-10°C~0°C)

Trinn: ±1°C

-8 °C

▼Velg [←→] Bekreft

0:30

Tidsur for å starte den bivalente varmekilden (i timer og minutter).

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Varmestart: Utsett tid

Område: (0:00-1:30)

Trinn: ±0:05

0:30

▼Velg [←→] Bekreft

-2 °C

Angi temperaturgrensen for å stoppe den bivalente varmekilden.

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Varmestan: Målt temperatur

Område: (-10°C~0°C)

Trinn: ±1°C

-2 °C

▼Velg [←→] Bekreft

0:30

Tidsur for å stoppe den bivalente varmekilden (i timer og minutter).

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Varmstan: Utsett tid

Område: (0:00-1:30)

Trinn: ±0:05

0:30

▼Velg [←→] Bekreft

Kontrollmønster > Avansert parallel > DHW > Ja

- DHW-tanken aktiveres kun etter å ha valgt "Ja".

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

Avansert parallel: DHW

Ja

Nei

▼Velg [←→] Bekreft

0:30

Tidsur for å starte den bivalente varmekilden (i timer og minutter).

Bivalent kobling 10:34am,Ma.

DHW: Utsett tid

Område: (0:30-1:30)

Trinn: ±0:05

0:30

▼Velg [←→] Bekreft

5.11 > Ekstern bryter

	Nei	Ja ↑ Nei
--	-----	-----------------------

5.12 > Solcelletilkobling

- Den valgfrie PCB-tilkoblingen må settes til JA for å aktivere funksjonen.
- Hvis den valgfrie PCB-tilkoblingen ikke er valgt, vil funksjonen ikke vises i displayet.

	Nei	Ja ↑ Nei
> Ja		
Buffertank	Valg av tank	Solcelletilkobling 10:34am,Ma. Buffertank ▼ DHW-tank ↓Velg [←→]Bekreft
> Ja > Etter å ha valgt tanken		
10 °C	Angi ΔT PÅ temperatur	Solcelletilkobling 10:34am,Ma. ΔT Slå PÅ Område: (6°C~15°C) Trinn: ±1°C 10 °C ↓Velg [←→]Bekreft
> Ja > Etter å ha valgt tanke > ΔT PÅ temperatur		
5 °C	Angi ΔT AV temperatur	Solcelletilkobling 10:34am,Ma. ΔT Slå AV Område: (2°C~9°C) Trinn: ±1°C 5 °C ↓Velg [←→]Bekreft
> Ja > Etter å ha valgt tanken > ΔT PÅ temperatur > ΔT AV temperatur		
5 °C	Angi antifrosttemperatur	Solcelletilkobling 10:34am,Ma. Frostvæske Område: (-20°C~10°C) Trinn: ±1°C 5 °C ↓Velg [←→]Bekreft
> Ja > Etter å ha valgt tanken > ΔT PÅ temperatur > ΔT AV temperatur > Etter å ha angitt antifrosttemperatur		
80 °C	Sett høy grense	Solcelletilkobling 10:34am,Ma. Høyeste grense Område: (70°C~90°C) Trinn: ±5°C 80 °C ↓Velg [←→]Bekreft

Menyer

For installatøren

Meny

Standardinnstilling

Innstillinger / Alternativer for display

5.13 > Eksternt feilsignal

	Nei	Ja ▲ Nei
--	-----	------------------------------

5.14 > Behovsstyring

	Nei	Ja ▲ Nei
--	-----	------------------------------

5.15 > SG ready

	Nei	Ja ▲ Nei
	> Ja	
	120 %	SG ready 10:34am,Ma. Kapasitet [1-0]: DHW Område: (50%-150 Trinn: ±5% 120 % ▼Velg [←→] Bekreft

5.16 > Ekstern kompressorbryter

	Nei	Ja ▲ Nei
--	-----	------------------------------

5.17 > Sirkulasjonsvæske

For å velge om det skal sirkulere vann eller glykol i systemet.	Vann	Sirkulasjonsvæske 10:34am,Ma. Vann Glykol ▼Velg [←→] Bekreft
---	------	--

5.18 > Varme-/kjølebryter

	Nei	Ja ▲ Nei
--	-----	------------------------------

6 Installatøroppsett > Driftsoppsett

For å få tilgang til de fire hovedfunksjonene eller modusene.	4 hovedmodi Varm / *1, *2 Kjøle / Auto / Tank	Driftsoppsett 12:00am,Ma. Varme Kjøle Auto Tank ▼Velg [←→] Bekreft
---	--	--

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
 *2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Installatøroppsett > Driftsoppsett

6.1 > Varme

For å stille inn ulike vann- og omgivelsestemperaturer for oppvarming.

Vanntemperatur for varme PÅ / Utendørstemp. for varme AV / ΔT for varme PÅ / Utendørstemp. for varmeapp. PÅ

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Varme

Vanntemperatur for varme PÅ

Utendørstemp. for varme AV

ΔT for varme PÅ

▼ Velg [←→] Bekreft

> Vanntemperatur for varme PÅ

Kompensasjonskurve

Varme PÅ temperaturer i kompensasjonskurve eller direkte inntasting.

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Varme PÅ: Vanntemp.

Kompensasjonskurve

Direkte


▼ Velg [←→] Bekreft

> Vanntemperatur for varme PÅ > Kompensasjonskurve

X-akse: -5 °C, 15 °C
Y-akse: 55 °C, 35 °C

Legg inn de 4 temperaturpunktene (2 på den horisontal X-aksen, 2 på den vertikale Y-aksen).

Varme PÅ: Vanntemp.: Sone1



▼ Velg [←→] Bekreft

- Temperaturområde: X-akse: -15 °C ~ 15 °C, Y-akse: Se nedenfor.
- Temperaturområde for Y-aksen avhenger av modellen:
 - WH-SDC modell: 20 °C ~ 55 °C
 - WH-SHF modell og ekstra varmeapparat er aktivert: 25 °C ~ 65 °C
 - WH-SHF modell og ekstra varmeapparat er deaktivert: 35 °C ~ 65 °C
 - WH-SXC modell: 20 °C ~ 60 °C
- Hvis det er valgt system med 2 soner, må de 4 temperaturpunktene også legges inn for sone 2.
- "Sone1" og "Sone2" vil ikke vises i displayet hvis det bare er ett sonesystem.

> Vanntemperatur for varme PÅ > Direkte

35 °C

Temperatur for varme PÅ

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Varme PÅ: Vanntemp.: Sone2

Område: (20°C-55°C)

Trinn: ±1°C



▼ Velg [←→] Bekreft

- Området for min. ~ maks er på følgende vilkår:

- WH-SDC modell: 20 °C ~ 55 °C
- WH-SHF modell og ekstra varmeapparat er aktivert: 25 °C ~ 65 °C
- WH-SHF modell og ekstra varmeapparat er deaktivert: 35 °C ~ 65 °C
- WH-SXC modell: 20 °C ~ 60 °C

> Utendørstemp. for varme AV

24 °C

Temperatur for varme AV

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Varme AV: Utendørstemp.


Område: (5°C-35°C)

Trinn: ±1°C



▼ Velg [←→] Bekreft

Meny
Standardinnstilling
Innstillinger / Alternativer for display

	> ΔT for varme PÅ	
	5 °C	Angi ΔT for varme PÅ. Driftsoppsett 10:34am,Ma. Varme PÅ: ΔT Område: (1°C~15°C) Trinn: $\pm 1^\circ C$ 5 °C ▼Velg [←→]Bekreft
	> Utendørstemp. for varmeapp. PÅ	
	0 °C	Temperatur for varme PÅ Driftsoppsett 10:34am,Ma. Varmeapp. PÅ: Utendørstemp. Område: (-15°C~20°C) Trinn: $\pm 1^\circ C$ 0 °C ▼Velg [←→]Bekreft
6.2 > *1, *2 Kjøle	Vanntemperaturer for kjøling PÅ og ΔT for kjøling PÅ.	
		Driftsoppsett 10:34am,Ma. Kjøle Vanntemperatur for kjøling PÅ ΔT for kjøling PÅ ▼Velg [←→]Bekreft
	> Vanntemperatur for kjøling PÅ	
	Kompensasjonskurve	Kjøling PÅ temperaturer i kompensasjonskurve eller direkte intasting. Driftsoppsett 10:34am,Ma. Kjøle PÅ: Vanntemp. Kompensasjonskurve Direkte ▼Velg [←→]Bekreft
	> Vanntemperatur for kjøling PÅ > Kompensasjonskurve	
	X-akse: 20 °C, 30 °C Y-akse: 15 °C, 10 °C	Legg inn de 4 temperaturpunktene (2 på den horisontal X-aksen, 2 på den vertikale Y-aksen). Kjøle PÅ: Vanntemp.: Sone1  15°C 20 10°C 5 15 20°C 30°C 30 ▼Velg [←→]Bekreft
	• Hvis det er valgt system med 2 soner, må de 4 temperaturpunktene også legges inn for sone 2. • "Sone1" og "Sone2" vil ikke vises i displayet hvis det bare er ett sonesystem.	
	> Vanntemperatur for kjøling PÅ > Direkte	
	10 °C	Sett vanntemperatur for kjøling PÅ Driftsoppsett 10:34am,Ma. Kjøle PÅ: Vanntemp.: Sone2 Område: (5°C~20°C) Trinn: $\pm 1^\circ C$ 10 °C ▼Velg [←→]Bekreft
	> ΔT for kjøling PÅ	
	5 °C	Sett ΔT for kjøling PÅ Driftsoppsett 10:34am,Ma. Kjøle PÅ: ΔT Område: (1°C~15°C) Trinn: $\pm 1^\circ C$ 5 °C ▼Velg [←→]Bekreft

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

6.3 > Auto

Bytt automatisk fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme.

Utetemperaturer for bytting fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme.

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Auto

Utendørstemp. for (varm til kjøl)

Utendørstemp. for (kjøl til varm)

Velg

[][] Bekreft

> Utendørstemp. for (varm til kjøl)

15 °C

Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til Kjøling.

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Auto: Utendørstemp.(varm til kjøl)

Område: (11°C~25°C)

Trinn: ±1°C

15 °C

Velg

[][] Bekreft

> Utendørstemp. for (kjøl til varm)

10 °C

Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme.

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Auto: Utendørstemp.(kjøl til varm)

Område: (5°C~14°C)

Trinn: ±1°C

10 °C

Velg

[][] Bekreft

6.4 > Tank

Stille inn funksjoner for tanken.

- Bare tilgjengelig hvis tank er tilkoblet.

Gulvdriftstid (maksimum) /
Tankens oppvarmingstid (maks) /
Tankens gjenoppvarmingstemp. /
Sterilisering

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Tank

Gulvdriftstid (maksimum)

Tankens oppvarmingstid (maks)

Tankens gjenoppvarmingstemp.

Velg

[][] Bekreft

- Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen.

> Gulvdriftstid (maksimum)

8:00

Maks driftstid for gulv
(i timer og minutter)

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Tank: Gulv driftstid (maks)

Område: (0:30~10:00)

Trinn: ±0:30

8:00

Velg

[][] Bekreft

> Tankens oppvarmingstid (maks)

1:00

Maks tid for oppvarming
av tanken
(i timer og minutter)

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Tank: Oppvars. tid (maks)

Område: (0:05~4:00)

Trinn: ±0:05

1:00

Velg

[][] Bekreft

> Tankens gjenoppvarmingstemp.

-8 °C

Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming
av vann i tank.

Driftsoppsett 10:34am,Ma.

Tank: Gjenoppvars. temp.

Område: (-12°C~2°C)

Trinn: ±1°C

-8 °C

Velg

[][] Bekreft

Meny

Standardinnstilling

Innstillinger / Alternativer for display

> Sterilisering															
Sterilisering kan settes for én eller flere dager i uken.	Driftsoppsett 10:34am,Ma. Sterilisering: Dag <table border="1"><tr><td>Sø.</td><td>Ma.</td><td>Ti.</td><td>On.</td><td>To.</td><td>Fr.</td><td>Lø.</td></tr><tr><td>—</td><td>✓</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> Sø. / Ma. / Ti. / On. / To. / Fr. / Lø. 0:00 ~ 23:59	Sø.	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.	—	✓	—	—	—	—	—
Sø.	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.									
—	✓	—	—	—	—	—									
	↔Dag ◊✓/□ [-]Bekreft														
> Sterilisering: Tidspunkt															
Tid på valgte ukedag(er) for sterilisering av tanken.	Driftsoppsett 10:34am,Ma. Sterilisering: Tidspunkt 6 : 00 am ↔ Velg [-]Bekreft														
	↑ 6 ↓ : 00 am ↔ Velg [-]Bekreft														
> Sterilisering: Koketemperatur															
65 °C	Angi koketemperaturer for sterilisering av tanken.														
	Driftsoppsett 10:34am,Ma. Sterilisering: Koketemperatur Område: (55°C-75°C) Trinn: ±1°C 65 °C ↔ Velg [-]Bekreft														
> Sterilisering: Driftstid (maks)															
0:10	Angi tid for sterilisering (i timer og minutter)														
	Driftsoppsett 10:34am,Ma. Sterilisering: Driftstid (maks) Område: (0:05-1:00) Trinn: ±0:05 0:10 ↔ Velg [-]Bekreft														

7 Installatørroppsett > Service-oppsett

7.1 > Pumpe maksimal hastighet

For å stille inn maks hastighet på pumpen.	Innstilling av strømningshastigheten, maks flyt og drift PA/AV for pumpen. Flyt: XX:X L/min Maks. flyt: 0x40 ~ 0xFE, Pumpe: PÅ/AV/Lufttøm	Service-oppsett 10:34am,Ma. Flyt Maks. flyt Drift 0.0 L/min 0xCE Luftp ↑ Velg
--	--	---

7.2 > Pumpe ned

For å stille inn "pumpe ned"-drift.	Pumpe ned-drift PÅ	Service-oppsett 10:34am,Ma. Pumpe ned-drift «Pumpe ned»-drift pågår! [Ø]AV
-------------------------------------	---------------------------	---

Installatøroppsett > Service-oppsett

7.3 > Tørk betong

For å tørke betong (golv, veggger, etc.) under bygningsarbeid.

Ikke bruk denne menyen til andre formål og annet enn i perioden når bygningsarbeidet pågår.

Rediger for å stille inn temperaturen for å tørke betong.

PÅ / Rediger

Service-oppsett 10:34am,Ma.

Tørk betong

PÅ

Rediger

Velg [-] Bekreft

> Rediger

Trinn: 1
Temperatur: 25 °C

Oppvarmingstemperatur for tørking av betong.
Velg ønskede trinn: 1 ~ 10,
område: 1 ~ 99

Service-oppsett 10:34am,Ma.

Tørk betong: 1/10

Område: (25°C-55°C)

Trinn: ±1°C

25 °C

Velg [-] Bekreft

> PÅ

Bekreft innstilte temperaturer for å tørke betong for hvert trinn.

Service-oppsett 10:34am,Ma.

Tørk betong: Status

Fase : 1/10

Innstilt vanntemp. : 25°C

Reell vanntemp. : 25°C/25°C

[Ø] AV

7.4 > Servicekontakt

For å sette opp til 2 kontaktnavn og numre for brukeren.

Serviceteknikerens navn og kontaktnummer.

Kontakt 1 / kontakt 2

Service-oppsett 10:34am,Ma.

Servicekontakt:

Kontakt 1

Kontakt 2

Velg [-] Bekreft

> Kontakt 1 / Kontakt 2

Kontaktnavn eller -nummer.

Navn / telefonikon

Servicekontakt 10:34am,Ma.

Kontakt 1

Navn : Bryan Adams

telefonikon : 08812345678

Velg [-] Rediger

Legg inn navn og nummer.

Kontakt-1

ABC/abc 0-9/annet

ABCDEFGHIJKLMNPQR Rom

STUVWXYZ abcdefghi BS

jklmnopqrstuvwxyz Bekr.

Velg [-] Angi

Kontaktperson: bokstavene a ~ z.
Kontaktnummer: 1 ~ 9

Tall:

1 2 3 (

4 5 6)

7 8 9 -

* 0 # _ Bekr.

Velg [-] Angi

Rengjøringsinstrukser

For å sikre at systemet yter optimalt, må rengjøring utføres ved regelmessige intervaller.
Ta kontakt med en autorisert forhandler.

- Koble fra strøm før rengjøring.
- Ikke bruk benzen, fortynner eller skuremiddel.
- Bruk bare såpe (\simeq pH 7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.

Innendørsenhet

- Ikke sprut vann direkte.

Tørk forsiktig av enheten med en myk, tørr klut.



Vanntrykkmåler



- Ikke trykk ned eller slå på glassdekselet med harde eller skarpe gjenstander. Dette kan føre til skade på enheten.
- Sørg for at vanntrykket er på mellom 0,05 og 0,3 MPa (0,1 MPa = 1 bar).
- Dersom vanntrykket er utenfor området som angitt ovenfor, ta kontakt med en autorisert forhandler.

Vannfilter

- Rengjør vannfilteret minst én gang i året. I annet fall kan filteret bli tett, noe som kan føre til at systemet bryter sammen. Ta kontakt med en autorisert forhandler.

Utendørsenhet

- Ikke blokker luftehullene for luftinntak og -uttag. Dette kan føre til redusert ytelse eller at systemet bryter sammen. Fjern eventuelle hindringer å sikre en god ventilasjon.
- Når det snør, ta bort snøen rundt utedelen for å hindre at luftinntaket og luftuttaket blir tildekket med snø.

Inspeksjon

- For å sikre at enhetene har optimal ytelse, må enhetene, vannfiltre og kabling undersøkes med regelmessige intervaller. Ta kontakt med en autorisert forhandler i forbindelse med vedlikehold.
- Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene på utedelen.

Kriterier for driftsstans

Koble fra strømtilførselen

ta deretter kontakt med en autorisert forhandler ved følgende forhold:

- Unaturlige lyder under bruk.
- Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen.
- Vannlekkasje fra innendørs enhet.
- Sirkringene slår seg av flere ganger.
- Nettkabelen blir overdreven varm.

For lengre tids inaktivitet

- Koble fra strømtilførselen.

Feilsøking

Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil.

Symptom	Årsak
Lyd fra vannkretsen under drift.	<ul style="list-style-type: none">Kjølevæske inne i enheten.
Operasjonen er forsinkel et par minutter etter restart.	<ul style="list-style-type: none">Forsinkelsen er en beskyttelse for kompressoren.
Den utvendige enheten avgir vann/damp.	<ul style="list-style-type: none">Det oppstår kondensering eller fordamping på rørene.
Det kommer ut damp av utedelen i varmemodus.	<ul style="list-style-type: none">Dette skjer ved avisering i varmeveksleren.
Utedelen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i systemet når utetemperaturen er utenfor driftsområdet.
Systemdriften slår seg av.	<ul style="list-style-type: none">Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i systemet. Når vanninnløpstemperaturen er lavere enn 10 °C, stopper kompressoren og det ekstra varmeapparatet slås på.
Systemet har vanskelig for å varme opp.	<ul style="list-style-type: none">Når panelet og gulvet varmes opp samtidig, kan vanntemperaturen bli redusert, noe som kan redusere oppvarmingsevnen til systemet.Når utetemperaturen er lav, kan systemet bruke lengre tid på å varme opp.Utløp eller innløp i utedelen er blokkert, for eksempel av snø.Når den forhåndsinnstilte vannutløpsperaturen er lav, kan systemet bruke lengre tid på å varme opp.
Systemet varmer ikke opp umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none">Systemet vil bruke litt tid å varme opp vannet hvis det startes med kaldt vann.
Det ekstra varmeapparatet slås PÅ automatisk når det er deaktivert.	<ul style="list-style-type: none">Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i innedelens varmeveksler.
Systemet starter automatisk når tidsuret ikke er stilt inn.	<ul style="list-style-type: none">Tidsur for sterilisering er stilt inn.
Høyt kjølestøy pågår i flere minutter.	<ul style="list-style-type: none">Detter er forårsaket av beskyttelsesinnretningen under avisering ved utetemperaturer under -10 °C.
*1 KJØLE-modus er ikke tilgjengelig.	<ul style="list-style-type: none">Systemet er låst for å gå i VARME-modus.


Kontroller følgende før du kontakter service.

Symptom	Kontroller
Drift i VARME/*1 KJØLE-modus fungerer ikke bra nok.	<ul style="list-style-type: none">Still inn riktig temperatur.Lukk panelvarmeventilen/kjøleventilen.Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene på utedelen.
Støyende under bruk.	<ul style="list-style-type: none">Utedelen eller innedelen har blitt installert skjevt.Lukk dekselet skikkelig.
Systemet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">Sikringen er utløst/aktivert.
Drifts-LED lyser ikke eller ingenting vises på fjernkontrollen.	<ul style="list-style-type: none">Strømtilførselen fungerer som den skal, eller det har vært strømbrudd.

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.

*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Feilsøking

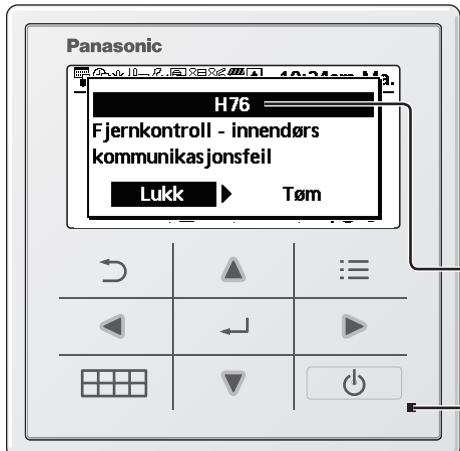

Nedenfor finner du en liste med feilkoder som kan vises i displayet når det er problemer med systeminnstillinger eller systemdriften.

Når displayet viser en feilkoden som vises nedenfor, ta kontakt på nummeret som er registrert på fjernkontrollen eller nærmeste autoriserte installatør.

Alle brytere er deaktivert unntatt og .

Feilnr.	Forklaring av feil
H12	Feiltilpasning av kapasitet
H15	Feil i kompressorsensor
H20	Pumpefeil
H23	Feil i kjølemiddelsensor
H27	Feil i serviceventil
H28	Feil i solsensor
H31	Feil i bassengsensor
H36	Feil i buffertanksensor
H38	Feil i tilpasning av merke
H42	Lavtrykksbeskyttelse
H43	Sone 1 sensorfeil
H44	Sone 2 sensorfeil
H62	Feil i vann gjennomstrømning
H63	Feil i lavtrykksensor
H64	Feil i høytrykksensor
H65	Feil i avisering av vannsirkulasjon
H67	Feil i ekstern termistor 1
H68	Feil i ekstern termistor 2
H70	Feil i reservevarmeapparatets OLP
H72	Feil i tanksensor
H74	Kommunikasjonsfeil i kretskort
H75	Beskyttelse for lav vanntemperatur
H76	RC-innendørs kommunikasjonsfeil
H90	Utendørs-innendørs kommunikasjonsfeil
H91	Feil i tankvarmeapparatets overlastvern
H95	Feil i spenningstilkobling
H98	Høytrykksbeskyttelse
H99	Innendørs frostvern

Feilnr.	Forklaring av feil
F12	Trykkbryter aktivert
F14	Dårlig kompressorrotasjon
F15	Feil i viftemotorlås
F16	Strømbeskyttelse
F20	Overbelastningsvern på kompressor
F22	Overlastvern for transistormodul
F23	DC-topp
F24	Feil i kjølemiddelkrebs
F25	* Feil i kjøle-/varmesyklus
F27	Feil på trykkbryter
F29	Lavt utslip av overheting varme
F30	Feil i vannutløpssensor 2
F32	Feil i intertermmostat
F36	Feil i utendørs omgivelsessensor
F37	Feil i vanninnløpssensor
F40	Feil i utendørs utslippsensor
F41	Korreksjonsfeil for strømfaktor
F42	Sensorfeil på utendørs varmeveksler
F43	Feil på utendørs avisingsensor
F45	Feil i vannutløpssensor
F46	Frakobling av strømtransformator
F48	Feil i damputløpssensor
F49	Feil i forbiføringsutløpssensor
F95	* Høytrykksfeil i kjøling

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare løses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.

*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp. (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Informasjon

Informasjon når tilkoblet til nettverksadapter (tilbehørsdel som ekstrautstyr)



ADVARSEL

Før bruk må sikkerheten rundt luft-til-vann-systemet kontrolleres. Se om det finnes personer eller levende dyr og planter i nærheten for bruk.

Feil bruk på grunn av at følgende instruksjoner ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser.



Bekreft følgende før bruk (innvendige betingelser)

- Innstillingen for tidsstyring. Utilsiktede inn- og utkoblinger kan medføre alvorlige skader for personer og levende dyr og planter.

Bekreft følgende før og under bruk (utvendige forhold)

- Hvis det finnes personer i området, må disse varsles om nye driftsinnstillinger før igangsetting. Dette er for å unngå brå overraskelser og alvorlige helsekader for personen når driften endres.
- Ikke bruk dette utstyret det finnes barn, fysisk funksjonshemmde personer eller eldre i området, når disse ikke kan betjene utstyret selv.
- Kontroller innstillinger og driftsstatus jevnlig.
- Stopp driften når det vises en feilkode og ta kontakt med en autorisert forhandler eller spesialist.

Vennligst bekreft før bruk

- Systemet kan være ubrukbart dersom kommunikasjonsforholdene er dårlige. Kontroller "Driftsstatus" fra utstyrets display etter drift. Følgende tilstander kan oppstå under fjerndrift.
 - Kan ikke brukes, driftstiden vises ikke.
 - Luft-til-vann-drift vises ikke når driften innstilles utenfor området.
- Det anbefales å låse skjermen på smarttelefonen for å hindre feil bruk.
- Ikke bruk andre fjernkontroller, kommunikasjons- og driftsenheter som ikke er spesifisert av autorisert forhandler eller spesialist.
- Brukes under forutsetningene i "Tjenestebetingelser" og "Håndtering av personlig informasjon" for Panasonic smartutstyr.
- Dersom Panasonic smartutstyret ikke brukes over lengre tid, skal den trådløse adapteren frakobles fra enheten.

Informasjon til brukere om innsamling og håndtering av gammelt utstyr



Disse symbolene på produkter, emballasje, og / eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall.

For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter, vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ved riktig håndtering av disse produktene, vil du bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering.

For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter, kontakt din kommune, ditt renovasjonsselskap eller forhandleren der du kjøpte gjenstandene.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.



For forretningsdrivende brukere i EU

Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for videre informasjon.

[Informasjon om håndtering i land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering.

Norsk

Feltsøking / Informasjon

Sisällysluettelo

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia	56-58
Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö	59-61
Käytöönotto	61
Pikavalikko	62
Valikot	62-75
Käyttäjälle	
1 Function setup (Toimintojen asetus)	62-63
1.1 Weekly timer (Viikkoajastin)	
1.2 Holiday timer (Loma-ajastin)	
1.3 Quiet timer (Hiljaisen toiminnon ajastin)	
1.4 Room heater (Huoneen lämmitin)	
1.5 Tank heater (Säiliön lämmitin)	
1.6 Sterilization (Steriloointi)	
2 System check (Järjestelmän tarkastus)	63-64
2.1 Energy monitor (Energian valvonta)	
2.2 Water temperatures (Vedenlämpötilat)	
2.3 Error history (Vikahistoria)	
2.4 Compressor (Kompressorri)	
2.5 Heater (Lämmitin)	
3 Personal setup (Henkilökohtaiset asetukset)	64-65
3.1 Touch sound (Kosketusääni)	
3.2 LCD contrast (LCD-näytön kontrasti)	
3.3 Backlight (Taustavalo)	
3.4 Backlight intensity (Taustavalon voimakkuus)	
3.5 Clock format (Kellonajan muoto)	
3.6 Date & Time (Päivämäärä ja aika)	
3.7 Language (Kieli)	
3.8 Unlock password (Avaussalasana)	
4 Service contact (Huollon yhteystiedot)	65
4.1 Contact 1 (Yhteystieto 1) /	
Contact 2 (Yhteystieto 2)	

Asentajalle

5 Installer setup (Asentajan asetukset) >	
System setup (Järjestelmän asetukset)	66-70
5.1 Optional PCB connectivity (Valinnaisen PCB-piirilevyn liitintä)	
5.2 Zone & Sensor (Alue ja anturi)	
5.3 Heater capacity (Lämmittimen kapasiteetti)	
5.4 Anti freezing (Jäätymisestetty)	
5.5 Tank connection (Säiliöliitintä)	
5.6 Buffer Tank connection (Lisäsäiliön liitintä)	
5.7 Tank heater (Säiliön lämmitin)	
5.8 Base pan heater (Pohja-alustan lämmitin)	
5.9 Alternative outdoor sensor (Vaihtoehtoinen ulkoanturi)	
5.10 Bivalent connection (Kaksitoiminen liitintä)	
5.11 External SW (Ulkoinen kytkin)	
5.12 Solar connection (Aurinkoliitintä)	
5.13 External error signal (Ulkoinen virhesignaali)	
5.14 Demand control (Pyynnön ohjaus)	
5.15 SG ready (SG valmis)	
5.16 External compressor SW (Ulkaisun kompressorin kytkin)	
5.17 Circulation liquid (Kiertävä neste)	
5.18 Heat-Cool SW (Heat-Cool-kytkin)	
6 Installer setup (Asentajan asetukset) >	
Operation setup (Käytön asetukset)	70-74
6.1 Heat (Lämmitys)	
6.2 Cool	
6.3 Auto	
6.4 Tank (Säiliö)	
7 Installer setup (Asentajan asetukset)	
Service setup (Palvelun asetukset)	74-75
7.1 Pump maximum speed (Pumpun enimmäisnopeus)	
7.2 Pump down (Pumpun alasajo)	
7.3 Dry concrete (Kuiva betoni)	
7.4 Service contact (Huollon yhteystiedot)	
Puhdistusohjeet	76
Vianetsintä	77-78
Tiedot	79


⚠️ Varmista ennen käyttöä, että valtuutettu jälleenmyyjä on asentanut järjestelmän oikein annettujen ohjeiden mukaan.

- **Panasonicin ilma-vesilämpöpumppu** on jaettu järjestelmään, joka koostuu kahdesta yksiköstä: sisä- ja ulkoyleksiköistä. Tämä järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi Panasonicin vesisäiliöyksikön kanssa. Ällei tuotetta käytetä yhdessä Panasonnicin vesisäiliöyksikön kanssa, Panasonic ei takaa järjestelmän tavallista toimintaa eikä luotettavuutta.
- Näissä käyttöohjeissa kuvataan järjestelmän käytö sisä- ja ulkoyleksiköitä käytettäessä.
- Tietoja muiden tuotteiden, kuten vesisäiliöön, lämpöpatterin, ulkisen lämpöohjaimen ja lattian alla olevien yksiköiden käytöstä on kyseisten tuotteiden käyttöohjeissa.
- Kaikki tässä oppaassa kuvatut toiminnot ei välttä ehkä ole käytettävissä omassa järjestelmässäsi.
- Kysy lisätietoa lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä)

Järjestelmän yleiskatsaus

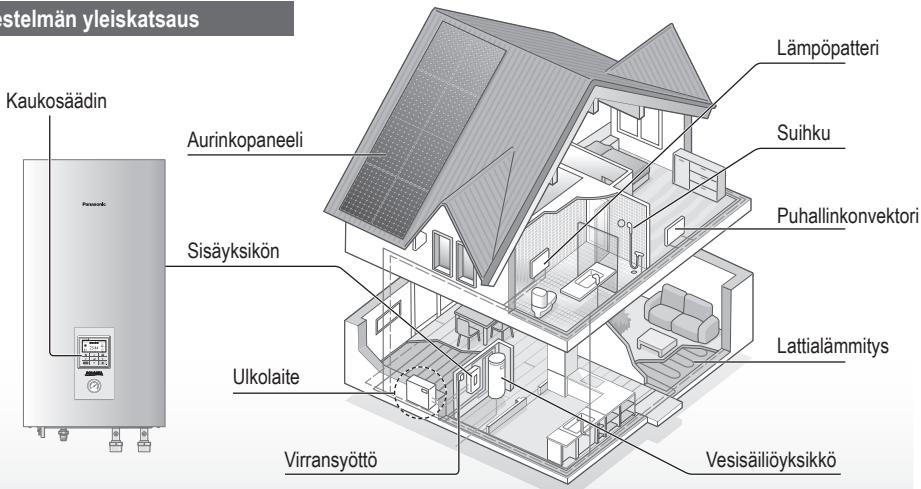

Tämän käyttöohjeen kuvilla on vain selittävä tehtävä, ja ne voivat poiketa itse yksiköstä. Muutokset voidaan tehdä ilman ilmoitusta tulevasta parannuksesta.

Käyttöolosuhteet

	LÄMMITYS	*1 JÄÄHDYTYS
Veden lähtölämpötila (°C) (Min./maks.)	20 / 55 (Ympäristön lämpötilan alapuolella -15 °C) *3 20 / 60 (Ympäristön lämpötilan yläpuolella -10 °C) *3	5 / 20
Ulkoilman lämpötila (°C) (Min./maks.)	-28 / 35	16 / 43

Kun ulkoilman lämpötila on taulukossa annettujen rajojen ulkopuolella, lämmityskapasiteetti vähenee merkittävästi ja ulkoyleksikö saattaa varotoimenpiteenä lopettaa toimintansa estääkseen rikkoutumisen.

Yksikkö käynnistyy automaatisesti uudelleen, kun ulkolämpötila palaa sille määritellyllealueelle.

*3 Kun ulkoilman lämpötila on -10 °C – -15 °C, veden lähtölämpötila laskee asteittain lämpötilasta 60 °C lämpötilaan 55 °C.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia

Voit välttää loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja noudattamalla seuraavia ohjeita:

Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaarioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla:

	VAROITUS	Tämä merkki varoittaa kuoleman ja vakavien loukkaantumisten vaarasta.
--	-----------------	---

	VAROITUS!	Tämä merkki varoittaa loukkaantumisen ja aineellisen vahingon vaarasta.
--	------------------	---

Ohjeet, joita tulee noudattaa, luokitellaan seuraavien symbolien avulla:

	Tämä symboli merkitsee KIELLETTYÄ toimintaa.
--	---

  	Nämä symbolit kuvavat PAKOLLISIA toimia.
---	---



VAROITUS

Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö

! Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mikäli heille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja he ymmärtävät käyttöön liityvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteen läheisyydessä. Puhdistusta ja käyttäjän suorittamaa huoltoa ei pidä tehdä lasten toimesta valvomattomasti.

Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai ammattilaiseen, jos laitteen sisäosia tarvitsee puhdistaa tai laite täytyy korjata, asentaa, poistaa tai asentaa uudelleen. Väärin suoritettu asennus ja käyttö voi johtaa vuotoihin, sähköiskuihin tai tulipaloon.

Varmista valtuutetulta jälleenmyjältä tai ammattilaiselta, sopiiko jokin tietty jäähdytysainetyyppi laitteeseen. Jonkin muun kuin erikseen määritetyn jäähdytysainetyyppin käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen, vuotoihin, loukkaantumiseen jne.

! Älä asenna laitetta räjähdys- tai paloalttiiseen ympäristöön. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.

! Älä työnnä ilmastointilaitteen sisä- tai ulkoyksikköön sormia tai esineitä, sillä pyörivät osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.



 Älä kosketa ulkojyksikköä ukkosella, sillä seurauksena voi olla sähköisku.

Älä istu tai astu laitteen päälle, koska voit vahingossa pudota. 

Älä asenna sisäjyksikköä ulos. Se on tarkoitettu vain sisätiloihin.

Virransyöttö

 Älä käytä muokattua johtoa, jatkettua johtoa, jatkojohtoa tai määrittämätöntä johtoa ylikuumenemisen ja tulipalon välittämiseksi.  

Ylikuumenemisen, tulipalojen ja sähköiskujen ehkäiseminen:

- Älä jaa samaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa.
- Älä käytä laitetta märin käsin.
- Älä taivuta tai kierrä virtajohto.

 Jos virtajohto on vahingoittunut, sen voi vaihtaa vain laitteen valmistaja, huoltohenkilö tai vastaanottavaan pätevyyden omaava henkilö vaaran välittämiseksi.

Laitteessa on jäännösvirtakatkaisin (RCCB). Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tarkistamaan RCCB:n toiminta säännöllisesti, etenkin asennuksen, tarkastuksen ja huollon jälkeen. RCCB:n toimintahäiriö voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon.

 Suosittelemme, että asennuspaikalle asennetaan jäännösvirtakatkaisin (RCD) sähköiskujen ja/tai tulipalon estämiseksi.

Ennen kuin liitännötä käsitellään, kaikki syöttöpiirit on katkaistava.

Lopeta tuotteen käyttö, jos havaitset epänormaalia toimintaa / virheen, ja katkaise virransyöttö. (Savun/tulipalon/sähköiskun vaara)

Esimerkkejä epänormaalista toiminnasta/virheistä

- RCCB laukeaa toistuvasti.
- Palaneen haju havaitaan.
- Laitteessa havaitaan epätavallinen ääni tai tärinä.
- Sisäysköstä vuotaa kuumaa vettä.

Ota viivytyksettä yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään huolto/a korjausta varten.

Käytä käsineitä tarkastuksen ja ylläpidon aikana.

 Tämä laite on maadoitettava sähköiskun tai tulipalon välittämiseksi.

 Vältä sähköisku katkaisemalla virransyöttö seuraavissa tilanteissa:

- Ennen puhdistusta tai huoltoa
- Kun laite on pitkään pois käytöstä.

Laite on tarkoitettu moneen käyttöön. Sähköiskujen, palovammojen ja/tai vakavan loukkaantumisen välittämiseksi varmista, että kaikki virransyötöt on katkaistu, ennen kuin käsittelet mitään sisäyskön liitännää.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia



VAROITUS!

Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö

Älä pese sisäyksikköä vedellä, bensiinillä, tinnerillä tai hankausjauheella, jotta laite ei vaurioituisi tai ruostuisi.

Älä asenna yksikköä sytytysten aineiden läheille tai kylpyhuoneeseen. Muussa tapauksessa tämä voi johtaa sähköiskuun ja/tai tulipaloon.

Älä kosketa sisäyksikön vedenpoistoputkea toiminnan aikana.

Älä aseta mitään materiaalia yksikön päälle äläkä sen alle.

Älä koske terävään alumiiniseen jäähdysripaan; sillä terävät osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä järjestelmää steriloinnin aikana, jotta kuuma vesi ei aiheuta palovammoja tai suihkun ylikuumenemista.

Estää vesivuodot varmistamalla, että poistoletku on kytetty oikein.

Kun laitteita on käytetty pitkään, tarkasta asennusteline heikentymisen varalta. Heikentyneet telinät saattavat aiheuttaa laitteiden putoamisen.

Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää määritämään steriloointitoiminnon kenttäasetusten taso paikallisten lakiens ja sääädösten mukaisesti.

Kaukosädin



Älä kastele kaukosäädintä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku ja/tai tulipalo.

Älä paina kaukosäätimen painikkeita kovilla ja terävällä esineillä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua.


Älä puhdistaa kaukosäädintä vedellä, bensiinillä, tinnerillä tai hankausjauheella.

Älä tarkista tai huolla kaukosäädintä itse. Käännyn valtuutetun jälleenmyyjän puoleen, jotta väärästä käytöstä ei aiheudu henkilövahinkoja.


Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö

Painikkeet/merkkivalo


- ① **Pikavalikkopainike**
(Lisätietoa erillisestä Pikavalikko-oppaasta.)
- ② **Paluupainike**
Palaa edelliseen näytöön
- ③ **LCD-näyttö**
- ④ **Päävalikkopainike**
Toiminnan asetus
- ⑤ **ON/OFF-painike**
Käynnistää/sammuttaa toiminnan
- ⑥ **Toiminnan merkkivalo**
Sytyy toiminnan ajaksi, vilkkuu hälytyksen aikana.

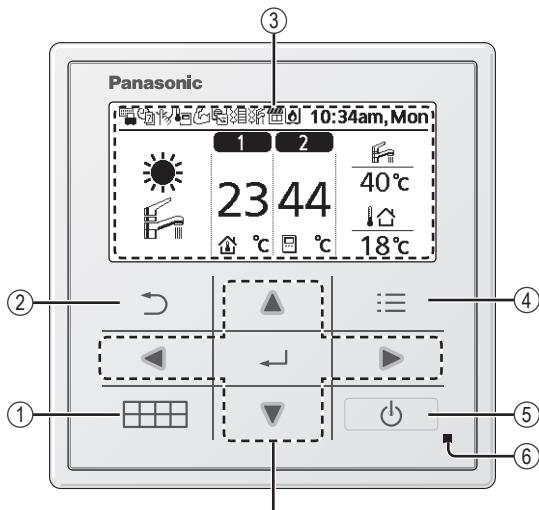

Paina keskeltä



Älä käytä
käsineitä




Älä käytä kynää



Nuolinäppäimet


Valitsee kohteita.

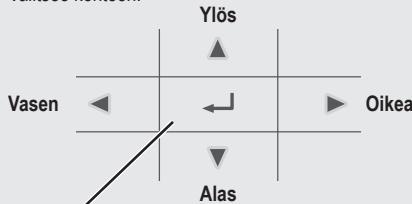

Enter-painike


Vahvistaa valitun sisällön.

Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö

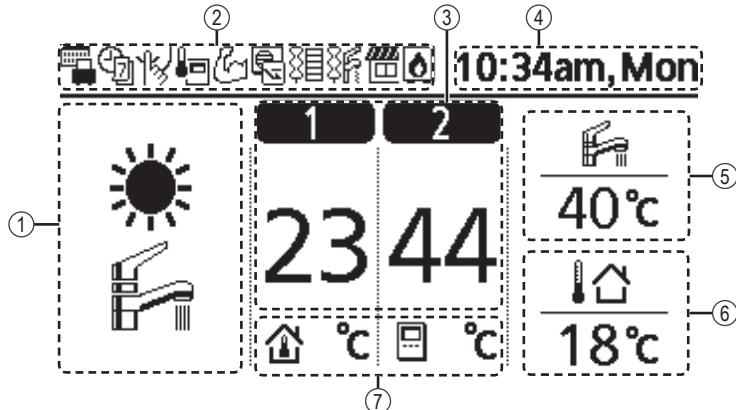

Näyttö

① Tilavalinta

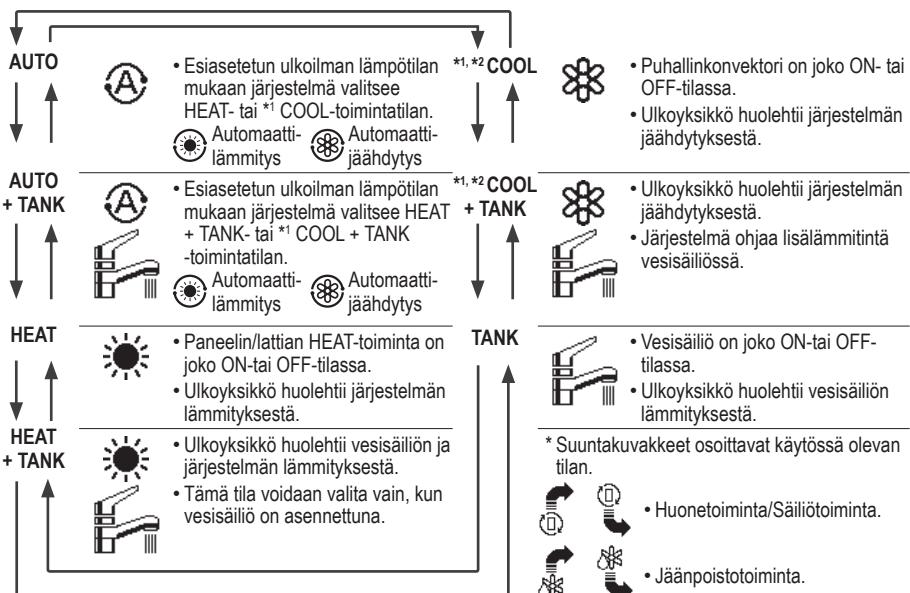

② Toimintakuvakkeet

Toimintatila näytetään.

Viikkoajastinta lukuun ottamatta kuvaketta ei näytetä (toiminnan OFF-näytössä), kun toiminta on OFF-tilassa.

	Lomatoimintatila		Viikkoajastimen toimintatila		Hiljaisen toiminnan tila
	Alue: Huonetermostaatti → Sisäisen anturin tila		Tehokkaan toiminnan tila		Pyynnön ohjaus tai SG valmis tai SHP-tila
	Huoneen lämmittimen tila		Säiliön lämmittimen tila		Aurinkoenergian tila
	Kaksitoiminen tila (Boileri)				

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytössä).

-
- (3) Kunkin alueen lämpötila
 - (4) Kellonaika ja päivä
 - (5) Vesisäiliön lämpötila
 - (6) Ulkoilman lämpötila
 - (7) Anturin tyyppi / Määritä lämpötilan tyypin kuvakkeet
-



Vedenlämpötila
→Kompensaatiokäyrä
Huonetermostaatti
→Ulkoinen



Vedenlämpötila
→Suora
Huonetermostaatti
→Sisäinen



Vain uima-allas

Käyttöönotto

Ennen kuin aloitat eri valikkoasetusten asetuksen, valmistele kaukosäädin valitsemalla toimintakielji ja asettamalla päivämäärän ja aika oikein.

On suositteltavaa jättää kaukosäätimen käyttöönotto asentajan suoritettavaksi.

Kielen valinta

Paina ja odota, että näyttö alustetaan.

- ① Valitse kieli selaamalla painikkeilla ja .
- ② Vahvista valinta painamalla painiketta .

Initialization	12:00am, Mon	LCD vilkkuu
Initializing . . .		

Language	12:00am, Mon
ENGLISH	FRANÇAIS
DEUTSCH	ITALIANO
Select	[] Confirm

Clock format	12:00am, Mon
24h	
am/pm	
Select	[] Confirm

Date & Time	12:00am, Mon
Year/Month/Day	Hour : Min
2015 / 01 / 07	10 : 00 am
Select	[] Confirm

10:00am, Wed


Kellon asetus

- ① Valitse painikkeella tai kellonajan näyttö, joko 24 h - tai am/pm-muoto (esimerkiksi 15:00 tai 3 pm).
- ② Vahvista valinta painamalla painiketta .
- ③ Valitse vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutit painamalla ja (Vahvista valinta aina painamalla).
- ④ Kun aika on asetettu, aika ja päivä näkyvät näytössä, vaikka kaukosäädin olisi summutettu.

Pikavalikko

Kun alkuasetukset on tehty, voit valita pikavalikon seuraavista vaihtoehdosta ja muokata asetusta.

- ① Tuo pikavalikko näyttöön painamalla .



 Pakota DHW

 Powerful

 Quiet

 Pakota lämmitin

 Weekly timer
(Viikoajastin)

 Pakota sulatus

 Virheen nollaus

 R/C-lukko

- ② Valitse valikko painikkeilla    .

- ③ Ota valittu valikko käyttöön / pois käytöstä painamalla .

Valikot Käyttäjälle


Valitse valikot ja määritä asetukset taloudessa käytettävissä olevan järjestelmän mukaan. Kaikki alkuasetukset on jätettävä valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan suorittaviksi. Myös kaikki alkuasetusten muutokset suositellaan jätettäväksi valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan suorittaviksi.

- Alkuasetusten jälkeen voit säätää asetuksia manuaalisesti.
 - Alkuasetus pysyy aktiivisena, kunnes käyttäjä muuttaa sitä.
 - Kaukosäädintä voidaan käyttää useaan asennukseen.
 - Varmista ennen asetusta, että toiminnan merkkivalo on sammunut.
 - Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos se on määritetty väärin.
- Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

<Main Menu> -päävalikon valinta: 

Valikon valinta:    

Valitun sisällön vahvistus: 

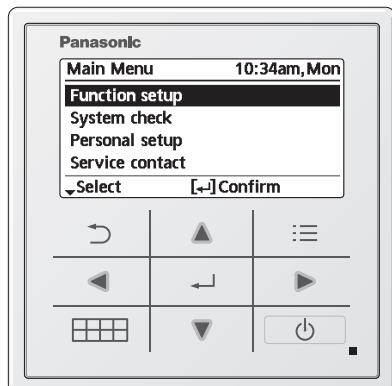

Valikko

Oletusasetus

Asetusvaihtoehdot / Näyttö

1 Function setup (Toimintojen asetus)

1.1 > Weekly timer (Viikoajastin)

Kun viikoajastin on asetettu, käyttäjä voi muokata sitä Pikavalikosta.
Määritä 6 toimintamallia viikkopohjalta.

- Poissa käytöstä, jos Heat-Cool-kytkintä painetaan tai jos lämmittimen pakotus on käynnissä.

Timer setup (Ajastimen asetus)
Valitse viikonpäivät ja aseta tarvitut mallit
(Aika / Käynnistys/sammus / Tila)

Timer copy (Ajastimen kopiointi)

Valitse viikonpäivä

Weekly timer	10:34am, Mon
Sun	Mon
Tue	Wed
Thu	Fri
Sat	
1. 8:00am ON	 40°C
2. 12:00pm ON	 24/28°C
3. 1:00pm ON	 12/10°C
▼Day	▼Pattern
►Day	►Pattern
■Edit	

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö										
1.2 > Holiday timer (Loma-ajastin)		<p>Energian säästämiseksi järjestelmä voidaan asettaa joko OFF-tilaan lomakauden ajaksi tai lämpötila voidaan laskea lomakaudella.</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OFF</td> <td style="text-align: right;">ON OFF</td> </tr> </table> <p>> ON</p> <table border="1"> <tr> <td>Loman aloitus ja lopetus. Päivä ja kellonaika</td> <td>Holiday: End 10:34am, Mon</td> </tr> <tr> <td>OFF tai pienempi lämpötila</td> <td>Year/Month/Day Hour : Min</td> </tr> </table> <p>• Viikkoajastinasetus voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä loma-ajastimen ajaksi, mutta se tulee taas käyttöön, kun loma-ajastimen aika on kulunut loppuun.</p> <p style="text-align: right;">2015 / 01 / 07 10 : 00 am</p> <p style="text-align: right;">Select [+] Confirm</p>	OFF	ON OFF	Loman aloitus ja lopetus. Päivä ja kellonaika	Holiday: End 10:34am, Mon	OFF tai pienempi lämpötila	Year/Month/Day Hour : Min				
OFF	ON OFF											
Loman aloitus ja lopetus. Päivä ja kellonaika	Holiday: End 10:34am, Mon											
OFF tai pienempi lämpötila	Year/Month/Day Hour : Min											
1.3 > Quiet timer (Hiljaisen toiminnon ajastin)		<p>Hiljainen toiminta määritetynä aikana. 6 toimintamallia voidaan asettaa. Taso 0 tarkoittaa, että tila on poissa käytöstä.</p> <table border="1"> <tr> <td>Hiljaisen toiminnon aloitusaika: Päivä ja kellonaika</td> <td>Quiet 10:34am, Mon</td> </tr> <tr> <td>Hiljaisuuden taso: 0 ~ 3</td> <td>Pattern Time Level</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Select [+] Edit</td> <td>1 8:00am 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 5:00pm 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 11:00pm 3</td> </tr> </table>	Hiljaisen toiminnon aloitusaika: Päivä ja kellonaika	Quiet 10:34am, Mon	Hiljaisuuden taso: 0 ~ 3	Pattern Time Level	Select [+] Edit	1 8:00am 0		2 5:00pm 1		3 11:00pm 3
Hiljaisen toiminnon aloitusaika: Päivä ja kellonaika	Quiet 10:34am, Mon											
Hiljaisuuden taso: 0 ~ 3	Pattern Time Level											
Select [+] Edit	1 8:00am 0											
	2 5:00pm 1											
	3 11:00pm 3											
1.4 > Room heater (Huoneen lämmitin)		<p>Huoneen lämmittimen asetus ON-tai OFF-tilaan.</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OFF</td> <td style="text-align: right;">ON OFF</td> </tr> </table>	OFF	ON OFF								
OFF	ON OFF											
1.5 > Tank heater (Säiliön lämmitin)		<p>Säiliön lämmittimen asetus ON-tai OFF-tilaan.</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OFF</td> <td style="text-align: right;">ON OFF</td> </tr> </table> <p>• Käytettävässä vain, jos kytkettyynä säiliöön.</p>	OFF	ON OFF								
OFF	ON OFF											
1.6 > Sterilization (Steriloointi)		<p>Automaattisen steriloinnin asetus ON-tai OFF-tilaan.</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OFF</td> <td style="text-align: right;">ON OFF</td> </tr> </table> <p>• Käytettävässä vain, jos kytkettyynä säiliöön.</p> <p>• Älä käytä järjestelmää steriloinnin aikana, jotta kuuma vesi ei aiheuta palovammoja tai suihkun ylikuumenemista.</p> <p>• Pyydä valtuutettua jäleennemyjää määrittämään steriloointitoiminnon kenttäasetusten taso paikallisten laki ja sääden mukaisesti.</p>	OFF	ON OFF								
OFF	ON OFF											
2 System check (Järjestelmän tarkastus)												
2.1 > Energy monitor (Energian valvonta)		<p>Kaavio nykyisestä tai aikaisemmasta energian energiankulutuksesta, energian luonnista tai hyötysuhteesta (COP).</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Present (Nykyinen)</td> <td style="text-align: center;">Historical chart (Historiakaavio)</td> <td style="text-align: center;">Total consumption (1year)</td> </tr> <tr> <td>Valitse ja nouda</td> <td>Valitse ja nouda</td> <td> <p>Jan, 2015: 0.0 kWh Approx.</p> <p>Month Mode</p> </td> </tr> </table> <p>• COP = Coefficient of Performance, hyötyuhde.</p> <p>• Historiakaaviossa jakso valitaan vaihtoehdosta 1 päivä/1 viikko/1 vuosi.</p> <p>• Lämmitykseen, *1 jäähditykseen, säiliön energiankulutus sekä kokonaisenergiankulutus (kWh) voidaan hakea</p> <p>• Kokonaisvirrankulutus on 230 V:n vaihtovirtaan perustuva arvioitu arvo, ja se voi poiketa tarkan laitteiston mittauksesta arvosta.</p>	Present (Nykyinen)	Historical chart (Historiakaavio)	Total consumption (1year)	Valitse ja nouda	Valitse ja nouda	<p>Jan, 2015: 0.0 kWh Approx.</p> <p>Month Mode</p>				
Present (Nykyinen)	Historical chart (Historiakaavio)	Total consumption (1year)										
Valitse ja nouda	Valitse ja nouda	<p>Jan, 2015: 0.0 kWh Approx.</p> <p>Month Mode</p>										
2.2 > Water temperatures (Vedenlämpötilat)		<p>Näytää kaikki vedenlämpötilat kultakin alueelta.</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Varsinaisen vedenlämpötila 8 kohteesta: Inlet (Tulo) / Outlet (lähöö) / Zone 1 (Alue 1) / Zone 2 (Alue 2) / Tank (Säiliö) / Buffer tank (Lisäsäiliö) / Solar (Aurinko) / Pool (Uima-allas)</td> <td style="text-align: center;">Water temperatures 10:34am, Mon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valitse ja nouda</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>1. Inlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>2. Outlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>3. Zone 1 : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>4. Zone 2 : 0 °C</td> </tr> </table> <p>Page</p> </td> </tr> </table>	Varsinaisen vedenlämpötila 8 kohteesta: Inlet (Tulo) / Outlet (lähöö) / Zone 1 (Alue 1) / Zone 2 (Alue 2) / Tank (Säiliö) / Buffer tank (Lisäsäiliö) / Solar (Aurinko) / Pool (Uima-allas)	Water temperatures 10:34am, Mon	Valitse ja nouda	<table border="1"> <tr> <td>1. Inlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>2. Outlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>3. Zone 1 : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>4. Zone 2 : 0 °C</td> </tr> </table> <p>Page</p>	1. Inlet : 0 °C	2. Outlet : 0 °C	3. Zone 1 : 0 °C	4. Zone 2 : 0 °C		
Varsinaisen vedenlämpötila 8 kohteesta: Inlet (Tulo) / Outlet (lähöö) / Zone 1 (Alue 1) / Zone 2 (Alue 2) / Tank (Säiliö) / Buffer tank (Lisäsäiliö) / Solar (Aurinko) / Pool (Uima-allas)	Water temperatures 10:34am, Mon											
Valitse ja nouda	<table border="1"> <tr> <td>1. Inlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>2. Outlet : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>3. Zone 1 : 0 °C</td> </tr> <tr> <td>4. Zone 2 : 0 °C</td> </tr> </table> <p>Page</p>	1. Inlet : 0 °C	2. Outlet : 0 °C	3. Zone 1 : 0 °C	4. Zone 2 : 0 °C							
1. Inlet : 0 °C												
2. Outlet : 0 °C												
3. Zone 1 : 0 °C												
4. Zone 2 : 0 °C												

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jäleennemyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävässä).

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
2.3 > Error history (Vikahistoria)		
• Katso vikakoodit Vianmääritys-osiosta. • Viimeisin vikakoodi näkyy ylimmäisenä.	Valitse ja nouda	<p>Error history 10:34am,Mon</p> <p>1. -- 2. -- 3. -- 4. --</p> <p>[<i>-i</i>] Clear history</p>
2.4 > Compressor (Kompressorori)		
Näyttää kompressorin suorituskyvyn.	Valitse ja nouda	<p>Compressor 10:34am,Mon</p> <p>1. Current frequency : 0 Hz 2. (OFF-ON) counter : 0 3. Total ON time : 0 h</p> <p>[<i>-i</i>] Back</p>
2.5 > Heater (Lämmitin)		
Varalämmittimen / säiliön lämmittimen toiminnan kokonaistunnit.	Valitse ja nouda	<p>Heater 10:34am,Mon</p> <p>Total ON time</p> <p>取暖 : 0h 加热 : 0h</p> <p>[<i>-i</i>] Back</p>
3 Personal setup (Henkilökohtaiset asetukset)		
3.1 > Touch sound (Kosketusääni)		
Ottaa toimintääänien päälle / pois päältä.	ON	<p>ON OFF</p>
3.2 > LCD contrast (LCD-näytön kontrasti)		
Määrittää näytön kontrastin.	3	<p>LCD contrast 10:34am,Mon</p> <p>Low High</p> <p>◀ [■] ▶</p> <p>◀ Select [<i>-i</i>] Confirm</p>
3.3 > Backlight (Taustavalo)		
Asettaa näytön taustavalon keston.	1 min	<p>Backlight 10:34am,Mon</p> <p>OFF 5 mins 15 secs 10 mins 1 min</p> <p>^ Select [<i>-i</i>] Confirm</p>
3.4 > Backlight intensity (Taustavalon voimakkuus)		
Asettaa näytön taustavalon kirkkauden.	4	<p>Backlight intensity 10:34am,Mon</p> <p>Dark Bright</p> <p>◀ [■] ▶</p> <p>◀ Select [<i>-i</i>] Confirm</p>
3.5 > Clock format (Kellonajan muoto)		
Määrittää kellonajan näytötyypin.	24h	<p>Clock format 10:34am,Mon</p> <p>24h am/pm</p> <p>^ Select [<i>-i</i>] Confirm</p>

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
3.6 > Date & Time (Päivämäärä ja aika)		<p>Date & Time 10:34am,Mon Year/Month/Day Hour :Min 2015 / 01 / 07 10 : 00 am</p> <p>Select [-] Confirm</p>
Asettaa nykyisen päivämäärään ja ajan.	Year (Vuosi) / Month (Kuukausi) / Day (Päivä) / Hour (Tunti) / Min (Min)	
3.7 > Language (Kieli)	Määritetään ylänäytön kielen. • Jos kieli on hollanti, kreikka, suomi tai turkki, käytä englanninkielistä versiota.	<p>Language 10:34am,Mon ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO</p> <p>Select [-] Confirm</p>
4-merkkinen salasana kaikille asennuksille.	0000	<p>Unlock password 10:34am,Mon</p> <p>0 0 0 0</p> <p>Select [-] Confirm</p>
4 Service contact (Huollon yhteystiedot)		
4.1 > Contact 1 (Yhteystieto 1) / Contact 2 (Yhteystieto 2)		<p>Service setup 10:34am,Mon Contact 1 Name : Bryan Adams : 08812345678</p> <p>Select</p>
Esiasetettu yhteysnumero asentajalle.	Valitse ja nouda	

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
5 Installer setup (Asentajan asetukset) > System setup (Järjestelmän asetukset)		
5.1 > Optional PCB connectivity (Valinnaisen PCB-piirilevyn liitintä)		
Huoltoon tarvitun ulkoisen PCB-piirilevyn liitintä.	No (Ei)	<div style="display: flex; align-items: center;"> Yes No </div>
<ul style="list-style-type: none"> Jos ulkoinen PCB (valinnainen) on kytketty, järjestelmässä on seuraavat lisätoiminnot: <ul style="list-style-type: none"> Lisäsäiliöliitintä ja sen toimintojen ja lämpötilan ohjaus. 2 alueen ohjaus (mukaan lukien uima-allas ja siinä olevan veden lämmitystoiminto). Aurinkotoiminto (aurinkolämpöpaneelit, jotka on kytketty joko kodin lämmintvin sisätiloihin (DHW, Domestic Hot Water) tai lisäsäiliöön. Ulkoinen kompressorin kytkin. Ulkoinen virhesignaali. SG valmis -ohjaus. Pyyntöön ohjaus. Heat-Cool-kytkin. 		
5.2 > Zone & Sensor (Alue ja anturi)		
Anturien valinta tai joko 1 tai 2 alueen järjestelmän valinta.	Zone (Alue) <ul style="list-style-type: none"> Kun olet valinnut 1 tai 2 alueen järjestelmän, jatka huoneen tai uima-altaan valintaan. Jos uima-allas on valittu, lämpötila-asetukseksi ΔT on valittava lämpötila väliltä 2 °C ~10 °C. Sensor (Anturi) <ul style="list-style-type: none"> * Huonetemperaatille voidaan tehdä muitakin valintoja kuin ulkoinen tai sisäinen. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Zone & Sensor 10:34am,Mon </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Zone <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin: 0 10px;">1 Zone system</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin: 0 10px;">2 Zones system</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Select [-] Confirm </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Zone & Sensor 10:34am,Mon </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Sensor <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin: 0 10px;">Water temperature</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin: 0 10px;">Room thermostat</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin: 0 10px;">Room thermistor</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Select [-] Confirm </div>
5.3 > Heater capacity (Lämmittimen kapasiteetti)		
Lämmitystehon vähenys tarvittaessa.* 3 kW / 6 kW / 9 kW	3 kW tai 9 kW*	Heater capacity 10:34am,Mon <div style="display: flex; align-items: center;"> 3 kW 6 kW 9 kW </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Select [-] Confirm </div>
* Saatavilla olevat kW-vaihtoehdot vaihtelevat mallikohtaisesti.		
5.4 > Anti freezing (Jäätymisnenesto)		
Veden jäätymisneston käytöönotto tai käytöstäpoisto, kun järjestelmä on OFF-tilassa.	Yes (Kyllä)	<div style="display: flex; align-items: center;"> Yes No </div>
5.5 > Tank connection (Säiliöliitintä)		
Säiliön kytkevä järjestelmään.	No (Ei)	<div style="display: flex; align-items: center;"> Yes No </div>
5.6 > Buffer tank connection (Lisäsäiliön liitintä)		
Säiliön kytkevä järjestelmään ja jos YES (KYLLÄ) on valittu, ΔT -lämpötilan asetus.	No (Ei)	<div style="display: flex; align-items: center;"> Yes No </div>
<div style="display: flex; align-items: center;"> > Yes (Kyllä) <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-left: 10px;">[-] Confirm</div> </div>		
• Valinnaisen PCB-piirilevyn liitannan asetuksen on oltava YES (KYLLÄ), jotta toiminto on käytössä. • Jos valinnaisen PCB-piirilevyn liitintä ei ole valittuna, toiminto ei näy näytössä.	5 °C	<div style="display: flex; align-items: center;"> Buffer Tank 10:34am,Mon </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ΔT for Buffer Tank <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-left: 10px;">Range: (0°C~10°C)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-left: 10px;">Steps: ±1°C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-left: 10px;">5 °C</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Select [-] Confirm </div>
	Määritä lisäsäiliön ΔT	

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
5.7 > Tank heater (Säiliön lämmitin)		<p>Ulkoisen tai sisäisen säiliön lämmittimen valinta ja ulkoisen lämmittimen kohdalla lämmittimen käynnistymisajastimen asetus.</p> <p>* Tämä valinta on käytettäväissä, jos Säiliöliitäntää on valittu (YES/KYLLÄ).</p>
	Internal (Sisäinen)	<p>Tank heater 10:34am,Mon</p> <p>External Internal</p> <p>▲ Select [+] Confirm</p>
	0:20	<p>> External (Ulkoinen)</p> <p>Säiliön lämmittimen ON-ajan asetus.</p> <p>Tank heater 10:34am,Mon</p> <p>Tank heater: ON time</p> <p>Range: (0:20~3:00)</p> <p>Steps: ±0:05</p> <p>0:20</p> <p>▲ Select [+] Confirm</p>
5.8 > Base pan heater (Pohja-alustan lämmitin)	No (Ei)	<p>Valinta, onko valinnainen pohja-alustan lämmitin asennettuna vai ei.</p> <p>* A-tyyppi - Pohja-alustan lämmitin aktivoituu vain jääpoistotoiminnon aikana.</p> <p>* B-tyyppi - Pohja-alustan lämmitin aktivoituu, kun ulkoilman lämpötila on 5 °C tai vähemmän.</p>
	A	<p>> Yes (Kyllä)</p> <p>Määritä pohja-alustan lämmittimen tyyppi*.</p> <p>Base pan heater type 10:34am,Mon</p> <p>A B</p> <p>▲ Select [+] Confirm</p>
5.9 > Alternative outdoor sensor (Vaihtoehtoinen ulkoanturi)	No (Ei)	<p>Vaihtoehtoisen ulkoanturin valinta.</p>
5.10 > Bivalent connection (Kaksitoiminen liitäntä)	No (Ei)	<p>Valinta, jolla valitaan kaksitoiminen liitäntä lisälämmönlähteen kuten boilerin ottamiseksi käyttöön lisäsäiliön tai kodin lämmintävätä sähköllä lämmittämiseen, kun lämpöpumpun kapasiteetti ei riitä matalan ulkolämpötilan vuoksi. Kaksitoiminen liitäntä voidaan määritää toimimaan joko vuorotellen (lämpöpumppu ja boileri toimivat vuorotellen), rinnakkain (lämpöpumppu ja boileri toimivat samanaikaisesti) tai edistyneesti rinnakkain (lämpöpumppu toimii ja boileri käynnisty lisäsäiliön ja/ tai kodin lämmintävätä sähköllä lämmitystä varten ohjauskuvion valintojen mukaan).</p>
	-5 °C	<p>Bivalent connection 10:34am,Mon</p> <p>Turn ON: Outdoor temp</p> <p>Range: (-15°C~35°C)</p> <p>Steps: ±1°C</p> <p>-5 °C</p> <p>▲ Select [+] Confirm</p>
	<p>Yes (Kyllä) > Ulkolämpötilan valinnan jälkeen</p> <p>Control pattern (Ohjausmalli)</p> <p>Alternative (Vuorotellen) / Parallel (Rinnakkaitoiminta) / Advanced parallel (Edistynty rinnakkaitoiminta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse edistynty rinnakkaitoiminta säiliöiden kaksitoimiseen käyttöön. 	
	<p>Bivalent connection 10:34am,Mon</p> <p>Control pattern</p> <p>Alternative Parallel Advanced parallel</p> <p>▲ Select [+] Confirm</p>	

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
	Control pattern (Ohjausmalli) -> Advanced parallel (Edistynyt rinnakkaistoiminta)	
	Heat (Lämmitys) Säiliön valinta	Bivalent connection 10:34am,Mon Advanced parallel Heat DHW Select [-] Confirm
	• "Heat" tarkoittaa lisäsäiliötä ja "DHW" kodin lämminvesisäiliötä.	
	Control pattern (Ohjausmalli) > Advanced parallel (Edistynyt rinnakkaistoiminta) -> Heat (Lämmitys) > Yes (Kyllä)	Bivalent connection 10:34am,Mon Advanced parallel: Heat Yes No Select [-] Confirm
	• Lisäsäiliö aktivoituu vain, kun valittuna on "Yes".	
-8 °C	Aseta lämpötila, jossa kaksitoiminen lämmönlähde käynnistetään.	Bivalent connection 10:34am,Mon Heat start: Target temp. Range: (-10°C~0°C) Steps: ±1°C -8 °C Select [-] Confirm
0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteiden käynnistymisen viiveajastin (tunteina ja minuutteina).	Bivalent connection 10:34am,Mon Heat start: Delay time Range: (0:00~1:30) Steps: ±0:05 0:30 Select [-] Confirm
-2 °C	Aseta lämpötila, jossa kaksitoiminen lämmönlähde sammutetaan.	Bivalent connection 10:34am,Mon Heat stop: Target temp. Range: (-10°C~0°C) Steps: ±1°C -2 °C Select [-] Confirm
0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteiden sammuttamisen viiveajastin (tunneissa ja minuuteissa).	Bivalent connection 10:34am,Mon Heat stop: Delay time Range: (0:00~1:30) Steps: ±0:05 0:30 Select [-] Confirm
	Control pattern (Ohjausmalli) -> Advanced parallel (Edistynyt rinnakkaistoiminta) > DHW > Yes (Kyllä)	
	• DHW-säiliö aktivoituu vain, kun valittu on "Yes".	Bivalent connection 10:34am,Mon Advanced parallel: DHW Yes No Select [-] Confirm
0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteiden käynnistymisen viiveajastin (tunteina ja minuutteina).	Bivalent connection 10:34am,Mon DHW: Delay time Range: (0:30~1:30) Steps: ±0:05 0:30 Select [-] Confirm

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
5.11 > External SW (Ulkoinen kytkin)	No (El)	Yes No
5.12 > Solar connection (Aurinkolaittäntä)	No (El)	Yes No
• Valinnaisen PCB-piirilevyn liitännän asetuksen on oltava YES (KYLLÄ), jotta toiminto on käytössä.	> Yes (Kyllä)	Solar connection 10:34am,Mon
• Jos valinnaisen PCB-piirilevyn liitintä ei ole valittuna, toiminto ei näy näytössä.	Buffer tank (Lisäsäiliö)	Säiliön valinta Buffer Tank ▼ DHW tank Select [-] Confirm
	> Yes (Kyllä) > Säiliön valinnan jälkeen	Solar connection 10:34am,Mon ΔT Turn ON Range: (6°C-15°C) Steps: ±1°C 10 °C Select [-] Confirm
	> Yes (Kyllä) > Säiliön valinnan jälkeen > ΔT ON -lämpötila	Solar connection 10:34am,Mon ΔT Turn OFF Range: (2°C-9°C) Steps: ±1°C 5 °C Select [-] Confirm
	> Yes (Kyllä) > Lämpötilan valinnan jälkeen > ΔT ON -lämpötila > ΔT OFF -lämpötila	Solar connection 10:34am,Mon Anti freeze Range: (-20°C-10°C) Steps: ±1°C 5 °C Select [-] Confirm
	> Yes (Kyllä) > Säiliön valinnan jälkeen > ΔT ON -lämpötila > ΔT OFF -lämpötila > Jäätyimeneston lämpötilan asetuksen jälkeen	Solar connection 10:34am,Mon Hi limit Range: (70°C-90°C) Steps: ±5°C 80 °C Select [-] Confirm

Valikot

Asentajalle

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
5.13 > External error signal (Ulkoinen virhesignaali)	No (Ei)	Yes No
5.14 > Demand control (Pyynnön ohjaus)	No (Ei)	Yes No
5.15 > SG ready (SG valmis)	No (Ei)	Yes No
	> Yes (Kyllä)	<p>SG ready 10:34am,Mon</p> <p>Capacity [1-0]: DHW</p> <p>Range: (50%-150%)</p> <p>Steps: ±5%</p> <p>120 %</p> <p>Select [-] Confirm</p>
5.16 > External compressor SW (Ulkoisen kompressorin kytkin)	No (Ei)	Yes No
5.17 > Circulation liquid (Kiertävä neste)	Water (Vesi)	<p>Circulation liquid 10:34am,Mon</p> <p>Water Glycol</p> <p>Select [-] Confirm</p>
5.18 > Heat-Cool SW (Heat-Cool-kytkin)	No (Ei)	Yes No
6 Installer setup (Asentajan asetukset) > Operation setup (Käytön asetukset)		
Pääsy neljään tärkeimpään toimintaan tai tilaan.	4 pääasiallista tilaa Heat (Lämmitys) / *1, *2 Cool / Auto / Tank (Säiliö)	<p>Operation setup 12:00am,Mon</p> <p>Heat Cool Auto Tank</p> <p>Select [-] Confirm</p>

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Ei kun COOL-tila on käytettävissä).

Installer setup (Asentajan asetukset) > Operation setup (Käytön asetukset)

6.1 > Heat (Lämmitys)

Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus lämmitykselle.

Water temp. for heating ON (Vedenlämpötila lämmitykselle ON) / Outdoor temp. for heating OFF (Ulkolämpötila lämmitykselle OFF) / ΔT for heating ON (ΔT lämmitykselle ON) / Outdoor temp. for heating ON (Ulkolämpötila lämmitykselle ON)

Operation setup 10:34am, Mon
Heat
Water temp. for heating ON
Outdoor temp. for heating OFF
 ΔT for heating ON
Select [-] Confirm

> Water temp. for heating ON (Vedenlämpötila lämmitykselle ON)

Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)

Lämmitys ON lämpötiloille kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.

Operation setup 10:34am, Mon
Heat ON: Water temp.
Compensation curve
Direct
Select [-] Confirm

> Water temp. for heating ON (Vedenlämpötila lämmitykselle ON)

> Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)

X-akseli:
-5 °C, 15 °C
Y-akseli:
55 °C, 35 °C

Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla).

Heat ON: Water temp: Zone1

 Select [-] Confirm

- Lämpötila-alue: X-akseli: -5 °C ~ 15 °C, Y-akseli: Katso jäljempää
- Lämpötila-alue Y-akselin tulolle riippuu mallista:
 - WH-SDC-malli: 20°C ~ 55°C
 - WH-SHF-malli ja varalämmitin on käytössä: 25 °C ~ 65 °C
 - WH-SHF-malli ja varalämmitin on poissa käytöstä: 35 °C ~ 65 °C
 - WH-SXC-malli: 20 °C ~ 60 °C
- Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syötettävä myös alueelle 2.
- "Zone1" ja "Zone2" eivät näy näytössä, jos vain 1 alue on valittu.

> Water temp. for heating ON (Vedenlämpötila lämmitykselle ON) > Direct (Suora)

35 °C

Lämmitys ON -lämpötila

Operation setup 10:34am, Mon
Heat ON: Water temp.: Zone2
Range: (20°C-55°C)
Steps: ±1°C
35 °C
Select [-] Confirm

- Min. ~ maks. -alue on ehdollinen seuraavasti:

- WH-SDC-malli: 20°C ~ 55°C
- WH-SHF-malli ja varalämmitin on käytössä: 25 °C ~ 65 °C
- WH-SHF-malli ja varalämmitin on poissa käytöstä: 35 °C ~ 65 °C
- WH-SXC-malli: 20 °C ~ 60 °C

> Outdoor temp. for heating OFF (Ulkolämpötila lämmitykselle OFF)

24 °C

Lämmitys OFF -lämpötila

Operation setup 10:34am, Mon
Heat OFF: Outdoor temp.
Range: (5°C-35°C)
Steps: ±1°C
24 °C
Select [-] Confirm

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö																																															
		> ΔT for heating ON (ΔT lämmitykselle ON) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">5 °C</td> <td style="text-align: center;">Aseta ΔT lämmityksen ON-tilalle</td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heat ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div> </td> </tr> </table>	5 °C	Aseta ΔT lämmityksen ON-tilalle	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heat ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div>																																												
5 °C	Aseta ΔT lämmityksen ON-tilalle	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heat ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div>																																															
		> Outdoor temp. for heater ON (Ulkolämpötila lämmittimen ON-tilalle) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">0 °C</td> <td style="text-align: center;">Lämmittimen ON -lämpötila</td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heater ON: Outdoor temp.</u> <u>Range: (-15°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 0 °C </div> </td> </tr> </table>	0 °C	Lämmittimen ON -lämpötila	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heater ON: Outdoor temp.</u> <u>Range: (-15°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 0 °C </div>																																												
0 °C	Lämmittimen ON -lämpötila	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Heater ON: Outdoor temp.</u> <u>Range: (-15°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 0 °C </div>																																															
		6.2 > *1, *2 Cool <table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus jäähdtykselle.</td> <td colspan="2"> Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle ja ΔT jäähdtyksen ON-tilalle. <table border="1"> <tr> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <u>Select</u> [-] Confirm </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> > Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)</td> <td style="text-align: center;">Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.</td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <u>Select</u> [-] Confirm </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> > Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> > Compensation curve (Kompensaatiokäyrä) </td> </tr> <tr> <td></td> <td> X-akseli: 20 °C, 30 °C Y-akseli: 15 °C, 10 °C </td> <td> Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Cool ON: Water temp: Zone1</u></td> </tr> </table> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <u>Select</u> [-] Confirm </div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syöttävä myös alueelle 2. "Zone1" ja "Zone2" eivät näy näytössä, jos vain 1 alue on valittu. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> > Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) > Direct (Suora) </td> </tr> <tr> <td></td> <td> 10 °C </td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.: Zone2</u> <u>Range: (5°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 10 °C </div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <u>Select</u> [-] Confirm </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> > ΔT for cooling ON (ΔT jäähdtyksen ON-tilalle) </td> </tr> <tr> <td></td> <td> 5 °C </td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <u>Select</u> [-] Confirm </td> </tr> </table>	Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus jäähdtykselle.	Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle ja ΔT jäähdtyksen ON-tilalle. <table border="1"> <tr> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u> </td> </tr> </table>		<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u>			<u>Select</u> [-] Confirm			> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)</td> <td style="text-align: center;">Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.</td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u> </td> </tr> </table>	Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)	Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u>			<u>Select</u> [-] Confirm			> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle)			> Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)		X-akseli: 20 °C, 30 °C Y-akseli: 15 °C, 10 °C	Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Cool ON: Water temp: Zone1</u></td> </tr> </table> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <u>Select</u> [-] Confirm </div>	<u>Cool ON: Water temp: Zone1</u>			<ul style="list-style-type: none"> Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syöttävä myös alueelle 2. "Zone1" ja "Zone2" eivät näy näytössä, jos vain 1 alue on valittu. 			> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) > Direct (Suora)		10 °C	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.: Zone2</u> <u>Range: (5°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 10 °C </div>			<u>Select</u> [-] Confirm			> ΔT for cooling ON (ΔT jäähdtyksen ON-tilalle)		5 °C	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div>			<u>Select</u> [-] Confirm
Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus jäähdtykselle.	Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle ja ΔT jäähdtyksen ON-tilalle. <table border="1"> <tr> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u> </td> </tr> </table>		<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u>																																														
<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool</u> <u>Water temp. for cooling ON</u> <u>ΔT for cooling ON</u>																																																	
		<u>Select</u> [-] Confirm																																															
		> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)</td> <td style="text-align: center;">Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.</td> <td> <u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u> </td> </tr> </table>	Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)	Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u>																																												
Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)	Jäähdtyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.</u> <u>Compensation curve</u> <u>Direct</u>																																															
		<u>Select</u> [-] Confirm																																															
		> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle)																																															
		> Compensation curve (Kompensaatiokäyrä)																																															
	X-akseli: 20 °C, 30 °C Y-akseli: 15 °C, 10 °C	Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla) <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Cool ON: Water temp: Zone1</u></td> </tr> </table> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <u>Select</u> [-] Confirm </div>	<u>Cool ON: Water temp: Zone1</u>																																														
<u>Cool ON: Water temp: Zone1</u>																																																	
		<ul style="list-style-type: none"> Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syöttävä myös alueelle 2. "Zone1" ja "Zone2" eivät näy näytössä, jos vain 1 alue on valittu. 																																															
		> Water temp. for cooling ON (Vedenlämpötilat jäähdtyksen ON-tilalle) > Direct (Suora)																																															
	10 °C	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: Water temp.: Zone2</u> <u>Range: (5°C~20°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 10 °C </div>																																															
		<u>Select</u> [-] Confirm																																															
		> ΔT for cooling ON (ΔT jäähdtyksen ON-tilalle)																																															
	5 °C	<u>Operation setup</u> 10:34am,Mon <u>Cool ON: ΔT</u> <u>Range: (1°C~15°C)</u> <u>Steps: ±1°C</u> <div style="text-align: right;"> 5 °C </div>																																															
		<u>Select</u> [-] Confirm																																															

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö
6.3	> Auto	
Automaattinen vaihto lämmityksestä jäähdytykseen tai jäähdytyksestä lämmitykseen.	Ulkoilman lämpötilat vaihdolle lämmityksestä jäähdytykseen tai jäähdytyksestä lämmitykseen. Outdoor temp. for (Heat to Cool) (Ulkolämpötila (lämmityksestä jäähdytykseen)) / Outdoor temp. for (Cool to Heat) (Ulkolämpötila (jäähdytyksestä lämmitykseen))	Operation setup 10:34am,Mon Auto Outdoor temp. for (Heat to Cool) Outdoor temp. for (Cool to Heat) Select [-] Confirm
	> Outdoor temp. for (Heat to Cool) (Ulkolämpötila (lämmityksestä jäähdytykseen))	
	15 °C	Aseta ulkolämpötila vaihdolle lämmityksestä jäähdytykselle. Range: (11°C~25°C) Steps: ±1°C 15 °C
		Select [-] Confirm
	> Outdoor temp. for (Cool to Heat) (Ulkolämpötila (jäähdytyksestä lämmitykseen))	
	10 °C	Aseta ulkolämpötila vaihdolle jäähdytyksestä lämmitykseen. Range: (5°C~14°C) Steps: ±1°C 10 °C
		Select [-] Confirm
6.4	> Tank (Säiliö)	
Toimintojen asetus säiliölle. • Käytettäväissä vain, jos kytkettyinä säiliöön.	Floor operation time (max) (Lattian toiminta-aika (enint.)) / Tank heat up time (max) (Säiliön lämmitysaika (enint.)) / Tank re-heat temp. (Säiliön uudelleenlämmityslämpötila) / Sterilization (Steriloointi) • Näyttö näyttää 3 toimintoa kerralla.	Operation setup 10:34am,Mon Tank Floor operation time (max) Tank heat up time (max) Tank re-heat temp. Select [-] Confirm
	> Floor operation time (max) (Lattian toiminta-aika (enint.))	
	8:00	Suurin lattian toiminta-aika (tunneissa ja minuuteissa) Range: (0:30~10:00) Steps: ±0:30 8:00
		Select [-] Confirm
	> Tank heat up time (max) (Säiliön lämmitysaika (enint.))	
	1:00	Suurin aika säiliön lämmitykselle (tunneissa ja minuuteissa) Range: (0:05~4:00) Steps: ±0:05 1:00
		Select [-] Confirm
	> Tank re-heat temp. (Säiliön uudelleenlämmityslämpötila)	
	-8 °C	Aseta lämpötila, jossa säiliön vesi kiehautetaan uudelleen. Range: (-12°C~-2°C) Steps: ±1°C -8 °C
		Select [-] Confirm

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot / Näyttö														
	> Sterilization (Sterilointi)	<p>Sterilointi voidaan valita yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.</p> <p>Sun (Su) / Mon (Ma) / Tue (Ti) / Wed (Ke) / Thu (To) / Fri (Pe) / Sat (La)</p>														
		<p>Operation setup 10:34am,Mon Sterilization: Day</p> <table border="1"> <tr><td>Sun</td><td>Mon</td><td>Tue</td><td>Wed</td><td>Thu</td><td>Fri</td><td>Sat</td></tr> <tr><td>—</td><td>✓</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table> <p>↔ Day ↗✓/✗ [←] Confirm</p>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	—	✓	—	—	—	—	—
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat										
—	✓	—	—	—	—	—										
	> Sterilization (Sterilointi): Time (Aika)	<p>Säiliön sterilointiin valitun viikonpäivän / valittujen viikonpäivien kellonaika.</p> <p>0:00 ~ 23:59</p>														
		<p>Operation setup 10:34am,Mon Sterilization: Time</p> <p>6 : 00 am</p> <p>↔ Select [←] Confirm</p>														
	> Sterilization (Sterilointi): Boiling temp. (Kiehunktalämpötila)	<p>65 °C</p> <p>Valitse säiliön steriloinnin kiehunktalämpötilat.</p>														
		<p>Operation setup 10:34am,Mon Sterilization: Boiling temp.</p> <p>Range: (55°C-75°C) Steps: ±1°C</p> <p>65 °C</p> <p>↔ Select [←] Confirm</p>														
	> Sterilization (Sterilointi): Ope. time (max) (Toiminta-aika (enint.))	<p>0:10</p> <p>Määritä sterilointiaika (tunnissa ja minuuteissa)</p>														
		<p>Operation setup 10:34am,Mon Sterilization: Ope. time (max)</p> <p>Range: (0:05-1:00) Steps: ±0:05</p> <p>0:10</p> <p>↔ Select [←] Confirm</p>														
7	Installer setup (Asentajan asetukset) > Service setup (Palvelun asetukset)															
7.1	> Pump maximum speed (Pumpun enimmäisnopeus)															
	Pumpun enimmäisnopeuden määrittys.	<p>Määritä virtausnopeus, maksimitulo ja pumpun toiminnan ON/OFF-tilat.</p> <p>Flow rate (Virtausnopeus): XX:X l/min Max. Duty (Maksimitulo): 0x40 ~ 0xFE, Pumpun: ON/OFF/Air Purge (ilmlaus)</p>														
		<p>Service setup 10:34am,Mon Flow rate Max. Duty Operation</p> <p>0.0 L/min 0xCE ◀ Air Purge</p> <p>↔ Select</p>														
7.2	> Pump down (Pumpun alasajo)															
	Pumpun alasajon määrittys.	<p>Pump down operation (Pumpun alasajo)</p> <p>ON</p>														
		<p>Service setup 10:34am,Mon P</p> <p>Pump down operation in progress!</p> <p>[OFF] OFF</p> <p>[←] Confirm</p>														

Installer setup (Asentajan asetukset) > Service setup (Palvelun asetukset)

7.3 > Dry concrete (Kuiva betoni)

Betonin (lattia, seinät jne.) kuivaus rakennuksen aikana.

Älä käytä tätä valikkoa muihin tarkoituksiin äläkä muina aikoina kuin rakentamisen aikana.

Muokkaa, jos haluat määrittää kuivan betonin lämpötilan.

ON / Edit (Muokkaa)

Service setup 10:34am,Mon
Dry concrete
ON
Edit
Select [-] Confirm

> Edit (Muokkaa)

Vaiheet: 1
Lämpötila: 25 °C

Betonin kuivauksen lämmityslämpötila.
Valitse haluamasi vaiheet: 1 ~ 10,
alue: 1 ~ 99

Service setup 10:34am,Mon
Dry concrete: 1/10
Range: (25°C-55°C)
Steps: ±1°C
25 °C
Select [-] Confirm

> ON

Vahvista kuivan betonin asettumislämpötila jokaisessa vaiheessa.

Service setup 10:34am,Mon
Dry concrete: Status
Stage : 1/10
Water set temp. : 25°C
Actual water temp. : 25°C/25°C
[OFF]

7.4 > Service contact (Huollon yhteystiedot)

Aseta 2 yhteystiedon nimeä ja numeroa käyttäjälle.

Huoltoteknikon nimi ja yhteysnumero.

Contact 1 (Yhteystieto 1) /
Contact 2 (Yhteystieto 2)

Service setup 10:34am,Mon
Service contact:

Contact 1
Contact 2

Select [-] Confirm

> Contact 1 (Yhteystieto 1) / Contact 2 (Yhteystieto 2)

Yhteystiedon nimi ja numero.

Name (Nimi) / puhelinkuvake

Service contact 10:34am,Mon

Contact 1

Name : Bryan Adams

Phone : 08812345678

Select [-] Edit

Anna nimi ja numero.

Yhteystiedon nimi: aakkoset a-z
Yhteystiedon numero: 1 ~ 9

Contact-1

ABC/abc 0-9/Other

ABCDEFGHIJKLMNPQR Space

STUVWXYZ abcdefghi BS

jklmnopqrstuvwxyz Conf

Select [-] Enter

Number:

1 2 3 (

4 5 6)

7 8 9 -

BS

* 0 # _

Conf

Select [-] Enter

Puhdistusohjeet

Järjestelmä on puhdistettava säännöllisin väliajoin, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

- Katkaise virransyöttö ennen puhdistusta.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai hankausjauhetta.
- Käytä vain saippuaa (\approx pH 7) tai neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä yli 40 °C lämpöistä vettä.



Sisälaitte

- Älä roiskuta vettä suoraan.

Pyyhi yksikkö varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.



Vedenpainemittari



- Älä paina tai lyö lasikantta kovilla ja terävillä esineillä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua.
- Varmista, että vedenpaine on välillä 0,05–0,3 MPa (0,1 MPa = 1 baari).
- Jos vedenpaine on edellä mainitun alueen ulkopuolella, käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.



Vesisuodatin

- Puhdista vesisuodatin vähintään kerran vuodessa. Muussa tapauksessa suodatin voi tukkoutua, ja seurauksena voi olla järjestelmän rikkoutuminen. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Ulkolaite

- Älä tuki ilman tulon- ja lähtöaukoja. Muussa tapauksessa laitteen toiminta saattaa heikentyä tai se saattaa rikkoutua. Poista mahdolliset esteet ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Poista lumi ulkoyksikön ympäriltä lumisateella, jotta ilman tulon- ja lähtöaukot eivät peity lumeen.

Tarkastus

- Yksiköiden parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi yksiköt, vesisuodatin ja johdotukset on tarkistettava säännöllisesti. Käännyn huoltoasioissa valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.
- Poista mahdolliset esteet ulkoyksikön ilman tulon- ja poistoaukoista.

Kriittiset vikatapaukset

Katkaise virransyöttö

ja käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen seuraavissa tilanteissa:

- Epätavallinen ääni käytön aikana.
- Kaukosäätimen on päässyt vettä/likaa.
- Sisäyksiköstä vuotaa vettä.
- Katkaisija kytkee pois päältä toistuvasti.
- Virtajohto lämpenee liian kuumaksi.

Pidempiaikainen käyttämättömyys

- Katkaise virransyöttö.

Vianetsintä

Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä.

Ilmiö	Syy
Veden virtauksen ääni toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none">Jäähditysaine virtaa laitteen sisällä.
Toiminta viivästyy muutamilla minuuteilla uudelleen käynnistämisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">Viive suojaa kompressoria.
Ulkoyksiköstä tulee vettä/höyryä.	<ul style="list-style-type: none">Putkissa tapahtuu tiivistymistä tai höyrystymistä.
Ulkoyksiköstä tulee höyryä lämmitystilassa.	<ul style="list-style-type: none">Se aiheutuu lämmönvaihtimen sulatustoiminnosta.
Ulkoyksikkö ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">Sen aiheuttaa järjestelmän suojaointimo, kun ulkolämpötila on toiminta-alueen ulkopuolella.
Järjestelmän toiminta katkeaa.	<ul style="list-style-type: none">Sen aiheuttaa järjestelmän suojaointimo. Kun veden tulolämpötila on alle 10 °C, kompressorri pysähtyy ja varalämmittimen virta kytkeytyy.
Järjestelmä lämpenee huonosti.	<ul style="list-style-type: none">Kun paneelia ja lattiaa lämmitetään samanaikaisesti, lämpimän veden lämpötila saattaa laskea, mikä voi heikentää järjestelmän lämmitystehoa.Kun ulkoilman lämpötila on matala, järjestelmän lämpenemiseen voi kulua enemmän aikaa.Ulkoyksikön lähtö- tai tuloaukon tukkii jokin este, kuten lumikinos.Kun esiasetettu veden lähtölämpötila on matala, järjestelmän lämpenemiseen voi kulua enemmän aikaa.
Järjestelmä ei lämpene hetkessä.	<ul style="list-style-type: none">Järjestelmällä kestää hetken lämmittää vesi, jos se alkaa toimia kylmällä vedenlämpötilalla.
Varalämmittin kytkeytyy automaatisesti päälle, kun se poistetaan käytöstä.	<ul style="list-style-type: none">Sen aiheuttaa sisäyskön lämmönvaihtimen suojausohjaus.
Toiminta käynnistyy automaatisesti, kun ajastinta ei ole asetettu.	<ul style="list-style-type: none">Sterilointijastinta ei ole asetettu.
Voimakas kylmäaineen melu jatkuu useita minuutteja.	<ul style="list-style-type: none">Sen aiheuttaa suojausohjaus jäänpoistotoiminnan aikana, kun ulkolämpötila on alle -10 °C.
*1 COOL -tila ei ole käytettävissä.	<ul style="list-style-type: none">Järjestelmä on lukittu toimimaan vain HEAT-tilassa.


Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ilmiö	Tarkista
Toiminta HEAT/*1 COOL -tilassa ei ole tehokasta.	<ul style="list-style-type: none">Aseta oikea lämpötila.Sulje paneelin lämmittin / jäähdytin venttiili.Poista mahdolliset esteet ulkoyksikön ilman tulo- ja poistoaukoista.
Äänekäs toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none">Ulkoyksikkö tai sisäyskön asennettu kaltevaan tasoon.Sulje kansi kunnolla.
Järjestelmä ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">Suojakatkaisin on lauennut/aktivoitunut.
Toiminnan LED ei toimi tai mitään ei näy kaukosäätimessä.	<ul style="list-style-type: none">Virransyöttö toimii oikein tai virta on katkennut.

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).

Vianetsintä

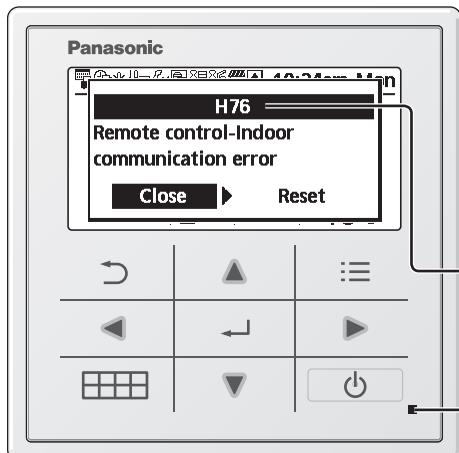

Jäljempänä on luettelo vikakoodeista, jotka voivat näkyä näytössä, jos järjestelmän asetuksissa tai toiminnassa on ongelmia.

Kun näytössä lukee esimerkiksi alla näkyvä vikakoodi, ota yhteys kaukosäätimessä näkyvään numeroon tai lähipäänt valtuutettuun asentajaan.

Kaikki kytkimet ovat poissa käytöstä, paitsi ja .

Vikanumero

Vilkkuu

Vikanro	Vian selitys
H12	Kapasiteetin vastaanottomuuks
H15	Kompressorianturin virhe
H20	Pumppuvirhe
H23	Kylmääineanturin virhe
H27	Huoltoventtiilin virhe
H28	Aurinkoanturin virhe
H31	Uima-allasanturin virhe
H36	Lisäsäiliön anturivirhe
H38	Merkkien yhteensopimattomuusvirhe
H42	Pienien paineen suojaus
H43	Alueen 1 anturin virhe
H44	Alueen 2 anturin virhe
H62	Veden virtauksen virhe
H63	Matalapaineanturin virhe
H64	Korkeapaineanturin virhe
H65	Jäänpoiston vedenkiertoanturin virhe
H67	Ulkoisen termistorin 1 virhe
H68	Ulkoisen termistorin 2 virhe
H70	Varalämmittimen ylikuormitussuojausvirhe
H72	Säiliön anturin virhe
H74	PCB-tiedonvaihdon virhe
H75	Matalan vedenlämpötilan suojaus
H76	RC-sisätilojen tiedonvaihtovirhe
H90	Sisä- ja ulkolaitteen tiedonvaihtovirhe
H91	Säiliön lämmittimen ylikuormitussuojausvirhe
H95	Jännitteen kytkentävirhe
H98	Suurpainesuojaus
H99	Sisäyksikön jäätymisenesto

Vikanro	Vian selitys
F12	Painekytkin aktivoitu
F14	Huono kompressorin pyörintä
F15	Puhallinmoottorin lukitusvirhe
F16	Virransuojaus
F20	Kompressorin ylikuormitussuojaus
F22	Transistorimoduulin ylikuormitussuojaus
F23	DC-huippu
F24	Kylmääinekierron virhe
F25	*1 Jäähytys/lämmitys-jakson virhe
F27	Painekytkimen virhe
F29	Huono tulistuksen päästö
F30	Veden lähtöanturin 2 virhe
F32	Sisätermostaatin virhe
F36	Ulkoisen ympäristöanturin virhe
F37	Veden tuloanturin virhe
F40	Ulkoisen päästöanturin virhe
F41	Tehokertoimen korjausvirhe
F42	Ulkoisen lämmönvaihtimen anturin virhe
F43	Ulkojyksikön sulatusanturin virhe
F45	Veden lähtöanturin virhe
F46	Virtamuuntajan katkisu
F48	Haihduttimen lähtöanturin virhe
F49	Ohituslähtöanturin virhe
F95	*1 Jäähytyksen korkeapainevirhe

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleennmyyjä tai valtuutettu huoltokumppanimme voivat avata sen.

*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).

Tiedot

Tietoja verkkosovittimen (valinnainen lisävaruste) kytkemisestä



VAARA

Tarkista ilma-vesijärjestelmän ympäristön turvallisuus ennen käyttöä. Tarkista ennen käyttöä, onko läheisyydessä muita henkilöitä tai eläimiä.

Virheellinen käyttö ohjeiden noudattamatta jättämisen vuoksi voi aiheuttaa haittaa ja vahinkoa.



Tarkista alla olevat seikat ennen käyttöä (sisätiloissa)

- Ajastimen asetusten tila. Odottamaton käynnistyminen/sammuminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai vammoja ihmisiille ja eläimille.

Tarkista alla olevat seikat ennen käyttöä ja sen aikana (muualta käsin)

- Jos tiedät, että joku muu on sisätiloissa, ilmoita tälle henkilölle, että muutat toiminta-asetuksia ennen niiden käyttöönottoa.
Näin vältetään yllättäväät muutokset ja laitteen toiminnan muutoksista aiheutuvat terveysongelmat.
- Älä käytä laitteita tiloissa, joissa on lapsia, vammaisia tai vanhuksia, jotka eivät pysty itse ohjaamaan laitetta.
- Tarkista asetukset ja toiminnan tila usein.
- Jos näet virhekoodin, lopeta käyttö ja kysy neuvoa valtuutetulta jälleenmyyjältä tai asiantuntijalta.

Tarkista ennen käyttöä

- Järjestelmä ei ehkä ole käytettävässä, jos tiedonsiirtoyhteys ei ole kunnossa. Tarkista toiminnan tila sovelluksen näytöstä ohjaustoimien jälkeen. Seuraava tilanne saattaa esiintyä etähöjausta käytettäessä.
 - Ei voi ohjata, toiminta-aika ei siirry laitteeseen.
 - Ilma-vesijärjestelmän toiminta ei vastaa asetuksia, kun ne asetetaan tilojen ulkopuolelta.
- Suosittelemme, että lukitset älypuhelimen näytön virheellisten ohjauskomentojen estämiseksi.
- Käytä vain valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan määrittämää etähöjauks- tai tiedonsiirtolaitteita tai kaukosäätimiä.
- Käyttöön Panasonic Smart Applicationin palveluehtojen ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevien ehtojen alaisista.
- Jos Panasonic Smart Applicationia ei käytetä pitkään aikaan, irrota langaton sovitin laitteesta.

Tietoja käyttäjille liittyen vanhan laitteiston keräykseen ja poistoon



Nämä symbolit tuotteissa ja/tai liittäväissä asiakirjoissa tarkoittavat että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei pidä sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen.
Johda vanhat tuotteet käsittelyä, uusiointia tai kierräystä varten vastaaviin keräyspisteisiin laissa annettujen määärysten mukaisesti.

Näiden tuotteiden hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ennalta potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia ihmilliselle terveydelle ja ympäristölle joita syntyy jätteiden epääsiallisesta käsittelystä.

Saat lisätietoja vanhojen tuotteiden keräyksestä ja kierräyksestä paikallisilta kunnan viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollostta tai liikkeestä, josta ostit tuotteet.

Tuotteiden epääsianmukaisesta hävittämisestä saataa seurata kansallisessa lainsäädännössä määritetty rangaistus.



Yrityksille Euroopan unionissa

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.

[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]

Nämä merkinnät ovat voimassa ainostaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	82-84	For installatøren
Fjernbetjenings knapper og skærm	85-87	
Initialisering	87	
Hurtig menu	88	
Menuer	88-101	
Til brugeren		
1 Funktioner	88-89	
1.1 Ugeprogram		
1.2 Ferieprogram		
1.3 Lydsvag driftprogr.		
1.4 Varmeprogram		
1.5 Tankprogram		
1.6 Legionella		
2 System oversigt	89-90	
2.1 Energimåler		
2.2 Vandtemperaturer		
2.3 Fejlhistorik		
2.4 Kompressor		
2.5 Backup varmelegeme		
3 Personlige indstil.	90-91	
3.1 Tastelyd		
3.2 LCD-kontrast		
3.3 Baggrundsllys		
3.4 Baggrundsllys intens.		
3.5 Tidsformat		
3.6 Dato & tid		
3.7 Sprog		
3.8 Lås adgangskode op		
4 Info på servicefirma	91	
4.1 Kontakt 1 / Kontakt 2		
5 Installatørindstil. > Systemindstillinger	92-96	
5.1 Ekstra printkort tilslutning		
5.2 Zone og føler		
5.3 Kapac. varmelegeme		
5.4 Frostbeskyttelse		
5.5 Tanktilslutning		
5.6 Buffertilslutning		
5.7 Tankprogram		
5.8 Drypbakkevarmeleg.		
5.9 Alternativ udendørsføler		
5.10 Bivalent tilslutning		
5.11 Ekstern SW		
5.12 Solartilslutning		
5.13 Ekstern fejlsignal		
5.14 Behovsstyring		
5.15 SG ready		
5.16 Ekstern kompressor SW		
5.17 Varmebeærer		
5.18 Varme/køl-kontakt		
6 Installatørindstil. > Driftsindstillinger	96-100	
6.1 Varme		
6.2 Køl		
6.3 Auto		
6.4 Tank		
7 Installatørindstil. > Service setup	100-101	
7.1 Pumpe max. hastighed		
7.2 Pump down		
7.3 Betontørring		
7.4 Info på servicefirma		
Rengøringsvejledning	102	
Fejlfinding	103-104	
Oplysninger	105	


⚠ Inden brug, skal du sørge for at systemet er blevet installeret korrekt af en autoriseret forhandler i henhold til de givne instruktioner.

- **Panasonic luft-til-vand varmezpumpe** er et dælt system, der består af to enheder, indendørs og udendørs enheder. Dette system er designet til at fungere med Panasonic vandtank-enhed. Medmindre det anvendes sammen med Panasonic vandtank-enhed, garanterer Panasonic ikke for nogen normal drift eller systemets pålidelighed.
- Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du betjener systemet ved hjælp af de indendørs og udendørs enheder.
- Med hensyn til driften af andre produkter såsom vandtank, radiator, ekstern termoregulator, og gulvvarme-enheder henvises der til betjeningsvejledningen for hvert enkelt produkt.
- Nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning gælder muligvis ikke for dit system.
- For yderligere oplysninger, kan du kontakte din nærmeste autoriserede forhandler.

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.

*2 Vises kun, når KØL-tilstand er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig)

Systemoversigt

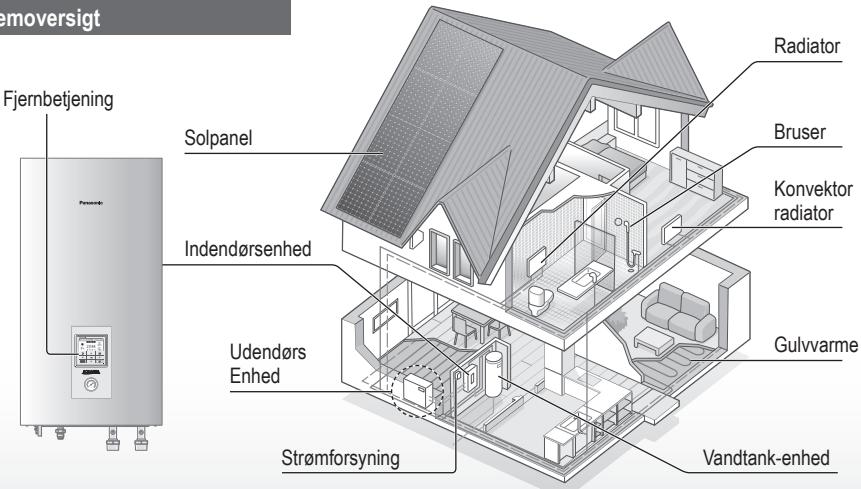

Illustrationerne i denne brugervejledning er udelukkende til orienteringsformål og kan afvige fra det aktuelle anlæg. Der tages forbehold for ændringer uden varsel med henblik på forbedringer.

Driftsbetingelser

	OPVARMNING	*1 KØLING
Vandets udgangstemperatur (°C) (Min. / Maks.)	20 / 55 (Under omgivelser -15°C) *3 20 / 60 (Over omgivelser -10°C) *3	5 / 20
Udendørs omgivende temperatur (°C) (Min. / Maks.)	-28 / 35	16 / 43


Når udendørstemperaturen er uden for tabellens område, vil varmekapaciteten falde betydeligt, og udendørsenheden kan holde op med at fungere for sin egen beskyttelse.

Enheden genstarter automatisk, når udendørstemperaturen vender tilbage til det angivne område.

*3 Ved en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og -15°C, vil vandets udgangstemperatur gradvist falde fra 60°C til 55°C.

Sikkerhedsanvisninger

For at forhindre personskade, skade mod andre eller beskadigelse af ejendom skal følgende overholdes:
Forkert brug grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i person- eller tingskade, og farligheden heraf er klassificeret nedenstående:

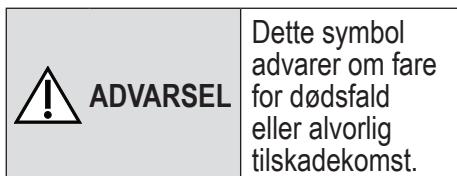

Anvisninger, der skal følges, klassificeres med følgende symboler:



Varmepumpen har en fyldning større end 1 kg kølemiddel, og skal derfor efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.



ADVARSEL

Indendørs enhed og udendørs enhed

! Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de farer dette kan indebære. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Du bedes kontakte en autoriseret forhandler eller specialist for at rengøre de interne dele, reparation, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand.

Bekræft med en autoriseret forhandler eller specialist om brugen af en bestemt kølemiddel type. Brug af en anden kølemiddeltype end den specificerede kan forårsage skader på produktet, brud, og personskader osv.



Installer ikke enheden i en potentiel eksplosiv eller brandbar atmosfære. I modsat fald kan det resultere i en brandulykke.

Sæt ikke dine fingre eller andre genstande ind i indendørs- eller udendørsenheden; de roterende dele kan forårsage skader.





Rør ikke udendørsenheden under lynnedslag, det kan forårsage et elektrisk stød.

Undgå at sidde eller træde på enheden, da du kan falde ned.

Indendørsenheden må ikke installeres udendørs. Denne enhed er kun designet til indendørs installation.

Strømforsyning



Brug ikke en ændret ledning, samlet ledning, forlængerledning eller ikkespecifieret ledning for at forhindre overophedning og brand.



Sådan undgås overopvarmning, brand eller elektrisk stød:

- Brug ikke den samme stikkontakt til andet udstyr.
- Betjen ikke enheden med våde hænder.
- Strømforsyningsledningen må ikke bøjes eller snos.



Hvis netledningen er beskadiget, skal den, for at undgå enhver risiko, udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.

Denne enhed er udstyret med en fejlstrømafbryder (RCCB). Bed en autoriseret forhandler om at kontrollere relæets funktion regelmæssigt, især efter installation, inspektion og vedligeholdelse. Hvis relæet svigter, kan det medføre elektrisk stød og / eller brand.



Det anbefales kraftigt at installere et fejlstrømsrelæ (RCD) på stedet for at forhindre elektrisk stød og / eller brand.

Før der opnås adgang til terminalerne, skal alle strømforsyningskredse v være afbrudt.

Hold op med at bruge produktet, hvis der opstår nogle unormale / fejl, og afbryd strømforsyningen. (Risiko for røg/brand/elektrisk stød)

Eksempler på noget unormalt/ en fejl

- RCCB udløser ofte.
- Der konstateres en lugt af brændt.
- Enheden støjer eller vibrerer unormalt.
- Der løkker vand fra den indendørs enhed.

Kontakt omgående din lokale forhandler for vedligeholdelse/ reparation.

Der skal bæres handsker under inspektion og vedligeholdelse.



Dette udstyr skal jordforbindes, så stød eller brand undgås.



Forebyg elektrisk stød ved afbryde strømforsyningen

- Før rengøring eller vedligeholdelse.
- Når systemet ikke bruges i længere tid.

Dette apparat er til flergangsbrug. For at undgå elektrisk stød, forbrændinger og / eller fatale skader, skal du sørge for at frakoble alle strømforsyninger før du opnår adgang til nogen terminal i indendørsenheden.

Sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

Indendørs enhed og udendørs enhed

Indendørsenheden må ikke vaskes med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver, for at undgå beskadigelse eller korrosion af enheden.

Enheden må ikke installeres i nærheden af brændbare stoffer eller på et badeværelse. Ellers kan det forårsage elektrisk stød og / eller brand.

Du må ikke berøre indendørsenhedens vandudledningsrør under driften.

Der må ikke placeres nogle materialer på enheden eller under den.

Berør ikke den skarpe aluminiumsfinne, da skarpe dele kan forårsage personskade.

Brug ikke systemet under sterilisering for at undgå skoldning med varmt vand, eller overophedning af bruseren.

Forebyg vandrække ved at sikre, at drænrøret er tilsluttet korrekt.

Efter en længere anvendelsesperiode, skal du sørge for at installationsstativ ikke er svækket. Det svækkede stativ kan få enheden til at falde ned.

Bed en autoriseret forhandler om at fastslå niveauet af steriliseringsfunktion af områdeindstillingerne i overensstemmelse med de lokale love og bestemmelser.

Fjernbetjening



Fjernbetjeningen må ikke blive våd. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller brand.

Du må ikke trykke på fjernbetjeningens knapper med hårde og skarpe genstande. I modsat fald kan det forårsage skade på enheden.

Fjernbetjeningen må ikke vaskes med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver.

Du må ikke selv inspicere eller vedligeholde fjernbetjeningen. Kontakt en autoriseret forhandler for at undgå personskade forårsaget af forkert betjening.

Fjernbetjenings knapper og skærm

Knapper / indikator

Hurtig menu-knap

① (For yderligere oplysninger henvises til den separate Hurtig menu-vejledning.)

Tilbage-knap

Vender tilbage til den forrige skærm

LCD-skærm

Hovedmenuen knap


For funktionsopsætning

ON/OFF-knap


Starter/stopper driften

Driftsindikator


Lyser under driften, blinker under en alarm.

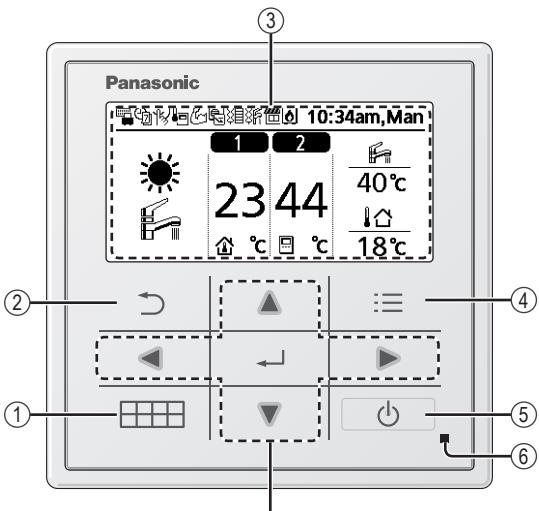

Pressecenter



Ingen handske




Ingen pen



Krydsede knapper


Vælger et punkt.

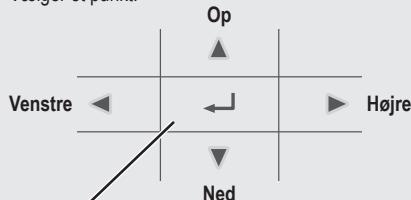

Enter-knap


Reitter det valgte indhold.

Fjernbetjenings knapper og skærm

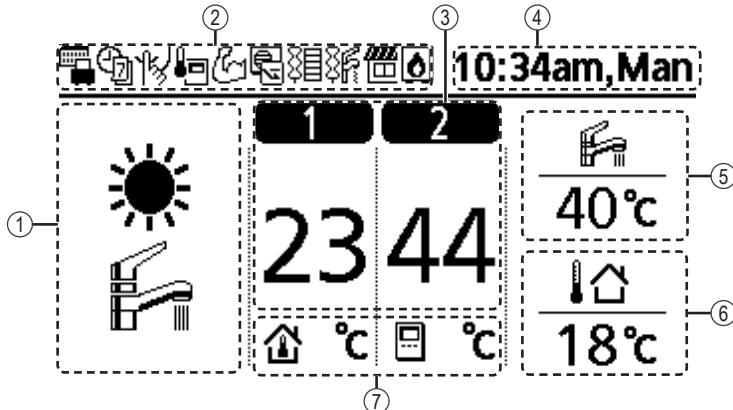

Skærm

① Valg af tilstand

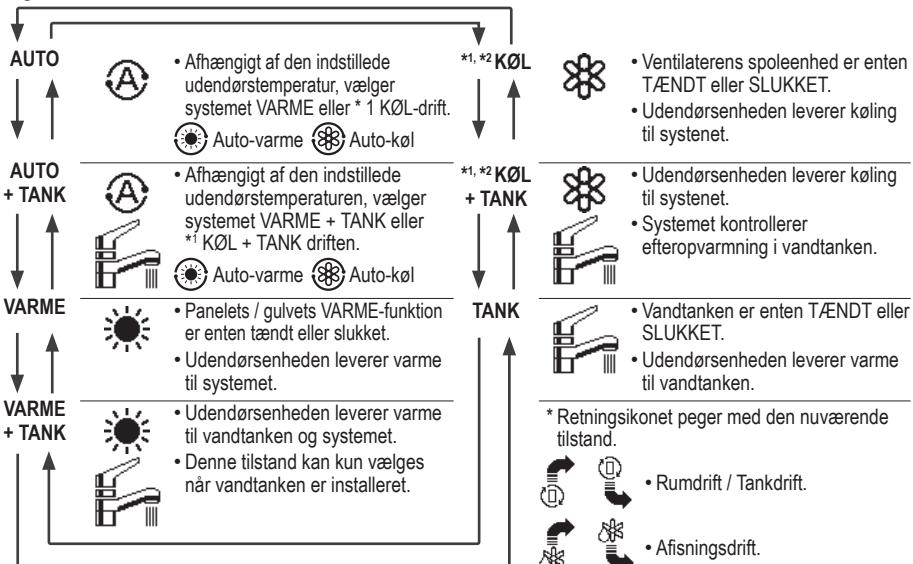

② Betjeningsikoner

Status for driften bliver vist.

Ikonet vises ikke (under funktionens OFF (slukket)-skærm) når funktionen er OFF (slukket), med undtagelse af den ugentlige timer.

	Feredriftsstatus		Ugentlig timers driftsstatus		Stille driftsstatus
	Zone: Rumtermostat → Intern sensorstatus		Kraftig driftstatus		Kræv kontrol eller SG klar eller SHP status
	Rummets varmestatus		Tankens varmestatus		Solens status
	Bivalent status (Kedel)				

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.

*2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

-
- (3) Temperatur for hver zone
 - (4) Tid og dag
 - (5) Vandtankens temperatur
 - (6) Udendørstemperatur
 - (7) Sensortype/Indstil temperaturtypens ikoner
-



Vandtemperatur
→Kompenseringskurve



Rumtermostat
→Ekstern



Vandtemperatur
→Direkte
Rumtermostat
→Intern



Kun pool

Initialisering

Inden du begynder at installere de forskellige menuindstillinger, bedes du igangsætte fjernbetjeningen ved at vælge betjeningssproget, og installere den korrekte dato og tid.

Det anbefales at montøren udfører følgende initialisering af fjernbetjeningen.

Vælg sproget

Tryk på og vent mens skærmen bliver initialiseret.

- ① Rul med og for at vælge sproget.
- ② Tryk på for at bekræfte valget.

Initialisering	12:00am, Mar	LCD blinker
Initialiserer . . .		
Sprog	12:00am, Mar	
DEUTSCH		
ITALIANO		
ESPAÑOL		
DANISH		
Vælg	[←] Bekr.	

Indstilling af uret


- ① Vælg med eller hvordan du får vist tiden, enten 24t eller am/pm format (for eksempel 15:00 eller 3:00).
- ② Tryk på for at bekræfte valget.
- ③ Brug og for at vælge år, måned, dag, time og minutter. (Tryk på for at bekræfte valget hver gang.)
- ④ Når tiden er indstillet, vil tid og dag blive vist på skærmen, selvom fjernbetjeningen er slukket.

Tidsformat	12:00am, Mar	
24t		
am/pm		
Vælg	[←] Bekr.	
Dato & tid	12:00am, Mar	
År/Måned/Dag	Time : Min	
2015 / 01 / 07	10 : 00 am	
Vælg	[←] Bekr.	
10:00am, Ons		
Start		

Hurtig menu

Når de indledende indstillinger er gennemført, kan du vælge en hurtigmenu fra følgende indstillinger, og redigere indstillingen.

- ① Tryk på for at vist hurtigmenuen.



Tving DHW

Powerful

Lydsvak

Kraftigt varmelejeme

Ugeprogram

Kraftig optøning

Nulstilling af fejl

R/C-lås

- ② Brug QSG: til at vælge menuen.

- ③ Tryk på for at tænde/slukke for den valgte menu.

Menuer


Vælg menuer og fastsæt indstillingerne i henhold til det system, der er tilgængeligt i husstanden. Alle de indledende indstillinger skal foretages af en autoriseret forhandler eller en specialist. Det anbefales, at alle ændringer af de oprindelige indstillinger også udføres af en autoriseret forhandler eller en specialist.

- Efter den første installation, kan du manuelt justere indstillingerne.
- Den første indstilling forbliver aktiv, indtil bruger ændrer den.
- Fjernbetjeningen kan bruges til flere installationer.
- Sørg for at funktionsindikatoren er slukket inden den indstilles.
- Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det indstilles forkert.
Du bedes kontakte en autoriseret forhandler.

Sådan vises <Hovedmenu>:

Sådan vælges menu:

Sådan bekræftes det valgte indhold:

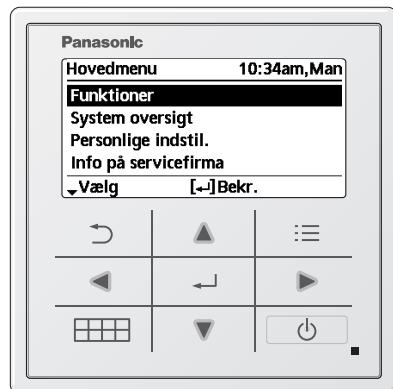

Menu Standardindstilling Indstillingsmuligheder / Skærm

1 Funktioner

1.1 > Ugeprogram

Når den ugentlige timer er indstillet, kan bruger redigere fra hurtigmenuen.

Sådan indstilles op til 6 mønstre af driften på en ugentlig basis.

- Deaktivertet, hvis der trykkes på Varme-Køle SW eller hvis tvunget varmer er tændt.

Program setup

Vælg ugedag og indstil de nødvendige mønstre
(Tidspunkt / Drift TIL/FRA / Tilstand)

Kopier program

Vælg ugedagen

Ugeprogram 10:34am, Man

Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fri	Lør
1.	8:00am	TIL			40°C	
2.	12:00pm	TIL		24/28°C	40°C	
3.	1:00pm	TIL		12/10°C		


↔Dag ↓Progr. [←] Endre

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmuligheder / Skærm
1.2 > Ferieprogram		
For at spare energi kan en ferieperiode indstilles til enten slukke for systemet eller reducere temperaturen i perioden.	FRA	<div style="text-align: right;">TIL FRA</div>
	> TIL	
	Feriens start og slutning. Dato og tidspunkt	Ferie: Slut 10:34am,Man År/Måned/Dag Time : Min 2015 / 01 / 07 10 : 00 am <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ↔ Vælg [←] Bekr. </div>
	Slukket er sænket temperatur	
• Den ugentlige timers indstilling kan midlertidigt deaktiveres under ferietimerens indstilling, men den vil blive genoprettet, når ferietimeren er gennemført.		
1.3 > Lydsvag driftprog.		
For stille drift under den forudindstillede periode. Der kan indstilles 6 mønstre. Niveau 0 betyder tilstanden er slukket.	Tid til at starte stille : Dato og tidspunkt	Lydsvag 10:34am,Man Progr. Tid Niv. 1 8:00 am 0 2 5:00pm 1 3 11:00pm 3 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ↓ Vælg [←] Ændre </div>
	Stilhedsniveau: 0 ~ 3	
1.4 > Varmeprogram		
For at indstille rummets varmelegeme på tændt eller slukket.	FRA	<div style="text-align: right;">TIL FRA</div>
1.5 > Tankprogram		
For at indstille tankens varmelegeme på tændt eller slukket.	FRA	<div style="text-align: right;">TIL FRA</div>
• Kun tilgængelig, hvis den er sluttet til tanken.		
1.6 > Legionella		
For at indstille den automatiske sterilisering på tændt eller slukket.	FRA	<div style="text-align: right;">TIL FRA</div>
• Kun tilgængelig, hvis den er sluttet til tanken.		
• Brug ikke systemet under sterilisering for at undgå skoldning med varmt vand, eller overophedning af bruseren.		
• Bed en autoriseret forhandler om at fastslå niveauet af steriliseringsfunktion af områdeindstillingerne i overensstemmelse med de lokale love og bestemmelser.		
2 System oversigt		
2.1 > Energimåler		
Nuværende eller historisk diagram af energiforbruget, generation eller COP.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> Aktuel Vælg og hent </div> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> Historisk forbrug Vælg og hent </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Total forbrug (1år) Jan, 2015: 0.0 kWh Cirkla <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ↔ Måned ↔ Tilstand </div> </div>
• COP= Ydeevnen koefficient.		
• For et historisk diagram, er den valgte periode fra 1. dag / 1. uge / 1 år.		
• Energiforbrug (kWh) af opvarming, *1 afkøling, tank og det samlede der kan hentes		
• Det samlede strømforbrug er en cirkaværdi der hviler på 230 V vekselstrøm og det kan variere fra værdien målt med præcist udstyr.		
2.2 > Vandtemperaturer		
Vises samtlige vandtemperaturer i hvert område.	Aktual vandtemperatur for 8 enhede: Returløb / Fremløb / Zone 1 / Zone 2 / Tank / Buffer / Solar / Pool <div style="text-align: right;">Vælg og hent</div>	Vandtemperaturer 10:34am,Man 1. Returløb : 0 °C 2. Fremløb : 0 °C 3. Zone 1 : 0 °C 4. Zone 2 : 0 °C <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ↓ Side </div>

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.

*2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmuligheder / Skærm
2.3 > Fejlhistorik		Fejlhistorik 10:34am,Man 1. -- 2. -- 3. -- 4. -- <input type="button" value="[-]Slet historik"/>
2.4 > Kompressor	Viser kompressorens ydeevne.	Kompressor 10:34am,Man 1. Aktuel frekvens : 0 Hz 2. Start/stop tæller : 0 3. total drifttid : 0 t <input type="button" value="[-] Tilbage"/>
2.5 > Backup varmelegeme	De samlede timers tændt-tid for backup-varmer / tankens varmer.	Backup varmelegeme 10:34am,Man total drifttid  : 0t  : 0t <input type="button" value="[-] Tilbage"/>
3 Personlige indstil.		
3.1 > Tastelyd	Tænder/slukker driftslyden.	<input type="button" value="TIL"/> <input type="button" value="FRA"/>
3.2 > LCD-kontrast	Indstiller skærmens kontrast.	LCD-kontrast 10:34am,Man  <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/>
3.3 > Baggrundslys	Indstiller varighed for skærmens baggrundsllys.	Baggrundslys 10:34am,Man FRA 5 min 15 sek 10 min 1 min <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/>
3.4 > Baggrundslys intens.	Indstiller lysstyrke for skærmens baggrundsllys.	Baggrundslys intens. 10:34am,Man  <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/>
3.5 > Tidsformat	Indstiller urets displaytype.	Tidsformat 10:34am,Man  <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/>

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmuligheder / Skærm
3.6 > Dato & tid		<p>Dato & tid 10:34am,Man År/Måned/Dag Time :Min 2015 / 01 / 07 10 : 00 am <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/> </p>
3.7 > Sprog	<p>Indstiller den aktuelle dato og tidspunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> For hollandsk, græsk, finsk og tyrkisk, se den engelske version. 	<p>Sprog 10:34am,Man DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL DANISH <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/> </p>
3.8 > Lås adgangskode op	4-cifret adgangskode til alle indstillingerne.	<p>Lås adgangskode op 10:34am,Man  <input type="button" value="Vælg"/> <input type="button" value="[-] Bekr."/> </p>
4 Info på servicefirma		<p>Service setup 10:34am,Man Kontakt 1 Navn : Bryan Adams : 08812345678 <input type="button" value="Vælg"/> </p>
4.1 > Kontakt 1 / Kontakt 2		
Forudindstillet kontaktnummer til installatør.	Vælg og hent	

Menu

Standardindstilling

Indstillingsmuligheder / Skærm

5 Installatørindstil. > Systemindstillinger

5.1 > Ekstra printkort tilslutning

Sådan tilsluttes det eksterne PCB der skal serviceres.	NEJ	JA ▼ NEJ
--	-----	-----------------------

- Hvis det eksterne PCB er tilsluttet (ekstraudstyr), har systemet følgende ekstra funktioner:

- ① Buffertankens forbindelse og kontrol over dens funktion og temperatur.
- ② Kontrol over 2 zoner (herunder swimmingpoolen og funktionen til varmt vand i den).
- ③ Solfunktion (varmepaneler der er forbundet til enten DHW (Varmt husholdningsvand) Tanken eller buffertanken).
- ④ Ekstern kompressorkontakt.
- ⑤ Ekstern fejlsignal.
- ⑥ SG er klar til kontrol.
- ⑦ Behovsstyring.
- ⑧ Varme/køl-kontakt

5.2 > Zone og føler

Sådan vælger du sensorerne og vælger enten 1-zone eller 2-zone system.

Zone	Zone og føler 10:34am,Man Zone
	1 zone system 2 zone system
	▼Vælg [←→] Bekr.
Føler	Zone og føler 10:34am,Man Føler
	Vandtemperatur Rumtermostat Rumthermistor
	▼Vælg [←→] Bekr.

* For rumtermostat, er der et yderligere valg af eksterne eller interne.

5.3 > Kapac. varmelegeme

Det er ikke nødvendigt at reducere varmeeffekten.*
3 kW / 6 kW / 9 kW

* Muligheder for kW varierer, afhængigt af modellen.

3 kW	Kapac. varmelegeme 10:34am,Man 3 kW
eller	6 kW
9 kW*	9 kW
	▼Vælg [←→] Bekr.

5.4 > Frostbeskyttelse

Sådan aktiveres eller deaktiveres forebyggelse af at vandet fryser, når systemet er slukket.

JA

JA
▼
NEJ

5.5 > Tanktilslutning

Sådan forbindes tanken til systemet.

NEJ

JA
↑
NEJ

5.6 > Buffertilslutning

For at tilslutte tanken til systemet, og hvis der vælges JA, at indstille ΔT temperatur.

NEJ

JA
↑
NEJ

> JA

5 °C

Indstil ΔT for buffertank

Buffer 10:34am,Man ΔT for Buffer
Omr.: (0°C-10°C)
Trin: ±1°C
▼Vælg [←→] Bekr.

5 °C

5.7 > Tankprogram

Sådan vælges den eksterne eller interne tanks varmelegeme, og hvis ekstern er valgt, for hvornår varmelegemet tænder.
 * Denne funktion er tilgængelig, hvis tankforbindelse er valgt (JA).

Intern	Tankprogram 10:34am,Man <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> Ekstern Intern </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Vælg [-] Bekr. </div>	
> Ekstern		
0:20	Tænd indstillingen for tankens varmelegeme.	Tankprogram 10:34am,Man Tankprogram: Drifttid Omr.: (0:20-3:00) Trin: ±0:05 <div style="margin-top: 10px;"> Vælg [-] Bekr. </div>

5.8 > Drypbakkevarmeleg.

Sådan vælger du, om en valgfri bundskåls varmelegeme er tilsluttet.

- * Type A -Bundpladens varmelegeme bliver kun aktiveret under afisningsfunktionen.
- * Type B -Bundpladens varmelegeme bliver aktiveret når den omgivende temperatur er 5 °C eller lavere.

NEJ	<div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> JA NEJ </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Vælg [-] Bekr. </div>	
> JA		
A	Base-pan varmetype*.	Base-pan varmetype 10:34am,Man <div style="margin-top: 10px;"> A B </div> <div style="margin-top: 10px;"> Vælg [-] Bekr. </div>

5.9 > Alternativ udendørsføler

Sådan vælges en alternativ udendørs sensor.

NEJ	<div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> JA NEJ </div>	
-----	--	--

5.10 > Bivalent tilslutning

For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer-tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe og kedel kører), eller i parallel tilstand (både varmepumpe og kedel kører samtidig), eller i avanceret parallel tilstand (varmepumpe kører og kedel tænder for buffer-tank og/eller varmt hanevand afhængigt af kontrolindstillingsvalg).

NEJ	<div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> JA NEJ </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Vælg [-] Bekr. </div>				
> JA					
-5 °C	Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse.	Bivalent tilslutning 10:34am,Man Aktiv ved: Udetemp. Omr.: (-15°C-35°C) Trin: ±1°C <div style="margin-top: 10px;"> Vælg [-] Bekr. </div>			
JA > Efter valg af udendørstemperaturen					
Driftart <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Alternativ / Parallel / Avanceret parallel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"> Bivalent tilslutning 10:34am,Man Driftart Alternativ Parallel Avanceret parallel </td> </tr> </table> <p>• Vælg avanceret parallel for bivalent brug af tankene.</p>			Alternativ / Parallel / Avanceret parallel	Bivalent tilslutning 10:34am,Man Driftart Alternativ Parallel Avanceret parallel	
Alternativ / Parallel / Avanceret parallel	Bivalent tilslutning 10:34am,Man Driftart Alternativ Parallel Avanceret parallel				

Menu

Standardindstilling

Indstillingsmuligheder / Skærm

Driftart > Avanceret parallel

Varme Valg af tanken

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Avanceret parallel

Varme

Tank

- "Varme" betyder buffertank og "Tank" betyder tank til varmt brugsvand.

↓Vælg [←→] Bekr.

Driftart > Avanceret parallel > Varme > JA

- Buffertanken aktiveres kun når du har valgt "JA".

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Avanceret parallel: Varme

JA

NEJ

↓Vælg [←→] Bekr.

-8 °C

Indstil temperaturgrænse, til at starte bivalent varmekilde.

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Varmestart: Set. temp.

Omr.: (-10°C-0°C)

Trin: ±1°C

-8 °C

0:30

Forsinkelses-timer til at starte bivalent varmekilde (i timer og minutter).

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Varmestart: Forsinkelse

Omr.: (0:00-1:30)

Trin: ±0:05

0:30

↓Vælg [←→] Bekr.

-2 °C

Indstil temperaturgrænse, til at standse bivalent varmekilde.

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Varmestop: Set. temp.

Omr.: (-10°C-0°C)

Trin: ±1°C

-2 °C

0:30

Forsinkelses-timer til at standse bivalent varmekilde (i timer og minutter).

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Varmestop: Forsinkelse

Omr.: (0:00-1:30)

Trin: ±0:05

0:30

↓Vælg [←→] Bekr.

Driftart > Avanceret parallel > Tank > JA

- Tanken for varmt brugsvand aktiveres kun når der vælges "JA".

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Avanceret parallel: Tank

JA

NEJ

↓Vælg [←→] Bekr.

0:30

Forsinkelses-timer til at starte bivalent varmekilde (i timer og minutter).

Bivalent tilslutning 10:34am,Man

Tank: Forsinkelse

Omr.: (0:30-1:30)

Trin: ±0:05

0:30

↓Vælg [←→] Bekr.

5.11 > Ekstern SW

	NEJ	JA NEJ
--	-----	------------------

5.12 > Solartilslutning

- På den valgfrie PCB-forbindelse skal der vælges JA for at aktivere funktionen.
- Hvis den valgfri PCB-forbindelse ikke er valgt, vil funktionen ikke blive vist på skærmen.

NEJ	JA NEJ
-----	------------------

> JA

Solartilslutning 10:34am,Man	
Buffer	Valg af tanken
	Buffer ▼ Tank

▼Vælg [←→] Bekr.

> JA > Efter tanken er valgt

Solartilslutning 10:34am,Man	
10 °C	Indstil ΔT Tændt temperatur
	ΔT Start Omr.: (6°C-15°C) Trin: ±1°C 10 °C

▼Vælg [←→] Bekr.

> JA > Efter tanken er valgt > ΔT Tænd temperatur

Solartilslutning 10:34am,Man	
5 °C	Indstil ΔT Sluk temperatur
	ΔT Stop Omr.: (2°C-9°C) Trin: ±1°C 5 °C

▼Vælg [←→] Bekr.

> JA > Efter tanken er valgt > ΔT Tænd temperatur
> ΔT Sluk temperatur

Solartilslutning 10:34am,Man	
5 °C	Indstil kølevæskens temperatur
	Frostbeskyttelse Omr.: (-20°C-10°C) Trin: ±1°C 5 °C

▼Vælg [←→] Bekr.

> JA > Efter tanken er valgt > ΔT Tænd temperatur
> ΔT Sluk temperatur > Efter indstilling af kølevæskens temperatur

Solartilslutning 10:34am,Man	
80 °C	Indstil Høj grænse
	Max. temperatur Omr.: (70°C-90°C) Trin: ±5°C 80 °C

▼Vælg [←→] Bekr.

Menuer

For installatøren

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmuligheder / Skærm
5.13 > Ekstern fejlsignal	NEJ	JA NEJ
5.14 > Behovsstyring	NEJ	JA NEJ
5.15 > SG ready	NEJ	JA NEJ
	> JA	<u>SG ready</u> 10:34am,Man <u>Kapacitet [1-0]: Tank</u> <u>Omr.: (50%~150%)</u> <u>Trin: ±5%</u> <u>120 %</u> <u>Vælg</u> [-] Bekr.
5.16 > Ekstern kompressor SW	NEJ	JA NEJ
5.17 > Varmebærer	Sådan vælger du om vandet skal cirkuleres eller glykol i systemet.	<u>Varmebærer</u> 10:34am,Man <u>Vand</u> <u>Glykol</u> <u>Vælg</u> [-] Bekr.
5.18 > Varme/køl-kontakt	NEJ	JA NEJ
6 Installatørindstil. > Driftsindstillinger	Sådan opnås der adgang til de fire vigtigste funktioner eller tilstande.	<u>4 vigtige tilstande</u> <u>Varme / *1, *2 Køl / Auto / Tank</u> <u>Driftsindstillinger</u> 12:00am,Man <u>Varme</u> <u>Køl</u> <u>Auto</u> <u>Tank</u> <u>Vælg</u> [-] Bekr.

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.
 *2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Installatørindstil. > Driftsindstillinger

6.1 > Varme

Sådan indstille de forskellige vand & omgivelsestemperaturer til opvarmning.

Vandtemperatur for varme ON /
Udendørstemp. for varme OFF /
 ΔT for varme ON /
Udendørs temp. for varme TIL

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Varme
Vandtemperatur for varme ON
Udendørstemp. for varme OFF
 ΔT for varme ON
Vælg [-] Bekr.

> Vandtemperatur for varme ON

Kompenseringsskurve


Opvarmning tændt
temperaturer i
kompensationskurve
eller direkte input.

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Var. ON: Vandtemp.
Kompenseringsskurve
Direkte
Vælg [-] Bekr.

> Vandtemperatur for varme ON > Kompenseringsskurve

X-akse: -5 °C, 15 °C
Y-akse: 55 °C, 35 °C

Indtast de 4
temperaturpunkter
(2 på horisontal S-akse,
2 på vertikal Y-akse).



- Temperaturområde: X-akse: -15 °C ~ 15 °C, Y-akse: Se nedenfor
- Temperaturområdet for Y-aksens input afhænger af modellen:
 - WH-SDC model: 20°C ~ 55°C
 - WH-SHF model og backup-varmelegetemperatur er aktiveret: 25°C ~ 65°C
 - WH-SHF model og backup-varmelegetemperatur er deaktiveret: 35°C ~ 65°C
 - WH-SXC model: 20°C ~ 60°C
- Hvis der er valgt 2-zonesystem, skal de 4 temperaturpunkter også være indtastet for zone 2.
- "Zone1" og "Zone2" vises ikke på skærmen, hvis det kun er 1 zone-system.

> Vandtemperatur for varme ON > Direkte

35 °C

Temperatur for
opvarmning tændt

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Var. ON: Vandtemp.: Zone2
Omr.: (20°C~55°C)
Trin: ±1°C
35 °C
Vælg [-] Bekr.

- Min. ~ Maks. område er betinget som følger:
 - WH-SDC model: 20°C ~ 55°C
 - WH-SHF model og backup-varmelegetemperatur er aktiveret: 25°C ~ 65°C
 - WH-SHF model og backup-varmelegetemperatur er deaktiveret: 35°C ~ 65°C
 - WH-SXC model: 20°C ~ 60°C

> Udendørstemp. for varme OFF

24 °C

Temperatur for
opvarmning slukket

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Varme FRA: Udetemp.
Omr.: (5°C~35°C)
Trin: ±1°C
24 °C
Vælg [-] Bekr.

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmuligheder / Skærm
> △T for varme ON		
	5 °C	Indstil △T for varme TIL. Driftsindstillinger 10:34am,Man Var. ON: △T Omr.: (1°C~15°C) Trin: ±1°C 5 °C ▼Vælg [←→]Bekr.
> Udendørs temp. for varme TIL		
	0 °C	Temperatur for varmelegemæde tændt Driftsindstillinger 10:34am,Man Varme TIL: Udetemp. Omr.: (-15°C~20°C) Trin: ±1°C 0 °C ▼Vælg [←→]Bekr.
6.2 > *1, *2 Køl		
Sådan indstilles de forskellige vand & omgivelsestemperaturer til køling.	Vandtemperatur for afkøling på tændt og △T for afkøling på tændt.	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl Vandtemperatur for køl ON △T for køl ON ▼Vælg [←→]Bekr.
> Vandtemperatur for køl ON		
Kompenseringsskurve	Afkøling tændt temperaturer i kompensationskurven eller direkte input.	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl ON: Vandtemp. Kompenseringsskurve Direkte ▼Vælg [←→]Bekr.
> Vandtemperatur for køl ON > Kompenseringsskurve		
X-akse: 20 °C, 30 °C Y-akse: 15 °C, 10 °C	Indtast de 4 temperaturpunkter (2 på horisontal X-akse, 2 på vertikal Y-akse)	Køl ON: Vandtemp.: Zone1 15°C 20°C 10°C 5°C 20°C 30°C 30 ▼Vælg [←→]Bekr.
• Hvis der er valgt 2-zonesystem, skal de 4 temperaturpunkter også være indtastet for zone 2. • "Zone1" og "Zone2" vises ikke på skærmen, hvis det kun er 1 zone-system.		
> Vandtemperatur for køl ON > Direkte		
10 °C	Indstil temperaturen for afkøling på tændt	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl ON: Vandtemp.: Zone2 Omr.: (5°C~20°C) Trin: ±1°C 10 °C ▼Vælg [←→]Bekr.
> △T for køl ON		
5 °C	Indstil △T for afkøling på tændt	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl ON: △T Omr.: (1°C~15°C) Trin: ±1°C 5 °C ▼Vælg [←→]Bekr.

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.
*2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

6.3 > Auto

Automatisk skift fra Varme til Køligt eller Køligt til Varme.

Udendørstemperaturer for skiftning fra Varme til Køligt eller Køligt til Varme.

Udetemp. for (varme til køl) /
Udetemp. for (køl til varme)

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Auto

Udetemp. for (varme til køl)

Udetemp. for (køl til varme)

▼Vælg [←→] Bekr.

> Udetemp. for (varme til køl)

15 °C

Indstil
udendørstemperaturen
til at skifte fra Varme til
Køligt.

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Auto: Udetemp.(var. til køl)

Omr.: (11°C~25°C)

Trin: ±1°C

15 °C
▲ ▼

▼Vælg [←→] Bekr.

> Udetemp. for (køl til varme)

10 °C

Indstil
udendørstemperaturen
til at skifte fra Køligt til
Varme.

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Auto: Udetemp.(Køl til var.)

Omr.: (5°C~14°C)

Trin: ±1°C

10 °C
▲ ▼

▼Vælg [←→] Bekr.

6.4 > Tank

Tankens Indstillingsfunktioner.

- Kun tilgængelig, hvis den er sluttet til tanken.

Max. opvarmningstid varme /
Max. opvarmningstid tank /
Max. genopvarmningstid tank /
Legionella

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Tank

Max. opvarmningstid varme

Max. opvarmningstid tank

Max. genopvarmningstid tank

▼Vælg [←→] Bekr.

- Skærmen viser 3 funktioner ad gangen.

> Max. opvarmningstid varme

8:00

Maksimal tid til
varmedrift
(i timer og minutter)

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Tank: Max. opv. tid. varme

Omr.: (0:30~10:00)

Trin: ±0:30

8:00
▲ ▼

▼Vælg [←→] Bekr.

> Max. opvarmningstid tank

1:00

Maksimal tid for
opvarmning af tanken
(i timer og minutter)

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Tank: Max. opv. tid. tank

Omr.: (0:05~4:00)

Trin: ±0:05

1:00
▲ ▼

▼Vælg [←→] Bekr.

> Max. genopvarmningstid tank

-8 °C

Indstil temperatur, for
at udføre opkogning af
tankvand.

Driftsindstillinger 10:34am,Man

Tank: Genopv. tid. tank

Omr.: (-12°C~2°C)

Trin: ±1°C

-8 °C
▲ ▼

▼Vælg [←→] Bekr.

Menu

Standardindstilling

Indstillingsmuligheder / Skærm

> Legionella

Sterilisation kan sættes til 1 eller flere dage om ugen.

Søn / Man / Tirs / Ons / Tors / Fre / Lør

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Legionella: Dag

Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør
—	✓	—	—	—	—	—

[↔]Dag [↔✓/✗] [↔-]Bekr.

> Legionella: Tid

Tid for den valgte dag (e) i ugen til at sterilisere tanken.

0:00 ~ 23:59

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Legionella: Tid

6 : 00 am

[↔] Vælg [↔-]Bekr.

> Legionella: Temperatur

65 °C

Indstil kogetemperaturer for sterilisering af tanken.

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Legionella: Temperatur

Omr.: (55°C~75°C)
Trin: ±1°C

65 °C

[↔] Vælg [↔-]Bekr.

> Legionella: Holdetid

0:10

Indstil steriliseringstid (i timer og minutter)

Driftsindstillinger 10:34am,Man
Legionella: Holdetid

Omr.: (0:05~1:00)
Trin: ±0:05

0:10

[↔] Vælg [↔-]Bekr.

7 Installatørindstil. > Service setup

7.1 > Pumpe max. hastighed

Sådan indstilles pumpens maksimale hastighed.

Indstilling af strømningshastigheden, max. drift og drift tænding / slukning af pumpen.

Kapacitet: XX:X L/min.
Max drift: 0x40 ~ 0xFE,
Pumpe: TIL/FRA/Udluft.

Service setup 10:34am,Man
Kapacitet Max drift Funktion

0.0 L/min. 0xCE [↔] Udluft.


[↔] Vælg

7.2 > Pump down

Sådan pump down.

Pump down

TIL



Installatørindstil. > Service setup

7.3 > Betontørring

Sådan tøres betonnet (gulv, vægge, etc.) under byggearbejdet.

Denne menu må ikke bruges til andre formål, og i en anden periode under byggearbejde.

Rediger for at indstille temperaturen for tørt beton.

TIL / Ændre

Service setup 10:34am,Man
Betontørring

TIL

Ændre

▼ Vælg [→] Bekr.

> Ændre

Faser: 1
Temperatur: 25 °C

Opvarmningstemperatur for tørring af betonen.
Vælg de ønskede faser: 1 ~ 10,
område: 1 ~ 99

Service setup 10:34am,Man

Betontørring: 1/10

Omr.: (25°C~55°C)

Trin: ±1°C

25 °C

▼ Vælg [→] Bekr.

> TIL

Bekræft temperaturindstillingen for tørt beton for hver fase.

Service setup 10:34am,Man

Betontørring: Status

Trin : 1/10

Fremløb setpunkt : 25°C

Aktuel fremløbstemp. : 25°C/25°C

[∅] FRA

7.4 > Info på servicefirma

Sådan opsættes 2 kontaktnavne og numre til brugeren.

Servicearbejderens navn og hans kontaktnummer.

Service setup 10:34am,Man

Info på servicefirma:

Kontakt 1

Kontakt 2

▼ Vælg [→] Bekr.

> Kontakt 1 / Kontakt 2

Kontaktnavn eller nummer.

Info på servicefirma 10:34am,Man

Kontakt 1

Navn : Bryan Adams

☎ : 08812345678

▼ Vælg [→] Ændre

Navn / telefonikon

Indtast navn og nummer.

Kontakt-1

ABC/abc 0-9/Andr.

ABCDEFGHIJKLMNPQR Rum

STUVWXYZ abcdefghi Slet

jklmnopqrstuvwxyz Bekr.

↔ Vælg [→] Gå ind

Kontaktnavn: alfabet a ~ z.
Kontaktnummer: 1 ~ 9

Antal:

1 2 3 (

4 5 6)

7 8 9 -

* 0 # _ Bekr.

↔ Vælg [→] Gå ind

Rengøringsvejledning

For at sikre systemets optimale ydeevne, skal rengøring udføres med jævne mellemrum.
Kontakt en autoriseret forhandler.

- **Afbryd strømforsyningen ingen rengøring.**
- Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver.
- Brug kun sæbe (\simeq pH7) eller neutrale rengøringsmidler til husholdning.
- Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C.

Indendørs enhed

- Der må ikke stækkes vand direkte.
- Aftør anlægget forsigtigt med en blød, tør klud.



Vandtrykmåler



- Du må ikke trykke eller banke på glasdækslet med hårde og skarpe genstande. I modsat fald kan det forårsage skade på enheden.
- Sørg for, at vandtrykket er mellem 0,05 og 0,3 MPa (0,1 MPa = 1 bar).
- Hvis vandtrykket er udenfor det ovennævnte område, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Vand snavsfilter

- Rengør vandsnavsfilteret mindst en gang om året. I modsat fald kan det resultere i lav ydeevne eller at systemet svigter. Fjern eventuelle hindringer for at sikre ventilation.

Udendørs enhed

- Luftindtaget eller udgangsåbningerne må ikke blokeres. I modsat fald kan det resultere i lav ydeevne eller at systemet svigter. Fjern eventuelle hindringer for at sikre ventilation.
- Når det sneer, skal du rengøre og fjerne sne rundt om udendørsenheden for at forhindre luftindtaget og udgangsåbningerne fra at blive dækket med sne.

Inspektion

- For at sikre enhedernes optimale ydeevne, skal der foretages regelmæssige inspektioner på enhederne, vandsnavsfilteret og ledningsføringen med jævne mellemrum. Kontakt en autoriseret forhandler ved vedligeholdelse.
- Fjerne eventuelle blokeringer fra udendørsenhedens luftindtag og udgangsåbninger.

Ingen kriterier der skal serviceres

Afbryd strømforsyningen

og kontakt derefter en autoriseret forhandler i overensstemmelse med følgende betingelser:

- Unormal lyd ved drift.
- Vand/fremmedlegemer er trængt ind i fjernbetjeningen.
- Der løkker vand fra den indendørs enhed.
- Sikring springer flere gange.
- Elkabel bliver overophedet.

Før en længere driftspause

- Afbryd strømforsyningen.

Fejlfinding

De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl.

Symptom	Årsag
Lyden af strømmende vand kan høres under drift.	<ul style="list-style-type: none">Kølemiddelstrømning i anlægget.
Driften forsinkes i nogle få minutter efter genstart.	<ul style="list-style-type: none">Forsinkelsen er en beskyttelse for kompressoren.
Udendørsenheden udsender vand/damp.	<ul style="list-style-type: none">Kondensering eller fordampning forekommer i rørene.
Der kommer damp ud af udendørsenheden i opvarmingstilstanden.	<ul style="list-style-type: none">Det forårsaget af afrimning i varmeveksleren.
Udendørsenheden fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">Det er forårsaget af systemets beskyttelseskontrol, når udendørstemperaturen er uden for driftsområdet.
Systemet slukker.	<ul style="list-style-type: none">Det er forårsaget af systemets beskyttelseskontrol. Når vandets indløbstemperatur er lavere end 10 °C, standser kompressoren og backup varmelegemets strøm tændes.
Systemet er svært at varme op.	<ul style="list-style-type: none">Når panelet og gulvet opvarmes samtidigt, kan den varme vandtemperatur falde, hvilket kan reducere systemets opvarming.Når udendørstemperaturen er lav, kan systemet tage længere tid til at varme op.Udløbsåbningen eller indgangsåbningen i udendørsenheden er blokeret af nogle forhindring, såsom en snebunke.Når den forudindstillede vandudgangs temperatur er lav, kan systemet have brug for længere tid til at varme op.
Systemet bliver ikke opvarmet med det samme.	<ul style="list-style-type: none">Systemet vil tage noget tid at varme vandet op, hvis det begynder at fungere med en kold vandtemperatur.
Backup varmelegemet bliver automatisk tændt, når det deaktiveres.	<ul style="list-style-type: none">Det er forårsaget af varmevekslerens i indendørsenhedens beskyttelseskontrol.
Funktionen starter automatisk, når timeren ikke er indstillet.	<ul style="list-style-type: none">Steriliseringtimeren er blevet indstillet.
Kraftig kølemiddel-støj fortsætter i et par minutter.	<ul style="list-style-type: none">Det er forårsaget af beskyttelseskontrolen under afslningsdriften ved udendørs omgivende temperatur der er lavere end -10 °C.
*1 KØL-tilstanden er ikke tilgængelig.	<ul style="list-style-type: none">Systemet er låst til kun at fungere i varme-tilstand.


Kontroller følgende, før service tilkaldes.

Symptom	Kontrol
Drift i VARME / *1 KØL-tilstand fungerer ikke effektivt.	<ul style="list-style-type: none">Indstil temperaturen korrekt.Luk panelets varmelegene/kølerventil.Fjern eventuelle blokeringer i luftintindtaget og udendørsenhedens luftudtagsåbninger.
Støj under driften.	<ul style="list-style-type: none">Udendørsenheden eller indendørsenheden er blevet installeret på en hældning.Luk dækslet ordentligt.
Systemet fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">Kredsløbsafbryderen er blevet udløst/aktiveret.
Betjeningslysdioden lyser ikke, eller der vises ikke noget på fjernbetjeningen.	<ul style="list-style-type: none">Strømforsyningen fungerer korrekt, eller en strømafrydelse har ikke fundet sted.

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.

*2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Fejlfinding

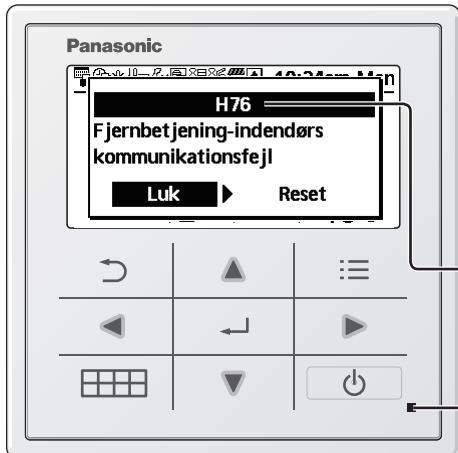

Nedenfor er en liste over fejlkoder, der kan vises på skærmen, når der er problemer med systemindstillingen eller driften.

Når skærmen viser en fejlkode, som vist nedenfor, skal du kontakte det nummer der er registreret på fjernbetjeningen, eller den nærmeste autoriserede installatør.

Alle afbrydere er deaktiveret undtagen \blacktriangleleft , \triangleright og \square .

Fejl nummer

Blinker

Fejl nr.	Forklaring af fejlen
H12	Fejkombinerede kapaciteter
H15	Fejl på kompressorføler
H20	Fejl på cirk.pumpe
H23	Fejl på kølemiddelføler
H27	Fejl på serviceventil
H28	Fejl på solarføler
H31	Fejl på poolføler
H36	Fejl på buffertankføler
H38	Fejkombination af fabrikat
H42	Lavtryksbeskyttelse
H43	Zone 1 følerfejl
H44	Zone 2 følerfejl
H62	Flowfejl vandside
H63	Fejl på lavtryksføler
H64	Fejl på højtryksføler
H65	Flowfejl på vandside under afrimning
H67	Fejl på ekstern termistor 1
H68	Fejl på ekstern termistor 2
H70	Fejl på overkogssikring backup VL
H72	Fejl på tankføler
H74	Printkort kommunikationsfejl
H75	Lav vandtemp. beskyttelse
H76	RC-indendørs kommunikationsfejl
H90	Indendørs-udendørs kommunikationsfejl
H91	Fejl på overkogssikring VVB
H95	Spændings tilslutningsfejl
H98	Højtryksfejl
H99	Varmeveksler frostbeskyttelse

Fejl nr.	Forklaring af fejlen
F12	Højtrykspressostat aktiveret
F14	Ingén kompressorrotation
F15	Blæsermotor blokeret
F16	Overstrømsbeskyttelse
F20	Kompressorens overbelastningsbeskyttelse
F22	Transistormodulets overbelastningsbeskyttelse
F23	DC peak overestrømsbeskyttelse
F24	Fejl på kølekredsløb
F25	* ¹ Køle-/varmekredsløbsfejl
F27	Pressostatfejl
F29	For lille overhedning på afgang kompressor
F30	Fejl på fremløbstemp.føler 2
F32	Fejl på intern termostat
F36	Fejl på udendørsføler
F37	Fejl på returløbstemp.føler
F40	Sensorfejl på udendørsudledningen
F41	Korrektionsfejl på strømfaktoren
F42	Sensorfejl på udendørs varmeveksler
F43	Sensorfejl på den udendørs afrimer
F45	Strømtrafo afbrudt
F46	Afbrydelse af strømtransformer
F48	Sensorfejl på fordamperens udgang
F49	Højtryksfejl i køl
F95	* ¹ Afkølerens højtryksfejl

*¹ Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan løses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.

*² Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Oplysninger

Information når tilsluttet til netværksadapter (valgfrit tilbehør)



ADVARSEL

Kontroller sikkerheden omkring luft-til-vand-systemet inden brug. Vær opmærksom på personer og dyr i nærheden inden drift.

Ukorrekt drift som følge af, at man ikke følger instruktionerne, kan medføre legemsbeskadigelse og andre skader.



Vær opmærksom på følgende inden drift (inden for området)

- Forhold omkring timerindstilling. Uforudseelige tænd/sluk-operationer kan forårsage alvorlig tilskadekomst, eller andre skader på mennesker og dyr.

Vær opmærksom på nedenstående før og under drift (uden for området)

- Hvis man er bekendt, med der opholder sig nogen inden for området, gør personer udefra opmærksom på nye driftsindstillinger inden de iværksættes.
Dette for at undgå, at personen får et chok, eller bliver syg på grund af driftsændringen.
- Brug ikke dette apparat når der er børn, fysisk handikappede eller ældre personer i området, som ikke er i stand til at betjene apparatet.
- Kontroller indstillingen og driftsstatus regelmæssigt.
- Stands driften når der vises en fejlkode, og kontakt en autoriseret forhandler eller specialist.

Vær opmærksom på følgende inden brug

- Systemet vil måske ikke være anvendeligt, hvis kommunikationsforholdene er dårlige. Kontroller "Driftsstatus" på programdisplayet efter idriftsættelse. Følgende forhold kan opstå ved fjernstyring.
 - Kan ikke fungere, driftstid reflekteres ikke.
 - Luft-til-vand-drift reflekteres ikke, når driften indstilles uden for området.
- Det anbefales at låse skærmen på smartphonen for at undgå utsigget drift.
- Brug ikke andre fjernstyringsenheder eller andre former for kommunikations- eller driftsenheder end dem der er specificeret af den autoriserede forhandler eller specialist.
- Anvend under aftalen om "Servicebetingelser" og "Håndtering af personoplysninger" i Panasonics Smart-app.
- Hvis man i længere perioder ikke anvender Panasonics Smart-app, frakobl den trådløse adapter fra enheden.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter, betyder at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrett behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter, vil du hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå af ukorrekt håndtering af affald.

For flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter, bedes du kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller salgsstedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrøt og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommersielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

Memo

Memo

Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 (0)8 680 26 00
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 338 11 57
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City,
Osaka, Japan
 Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in Malaysia

Authorised representative in EU
 Panasonic Testing Centre
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

ACXF55-05820
 FC0117-0