




UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

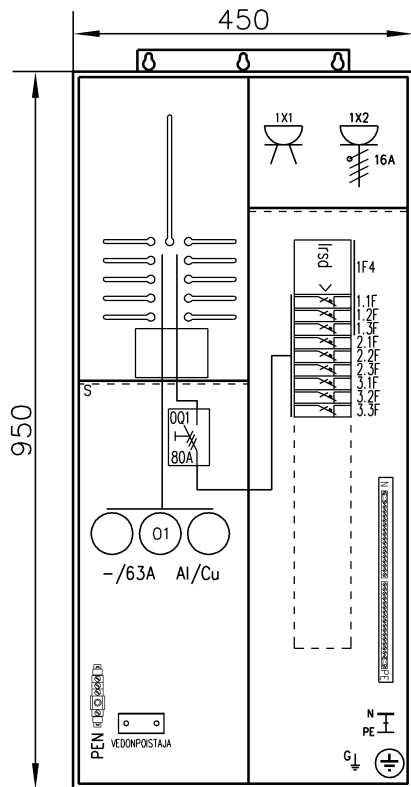

Keskuksen syvyys 160 mm

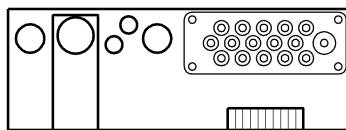

MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426338	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 1T+PR			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N 50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND	
MALLI	collie 3806P63 1T+PR	
I _N	50 A	EN 60 439-3
U _N	400 V	IP 34
F	50 Hz	TYÖ N:o

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde 1:10 (A4)			3426338

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>3L,N,PE</p> <p>IN PE</p> <p>OQ1 80A kWh</p> <p>Al/Cu</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>1X1 1X2</p> <p>1F4 4x25A/30mA</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>TILAVARAUS 17 MOD</p>						
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
	1.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	1.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	1.3		C16			
	2.1		C16			
	2.2		C16			
	2.3		C16			
	3.1		C10			
	3.2		C10			
	3.3		C10			

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde			

3426338