


## Uponor Comfort E sähköinen lattialämmitysmatto, märkäasennus

FI	Asennusohje
SE	Installationsanvisning
EN	Installation manual

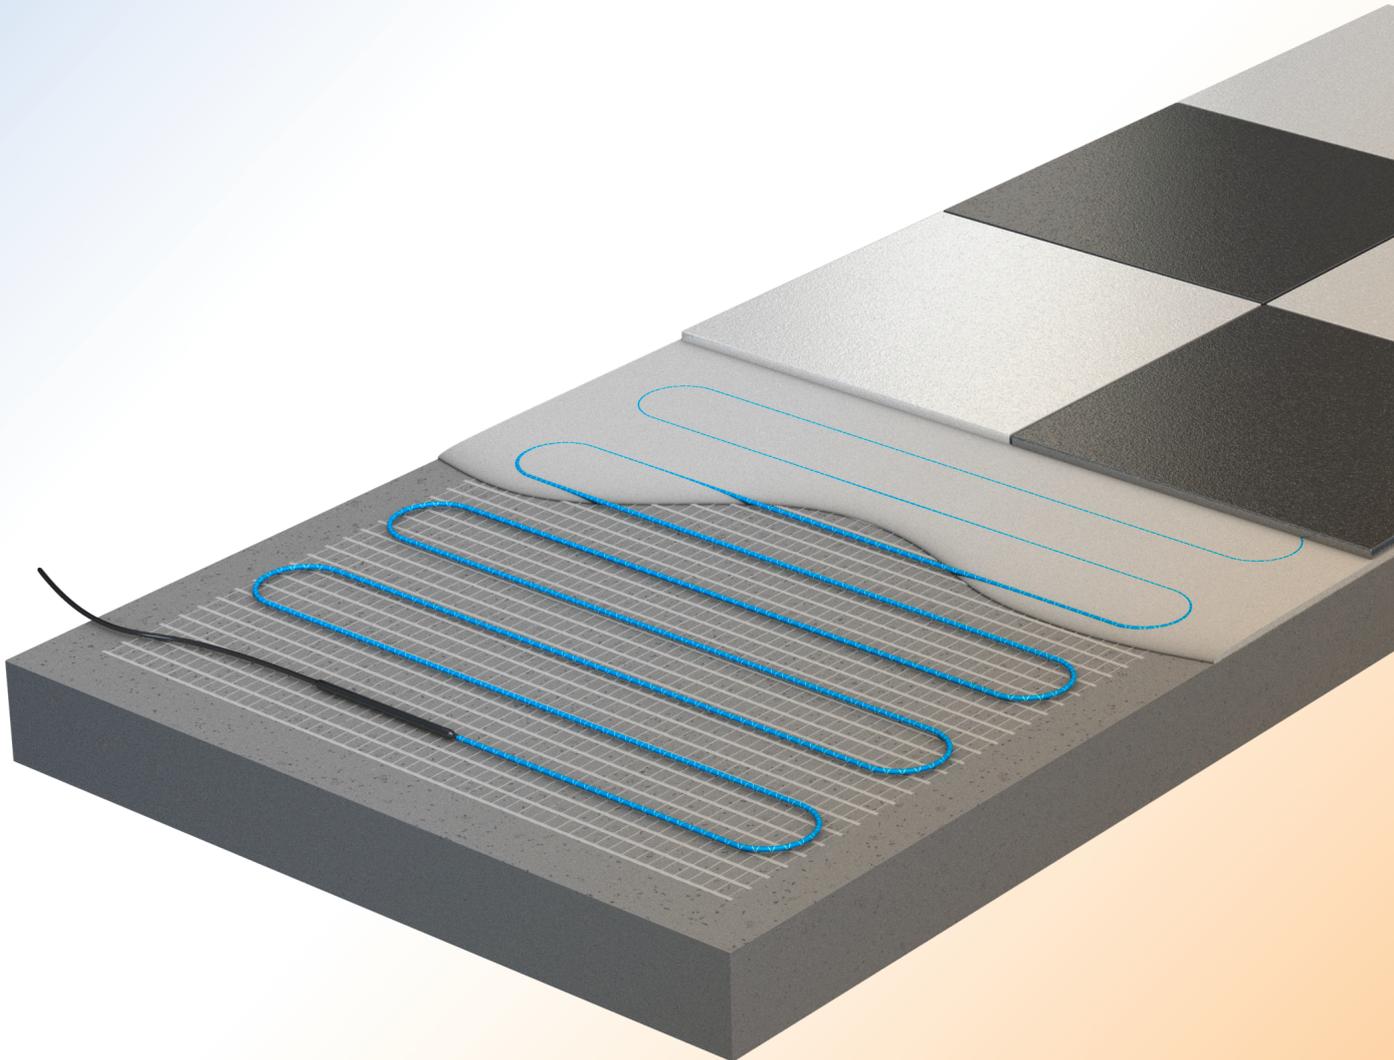

# Sisällys

Komission asetuksen (EU) 2015/1188 mukaiset tuotetiedot .....	2	Asennus ja käyttöönotto .....	5
Tärkeää tietoa käyttötarkoituksesta, turvallisuudesta ja takuusta .....	3	Asennusohjeet .....	5
Käyttötarkoitus .....	3	Asennus vaihe vaiheelta .....	6
Uponorin takuu .....	3	Käyttöönotto .....	6
Järjestelmän kuvaus .....	4	Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirja .....	7
Lattian rakenne .....	4	Asennuskuvat .....	20
Tekniset tiedot .....	4		
Suunnittelutiedot .....	4		

FI

## Komission asetuksen (EU) 2015/1188 mukaiset tuotetiedot

### Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset:

Mallitunniste(et): Uponor Comfort E lattialämmitysmatto 160 & Uponor Comfort E digitaalinen termostaatti Set T-87IF  
1088668 - 1088679

Kohta	Symboli	Arvo		Kohta	T-87IF <sup>1)</sup>	T-86	T-85
<b>Lämpöteho</b>				<b>Lämmönsyötön tyyppi, ainoastaan sähkökäyttöiset varaavat paikalliset tilalämmittimet (valitaan yksi)</b>			
Nimellislämpöteho	P <sub>nom</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup>	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti	ei	ei	ei
Suurin jatkuva lämpöteho	P <sub>max,c</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup>	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi	ei	ei	ei
				sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi	ei	ei	ei
				puhallinlämmitys	ei	ei	ei
<b>Lisäsähkökulutus</b>				<b>Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)</b>			
Nimellislämpöteholla	el <sub>max</sub>	< 0,001	< 0,001	< 0,001	kW	<b>yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä</b>	
Vähimmäislämpöteholla	el <sub>min</sub>	< 0,001	< 0,001	< 0,001	kW	ei	ei
Valmiustilassa	el <sub>SB</sub>	< 0,001	< 0,001	< 0,001	kW	ei	ei
				kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä	ei	ei	ei
				mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä	ei	ei	ei
				sähköisellä huonelämpötilan säädöllä	ei	ei	ei
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin	ei	ei	ei
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	kyllä	kyllä	kyllä <sup>3)</sup>
				<b>Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)</b>			
				huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa	ei	ei	ei
				huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa	ei	ei	kyllä <sup>4)</sup>
				etäohjausmahdollisuuden kanssa	ei	ei	ei
				mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa	kyllä	kyllä	ei
				käyntiajan rajoituksen kanssa	kyllä	ei	kyllä
				lämpösäteilyanturin kanssa	ei	ei	ei

<sup>1)</sup> Osa Comfort E Sähköistä Lattialämmityspakettia

<sup>2)</sup> 160, 240 W (1; 1,5 m<sup>2</sup>) ei tämän asetuksen nojalla

<sup>3)</sup> huonetermostaatilla, jossa on ajastintoiminto. (lisävaruste)

<sup>4)</sup> erillistä tunnistinta käytettäessä (lisävaruste)

Uponor GmbH - Industriestr. 56 - 97437 Hassfurt - www.uponor.com

EU 2015/1188 -standardinmukaisuus vain määritellyllä lämpötilansäätimellä, jossa on kuvatut toiminnot.

# Tärkeää tietoa käyttötarkoituksesta, turvallisuudesta ja takuusta

## Käyttötarkoitus

Uponorin sähköinen Comfort E -lattialämmitys on tarkoitettu sisätilojen lämmittämiseen. Järjestelmä tulee asentaa kaikkia alan ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Lattian pintamateriaalin sopivuus lattialämmityskäyttöön tulee varmistaa lattian pintamateriaalin valmistajalta. Mikään muu käyttö ei ole sallittua ja johtaa valmistajan takuun raukeamiseen.

## Uponorin takuu Comfort E -lattialämmitysmatolle

### Varmista turvallisuus – Uponorin takuun saaminen:

Hyödynnä mahdollisuus saada lattialämmitykselle jopa 10 vuoden takuu käyttämällä Uponorin Comfort E -lattialämmitysmattoja.

Uponorin takuun voi saada, kun kaikki Uponor -tuotteet on asentanut valtuutettu sähköasentaja asennusohjeita sekä voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja käytäntöjä on noudatettu.

### Helppo tapa hankkia Uponorin takuu:

1. Valtuutettu sähköasentaja on asentanut Uponor- sähköisen lattialämmitysjärjestelmän.
2. Tuotteiden asennuksesta ei ole kulunut kauempaa kuin 3kk.
3. Pyydä asentajaa luovuttamaan täytetty ja allekirjoitettu "Uponor Comfort E asennus- ja luovutusasiakirja" ja lähetä asiakirja sähköisesti Uponorille (warranty.comfort-e@uponor.com).
4. Saat virallisen takuutodistuksen muutaman päivän sisällä.

Jos Uponorin tuotteita asennetaan tai käytetään yhdessä muiden valmistajien tuotteiden kanssa samassa asennuskokoonpanossa, Uponorin takuuta ei voida myöntää tai se raukeaa takautuvasti.

### Tärkeitä asennusta koskevia turvallisuusohjeita

- Lattialämmitysmattoa voidaan käyttää vain yhdessä lattia-anturilla varustetun huonetermostaatin kanssa.
- Lattialämmitysmatto voidaan liittää vain 230 V sähköverkkoon. Vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on 30 mA, pitää asentaa.
- Lattialämmitysmatto on asennettava vähintään 60 mm:n etäisyydelle johtavista osista (kuten vesiputkista).
- Ylikuumentamisen ehkäisemiseksi lattialämmitysmattoa ei saa asentaa sellaisten kalusteiden alle, jotka ovat suoraan kosketuksissa lattiaan ilman jalvoja.
- Liitäntäholkkeihin ei saa kohdistua jännitystä.
- Lämmityskaapeleita ei saa asentaa laajennusliitoksilla eikä eristyksen tai eristysmateriaalin alle.
- Lämmityskaapeleiden minimitaivutussäde on 30 mm, jota ei saa alittaa.
- Asennettavat lämmityskaapelit eivät saa olla kiertyneenä tai muuten vaurioituneita. Lämmityskaapeleiden ristiinasennus on kielletty.
- Jos huoneeseen asennetaan useita lattialämmitysmattoja, ne kytketään rinnakkain sähköverkkoon. Sarjaan kytkeminen on kielletty!
- Asennuslämpötilan on oltava vähintään 5 °C.




### Huomio! Sähköiskuvaara!

Uponorin sähköinen Comfort E -lattialämmitys toimii 230 voltin vaihtovirralla. Sähkökytkennät on teetettävä aina valtuutetulla sähköasentajalla.

Uponor pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakoilmoitusta komponenttien tietoja toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi.

# Järjestelmän kuvaus

## Lattian rakenne (esimerkki)

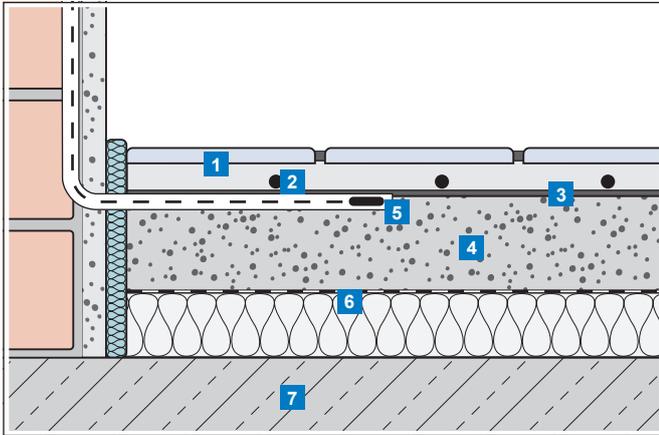

- 1 Kiinnityslaasti
- 2 Uponorin Comfort E -lattialämmitysmatot
- 3 Mahdollinen primeri
- 4 Lattiamassa
- 5 Lattia-anturi suojaputkessa
- 6 Eristekerros
- 7 Kantava alusrakenne (esim. betoni)

## Tekniset tiedot

Uponorin Comfort E -lattialämmitysmaton tekniset tiedot	
Nimellisjännite	230 V, AC
Nimelliskapasiteetti	160 W/m <sup>2</sup>
Sulake <sup>1)</sup> C-ominaisuuksilla	Maks. 16 A
Min. taivutussäde	30 mm
Min. asennusetäisyys kalusteista ja seinistä	60 mm
Maks. käyttölämpötila	+90 °C
Min. asennuslämpötila	+5 °C
Liityntäkaapelin johtimen poikkipinta-ala	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Liityntäkaapelin pituus	4,0 m
Hyväksynyt	VDE, CE

<sup>1)</sup> Jos sulakekoteloon liitetään useita lattialämmitysmattoja, kokonaisvirta voi olla yhteensä enintään 16 A.

### Tärkeää!

Uponorin termostaatti T-87IF käyttämä maksimivirta on 10 A. Kaikenlaiset lattialämmitysmatto- tai kaapelikokoonpanot voidaan liittää, kunhan kokonaiskuormitus ei ylitä tätä arvoa.

## Suunnittelutiedot

Lattialämmitysmaton tyyppi	Asennusalue (m <sup>2</sup> )	Lattialämmitysmaton pituus (m)	Lattialämmitysmaton teho (W)	Lattialämmitysmaton resistanssi <sup>1)</sup> (Ω)
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-1	1	2	160	329
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-1,5	1,5	3	240	224
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-2	2	4	320	171
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-2,5	2,5	5	400	132
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-3	3	6	480	107
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-4	4	8	640	85
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-5	5	10	800	69
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-6	6	12	960	55
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-7	7	14	1120	48
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-8	8	16	1280	42
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-10	10	20	1600	33
UPONOR COMFORT E LATTIALÄMMITYSMATTO 160-12	12	24	1920	28

<sup>1)</sup> Toleranssi -5 % - +10 %

# Asennus ja käyttöönotto

## Asennusohjeet

### Yleistä tietoa

Lämmityskaapeleita ei saa lyhentää tai asentaa ristiin, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin lämmitys- tai muiden kaapeleiden kanssa. Lämmityskaapeleita ei saa asentaa kulkemaan liikuntasauvojen yli. Liityntäkaapeli tulee asentaa suojaputkeen liikuntasauvojen kohdalla. Lämmitysmattoa ei saa asentaa kiinteiden ja jalattomien kalusteiden alle (esimerkiksi kylpyamme, WC-istuin, vaate- tai keittiökaapit), sillä lattialla ei tällöin ole riittävää ilmankiertoa.

### Suunnittelutiedot

Alusrakenteen on sovelluttava lämmityskaapeleiden asentamiseen. Erityisesti tasaisuus ja kestävyys on tarkastettava. Tarvittaessa aluskerros on tasattava tai muuten valmistettava Comfort E -järjestelmän asennusta varten. Ennen asennusta on varmistettava, että lattian rakennetta koskevat vaatimukset ja ohjeet ovat tiedossa ja että niitä noudatetaan. Jos suunnittelua ja asennusta ei hoideta ammattimaisesti ja ohjeita noudattaen, takuu raukeaa. Suunnitteluvaiheessa lattialämmitysmattojen, lattia-anturin ja huonetermostaatin sijainti kirjataan suunnitelmiin. Nykyiset ja tulevat kalusteet, kuten muun muassa komerot ja kaapit, on otettava huomioon.

### Alusrakenteen valmistelu


Uponorin Comfort E -lattialämmitysmatto voidaan asentaa kaikille tasaisille, vakaille ja lämmönkestäville alustoille. Lattian lämpöeristys on pakollinen lämpöhukan minimoimiseksi. Alusrakenne on ensin puhdistettava. Tarvittaessa voidaan käyttää sopivaa tasoittavaa massaa tai muita menetelmiä, joilla varmistetaan alusrakenteen riittävä tasaisuus ja pito. Järjestelmän asentaminen suoraan lastulevy- tai puulattioille ilman eristyslevyjä on kielletty. Noudata lattian pintamateriaalin valmistajan ohjeita.

### Huonetermostaatin ja lämpötila-anturin asentaminen

Huonetermostaattia varten haluttuun paikkaan asennetaan tavanomainen uppoasennettava 230 V kojerasia. Seinästä lattiaan asennetaan kaksi suojaputkea liityntäkaapelille ja lattia-anturin kaapelille. Lattiaan asennetaan lattia-anturin suojaputki niin, että anturi on lähellä lattian pintaa. Lattialämmitysmaton liityntäkaapelia ja lattia-anturia ei saa asentaa samaan suojaputkeen! Jos huonetermostaattiin kytketään rinnakkain useampia lattialämmitysmattoja, pitää asentaa uppoasennettava liitinkotelo. Vikavirtasuojakytkin (30 mA) on asennettava sulakkeeksi. Lisäksi on noudatettava huonetermostaatin omia ohjeita.

### Lattiapäällysteet

Lattiapäällysteen soveltuvuus sähköisen lattialämmityksen asentamiseen on varmistettava lattiapäällysteen valmistajalta. Lisäksi on noudatettava kaikkia valmistajan lisäohjeita. Lattialämmitysmattojen asennusalueelle lattiaan ei saa tehdä reikiä (esim. oven pysäytinten asentamiseksi). Lämpöä eristäviä peitteitä, kuten paksuja mattoja, ei saa käyttää asennusalueella, sillä ne voivat nostaa lämpötilaa tai johtaa ylikuumenemiseen.

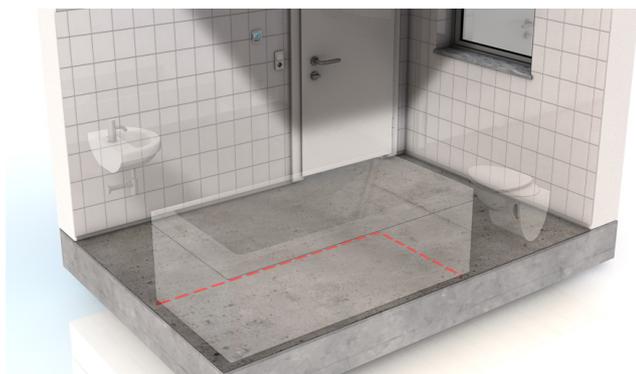

### Tärkeää!

Lattialämmitysmattoa ei saa lyhentää, vaan se on valittava huoneen mittojen mukaisesti.

## Asennus vaihe vaiheelta

1. Tarkista, että toimitetut tuotteet vastaavat tilausta.
2. Tarkasta toimitetut lattialämmitysmatot mittaamalla eristysresistanssi eristysvastusmittarilla ja lattialämmityskaapelin resistanssi ohmimittarilla ja kirjaa arvot liitteenä olevaan Uponor Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirjaan. Vertaa arvoja tehdasoletusarvoihin.
3. Asenna suojaputket, kojerasia ja tarvittaessa jakorasia seinään. Jos lattia-anturin suojaputki asennetaan kahden lämmityskaapelin väliin, alusrakennetta voidaan joutua loveamaan. Asenna lattia-anturi ja kaapeli suojaputkeen.
4. Levitä Comfort E -lattialämmitysmatto suunnitelman mukaisesti. Irrota suojakalvo varovasti tarrapinnasta ja paina lattialämmitysmatto lattiaan. Suuntaa vaihdettaessa lattialämmitysmaton taustakangas voidaan leikata saksilla. Lämmityskaapeli ei saa olla haljennut tai muuten vaurioitunut. Lämmityskaapeleita ei saa asentaa ristiin eikä reitittää kulkemaan liikuntasauvojen yli.
5. Asenna lattialämmitysmatto niin, että lattia-anturi on keskellä kahden lämmityskaapelin välissä. Asenna johdin suojaputkeen ja merkitse kojerasiaan jääviin päihin jokaisen lattialämmityskaapelin pää.
6. Irrota kaapelin pään eristys ja mittaa vielä kerran eristysresistanssi ja lattialämmityskaapeleiden resistanssi. Kirjaa mittausarvot liitteenä olevaan Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirjaan.
7. Tasoite voidaan asentaa valmistajan antamien vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen lattiapintamateriaali voidaan asentaa.
8. Tarkista lopuksi lattialämmityskaapelin eristys ja resistanssi. Kirjaa mittausarvot liitteenä olevaan

Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirjaan. Uponorin tuotetakuun saaminen edellyttää, että kaikki mittaukset dokumentoidaan Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirjaan. Asiakirja on liitettävä takuuhakemukseen.

9. Liitä lattialämmitysmaton virtajohto ja lattia-anturi huonetermostaattiin sekä kytke 230 voltin jännite päälle. Noudata myös huonetermostaatin asennus- ja käyttöohjeita.



### Huomio! Sähköiskuvaara!

Uponorin sähköinen Comfort E -lattialämmitys toimii 230 voltin vaihtovirralla. Sähköliitännät on teetettävä aina valtuutetulla sähköasentajalla.

## Käyttöönotto

Testaa järjestelmän toiminta kytkemällä sähköinen huonetermostaatti päälle ja tekemällä haluamasi asetukset.

Tämän jälkeen lämmitysjärjestelmä voidaan luovuttaa asiakkaalle tai käyttäjälle. Luovutukseen kuuluu:

- asennussuunnitelma, josta näkyvät yksittäisten lattialämmitysmattojen numero ja sijainti (ja lämmitystehot) sekä liitinkoteloiden, lattia-anturin ja huonetermostaatin sijainti.

- kokoonpano- ja käyttöohje sekä
- Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirja.

Asiakirjat on säilytettävä huolella, ja niiden on oltava aina saatavilla yksittäisten lattialämmitysmattojen sijainnin selvittämiseksi.

### Huomio!

Lattialämmitysmattojen asennusalueelle lattiaan ei saa tehdä reikiä (esim. oven pysäytinten asentamiseksi).

## Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirja\*

Rakennusprojekti/osoite

---



---

Sähköasentaja

---

Liimaa tuotetarrat tähän

Liimaa tuotetarrat tähän

FI

Vertaa alla olevaan taulukkoon merkityjä arvoja tehdasoletusarvoihin, jotka löytyvät Suunnittelutiedot-taulukosta

Resistanssi- ja eristysmittaukset		Ennen lattialämmitysmaton asennusta		Lattialämmitysmaton asennuksen jälkeen / Ennen pintamateriaalin asennusta		Pintamateriaalin asennuksen jälkeen	
Huoneen nro/nimi	Lattialämmitysmaton osanro	Lattialämmitysmaton resistanssi <sup>1)</sup> (Ω)	Eristysresistanssi <sup>2)</sup> (MΩ)	Lattialämmitysmaton resistanssi <sup>1)</sup> (Ω)	Eristysresistanssi <sup>2)</sup> (MΩ)	Lattialämmitysmaton resistanssi <sup>1)</sup> (Ω)	Eristysresistanssi <sup>2)</sup> (MΩ)

<sup>1)</sup> Toleranssi -5 % - +10 %    <sup>2)</sup> Minimieristysresistanssi 10 MΩ

**Uponorin sähköinen Comfort E -lattialämmitys on asennettu ammattimaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä on liitetty 230 voltin sähköverkkoon ja luovutettu täysin käyttövalmiina seuraavien asiakirjojen kanssa**

- Asennus- ja käyttöohje  
 Asennussuunnitelma/-piirustus

- Asennuskuvat  
 Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirja

Paikka, päivämäärä

Urakoitsijan/ammattisähköasentajan allekirjoitus

Paikka, päivämäärä

Asiakkaan/rakennuksen omistajan allekirjoitus

\* Uponorin tuotetakuun saaminen edellyttää, että kaikki mittaukset dokumentoidaan Uponorin Comfort E -asennus- ja luovutusasiakirjaan. Asiakirja on liitettävä takuuhakemukseen.

# Innehåll

<b>Produktinformation angående kommissionens förordning (EU) 2015/1188</b> .....	<b>8</b>	<b>Installation och idrifttagning</b> .....	<b>11</b>
<b>Viktiga anmärkningar om avsedd användning, säkerhet och garanti</b> .....	<b>9</b>	Installationsanvisningar .....	11
Avsedd användning .....	9	Installationen steg för steg.....	12
Uponors garantiförsäkring .....	9	Idrifttagning .....	12
<b>Systembeskrivning</b> .....	<b>10</b>	Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E .....	13
Golvkonstruktion .....	10	<b>Installationsbilder</b> .....	<b>20</b>
Tekniska data .....	10		
Designdata .....	10		

## Produktinformation angående kommissionens förordning (EU) 2015/1188

### Informationskrav för elektriska rumsvärmare

Modellbeteckning(ar): **Uponor Comfort E Cable Mat 160 & Uponor Comfort E termostat dig.prog. Flush Set T-87IF 1088668 - 1088679**

Post	Beteckn	Värde	Post	T-87IF <sup>1)</sup>	T-86	T-85
<b>Värmeeffekt</b>			<b>Typ av tillförd värme, endast för elektriska värmelagrande rumsvärmare (välj en)</b>			
Nominell avgiven värmeeffekt	P <sub>nom</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup> kW	manuell reglering av värmeförseln med inbyggd termostat	nej	nej	nej
Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P <sub>min</sub>	N.A. kW	manuell reglering av värmeförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen	nej	nej	nej
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P <sub>max,c</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup> kW	elektronisk reglering av värmeförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen	nej	nej	nej
<b>Tillsatsförbrukning</b>			<b>värmeavgivning med hjälp av fläkt</b>			
		<b>T-87IF T-86 T-85</b>		nej	nej	nej
Vid nominell avgiven värmeeffekt	e <sub>l max</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	<b>Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)</b>			
Vid lägsta värmeeffekt	e <sub>l min</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	nej	nej	nej
I standbyläge	e <sub>l SB</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	nej	nej	nej
			med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	nej	nej	nej
			med elektronisk rumstemperaturreglering	nej	nej	nej
			med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	nej	nej	nej
			med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	ja	ja	ja <sup>3)</sup>
			<b>Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)</b>			
			rumstemperaturreglering med närvarodetektering	nej	nej	nej
			rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	nej	nej	ja <sup>4)</sup>
			med möjlighet till fjärrstyrning	nej	nej	nej
			med anpassningsbar startreglering	ja	ja	nej
			med driftstidsbegränsning	ja	nej	ja
			med svartkroppsgivare	nej	nej	nej

<sup>1)</sup> En del av förpackningen, Comfort E AL-Foil matta

<sup>2)</sup> 160, 240 W (1; 1,5 qm) Inte enligt denna förordning

<sup>3)</sup> Med extern veckotimer ansluten till rumstermostat

<sup>4)</sup> Med extern öppen fönsterdetektering

Uponor GmbH - Industriestr. 56 - 97437 Hassfurt - www.uponor.com

Överensstämmelse av EU 2015/1188 endast genom definerad temperaturregulator med beskriven funktionalitet

# Viktiga anmärkningar om avsedd användning, säkerhet och garanti

## Avsedd användning

Uponor Comfort E är ett elektriskt golvvärmesystem som används för att hålla temperaturen eller värma upp rum i slutna byggnader. Installationen utförs enligt tekniska regler och relevanta bestämmelser på ett lämpligt underlag under golvläggningen som godkänts av respektive tillverkare. Inga andra användningsområden avses, och de kommer att leda till att tillverkarens garanti upphävs.

## Uponors garantiförsäkring för Comfort E-kabelmatta

### Tänk på säkerheten – så här får du Uponors garantiförsäkring:

Utnyttja möjligheten att få en upp till 10-årig garanti till ditt konstruktionsprojekt på de värmemattor av typen Uponor Comfort E-kabelmatta som används.

Uponors garantiförsäkring bygger på att du kan bekräfta att alla Uponor-produkter installerats av en installatör enligt de relevanta monteringsanvisningarna och i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och etablerade tekniska regler.

### Det enkla sättet att skaffa Uponors garantiförsäkring:

1. Du är installatör och har installerat ett lämpligt Uponor-system som Uponors garantiförsäkring ska utfärdas för.
2. Produkterna installerades för högst tre månader sedan.
3. Begär registreringsformuläret för Uponors garantiförsäkring och fyll i det och Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E för dessa installationsanvisningar fullständigt, inklusive företagets stämpel och namnteckning. Skicka dokumenten med e-post ([warranty.comfort-e@uponor.com](mailto:warranty.comfort-e@uponor.com)) till Uponor.
4. Inom ett par arbetsdagar får du originalet av Uponors garantiförsäkring.

Om Uponor-produkter monteras eller blandas med produkter från tredje man inom en installation kan Uponors garantiförsäkring inte utfärdas, och den kommer i sådana fall att förlora sin giltighet i efterhand.

### Viktiga säkerhetsanvisningar vid installation

- Värmemattorna får bara användas i kombination med en rumstermostat för rumstemperatur med ansluten golvgivare för golvtemperatur.
- Värmemattorna får bara anslutas till 230 V nätström via ett särskilt uttag. En jordfelsbrytare med utlösningström 30 mA måste installeras.
- När värmemattan läggs ut måste avståndet till delar av fastigheten som är ledande (till exempel rörledningar) vara minst 60 mm.
- Värmemattorna får inte läggas ut under möbler och hygienanordningar som står direkt eller utan ben på golvet för att undvika överhettning när de används.
- Anslutningshylsorna för värme- och kylledningarna får inte utsättas för tryck.
- Värmekablarna får inte dras genom expansionsskarvar eller genom eller bakom isolering och isoleringsmaterial.
- Värmekablarna får inte böjas med en mindre radie än 30 mm.
- Värmekablarna får inte knytas eller på andra sätt skadas vid installationen. Värmekablarna får inte dras över varandra.
- Om flera värmemattor installeras i ett rum får de bara kopplas till nätströmmen parallellt. Koppla dem aldrig i serie!
- Temperaturen måste vara minst 5 °C när de läggs ut.




### Obs! Risk för elektriska stötar!

Det elektriska golvvärmesystemet Uponor Comfort E drivs med en spänning på 230 V AC. Anslutningar till nätströmmen får endast utföras av utbildad personal.

Uponor förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationerna för ingående komponenter enligt vår policy om ständig förbättring och utveckling.

# Systembeskrivning

## Golvkonstruktion (exempel)

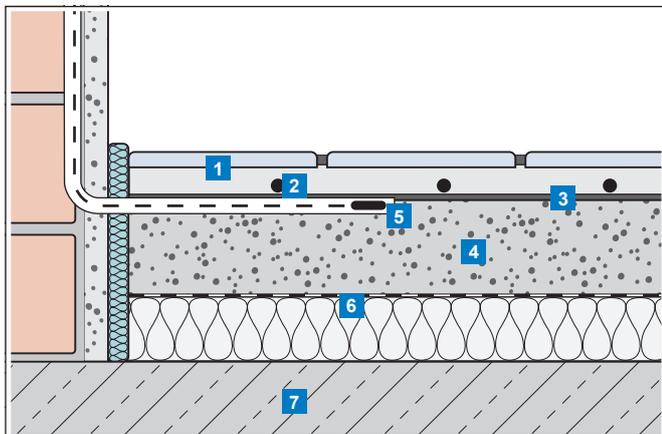

- 1 Kakelfästmassa med kakelplattor
- 2 Uponor Comfort E-värmemattor
- 3 Tillval: grundning, fyllmaterial
- 4 Golvmassa
- 5 Golvgivare i skyddsror
- 6 Isoleringsskikt med isoleringsskiktsskydd
- 7 Lastbärande underlag (t.ex. betong)

## Tekniska data

Tekniska data för Uponor Comfort E-kabelmattan	
Märkspänning	230 V, AC
Nominell kapacitet	160 W/m <sup>2</sup>
Strömbrytare <sup>1)</sup> av typ C	Max. 16 A
Minsta böjningsradie	30 mm
Minsta installationsavstånd	60 mm
Högsta drifttemperatur	+90 °C
Lägsta installationstemperatur	+5 °C
Tvårsnitt av ledaren i anslutningskabeln	3 × 0,75 mm <sup>2</sup>
Anslutningskabelns längd	4,0 m
Godkännanden	VDE, CE

<sup>1)</sup> När flera värmemattor ansluts till en gruppcentral är den totala strömstyrkan för mattorna begränsad till högst 16 A.

### Viktigt!

Uponor Termostat T-87IF växlar 10 A. Mattor och kablar kan kombineras hur som helst så länge som den totala belastningen inte överstiger detta värde.

## Designdata

Typ av värmematta	Installationsområde (m <sup>2</sup> )	Värmemattans längd (m)	Värmemattans kapacitet (W)	Värmemattans resistans <sup>1)</sup> (Ω)
UPONOR COMFORT E-KABELMATTAN 160-1	1	2	160	329
UPONOR COMFORT E-KABELMATTAN 160-1,5	1,5	3	240	224
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-2	2	4	320	171
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-2,5	2,5	5	400	132
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-3	3	6	480	107
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-4	4	8	640	85
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-5	5	10	800	69
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-6	6	12	960	55
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-7	7	14	1120	48
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-8	8	16	1280	42
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-10	10	20	1600	33
UPONOR COMFORT E KABELMATTAN 160-12	12	24	1920	28

<sup>1)</sup> Tolerans -5 % till +10 %

# Installation och idrifttagning

## Installationsanvisningar

### Allmän information

Värmekablarna får inte kortslutas. De får inte heller dras över eller vidröra några värmekablar eller andra typer av kablar. Det är inte tillåtet att lägga värmekablarna över expansionsfogar. Anslutningskabeln får dras över expansionsfogar i ett skydds rör. Värmekablarna får inte installeras under hygienanordningar som står på golvet, som badkar, toalettstolar eller duschar. På samma sätt är det inte tillåtet att dra kablar under möbler utan ben, till exempel garderober, eftersom det där inte finns tillräckligt med luftcirkulation för avledning av värmen.

### Anmärkningar om planeringen

Underlaget måste vara lämpligt för installationen. Framförallt måste planhet och bärkraft kontrolleras. Vid behov måste underlaget kompenseras eller på annat sätt förberedas för installationen av Comfort E-systemet. Innan installationen måste installatören känna till relevanta standarder och riktlinjer för golvkonstruktionen, och sedan tillämpa dessa. Om hänsyn inte tas till dessa standarder och riktlinjer, eller om planering och installation inte sker på ett professionellt sätt, uppgör garantin att gälla. Vid planeringen måste placeringen av värmemattorna, golvtemperaturgivare och reglercentralen för rumstemperatur tas med på konstruktionsritningen. Hänsyn måste tas till det befintliga och tänkta möblemanget, till exempel hygienanordningar och garderober osv. som står på golvet.



### Viktigt!

Värmemattorna får inte kortslutas och måste därför läggas ut enligt förutsättningarna i rummet.

### Förberedelse av underlaget

Golvvärmesystemet Uponor Comfort E-kabelmatta kan installeras på alla plana, solida och värmebeständiga ytor. Golvet måste vara isolerat för att minska värmeförlusten nedåt. Underlaget måste först rengöras. Använd vid behov ett lämpligt golvutjämningsmaterial eller andra metoder för att se till att underlaget är tillräckligt plant och att värmesystemet fäster ordentligt vid det. Det är inte tillåtet att montera systemet direkt på spånskiva eller trägolv utan mellanlägg. Följ de anvisningar som tillhandahållits av beläggningstillverkaren.

### Installation av rumstermostat och golvtemperaturgivare

För installationen av rumstermostaten för rumstemperatur måste ett infällt vägguttag av den typ som finns i handeln med 230 V växelström finnas till handa där installationen ska ske. Därifrån måste två skydds rör för anslutningskabeln och golvtemperaturgivarens kabel fällas in i väggen och dras ned till golvet. Skydds rören för golvtemperaturgivarens kabel måste också installeras i golvet i höjd med ytan som leder fram till givaren. Anslutningskabeln till värmemattan och golvtemperaturgivarens kabel får inte dras i samma skydds rör! Om flera värmemattor i ett rum ska anslutas parallellt till reglercentralen för rumstemperatur måste en infälld kopplingsdosa användas. En jordfelsbrytare (30 mA) måste också användas. De separata anvisningarna till reglercentralen för rumstemperatur måste följas.

### Golvbeläggning

Tillverkaren måste bekräfta att golvbeläggningen som används till elektriska golvvärmesystem är lämplig för ändamålet. Dessutom måste alla övriga specifikationer från tillverkaren följas. Inom det område där värmemattorna installeras får inga hål (till exempel för att fästa dörrstopp) göras i golvet. Värmeisolerande övertäckning som tjocka mattor är inte tillåtna inom området där den elektriska golvvärmesystemet installeras, eftersom de leder till överhettning eller värmestegring.

## Installationen steg för steg

1. Jämför det material som levererats med din order
2. Mät isoleringens resistans med isoleringstestverktyget och de levererade värmemattornas resistans med ohmmätaren och för in värdena i det bifogade dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E. Jämför värdena med standardvärdena från fabriken.
3. Installera skyddsroren, UP-kopplingsdosan och vid behov UP-kopplingsdosan i väggen. Om skyddsroret för golvtemperaturgivaren och golvtemperaturgivarens ska fällas in i ytskiktet centralt under två värmekablar kan det hända att underlaget måste skäras till eller gjutas. För in golvtemperaturgivaren och kabeln i skyddsroret till givaren.
4. Lägg ut Comfort E-värmemattorna enligt installationsplanen. Ta stegvis bort skyddsfilm från den självhäftande ytan och tryck värmemattorna mot underlaget. Om du vill ändra riktning klipper du bort bakstycket i tyg på värmemattorna med sax. Värmekabeln får varken kapas eller skadas. Värmekablarna får inte dras över varandra eller över expansionsfogar.
5. Placera ut värmemattorna så att golvtemperaturgivaren befinner sig i mitten nedanför två värmekablar. För in den kalla ledaren genom skyddsroret in i någon av de infällda kopplingsdosorna och märk upp kabeländarna för de olika värmemattorna.
6. Ta bort isoleringen från kabeländarna och mät resistansen en gång till för isoleringen och värmemattorna. För in de uppmätta värdena i det bifogade dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E.
7. Sedan kan ett golvutjämningsmaterial som är lämpligt för golvbeläggningen installeras enligt de krav och specifikationer som respektive tillverkare tillhandahållit. Sedan kan golvbeläggningen läggas.
8. När golvbeläggningen lagts utförs den slutgiltiga kontrollen av värmemattans isolering och resistans. För in de uppmätta värdena i det bifogade dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E. För att erhålla Uponors produktgaranti måste alla uppmätta värden dokumenteras i dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E. Detta protokoll måste bifogas till garantibegäran.
9. Anslut elmatningskabeln mellan värmemattorna och golvtemperaturgivaren till reglercentralen för rumstemperatur och anslut den till 230 V nätström. Följ alla övriga instruktioner för installation och användning av reglercentralen för rumstemperatur.



### Obs! Risk för elektriska stötar!

Det elektriska golvvärmesystemet Uponor Comfort E drivs med en spänning på 230 V AC. Anslutning till nätström får endast utföras av utbildad personal.

## Idrifttagning

Utför ett funktionstest genom att slå på den elektriska reglercentralen för rumstemperatur och ange önskade inställningar.

Sedan kan värmesystemet lämnas över till kunden eller användaren. I överlämnandet ingår:

- installationsplanen, där antal och placering av de enskilda värmemattorna (inklusive deras kapacitet) samt placering av kopplingsdosor, golvtemperaturgivare och rumstermostat framgår.

- monterings- och bruksanvisning samt
- dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E.

Dokumenterna måste förvaras noggrant och alltid finnas tillgängliga för att placeringen av de enskilda värmemattorna ska kunna identifieras på nytt.

### Obs!

Inom det område där värmemattorna installeras får inga hål (till exempel för att fästa dörrstopp) göras i golvet.

# Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E\*

Byggnadsprojekt/adress

---

Specialist för installation och anslutning av 230 V

---



---

Fäst produktetiketter här

Fäst produktetiketter här

Jämför de värden som förts in i tabellen med standardvärdena från fabriken enligt tabellen Designdata

Uppmätta värden för resistans och isolering		Innan värmemattorna lagts ut		Efter att värmemattorna lagts ut/innan golvbeläggningen lagts		Efter att golvbeläggningen lagts	
Rumsnr/ beteckning	Artikelnr för värmemattan	Värmemattans resistans <sup>1)</sup> (Ω)	Isoleringens motstånd <sup>2)</sup> (MΩ)	Värmemattans resistans <sup>1)</sup> (Ω)	Isoleringens motstånd <sup>2)</sup> (MΩ)	Värmemattans resistans <sup>1)</sup> (Ω)	Isoleringens motstånd <sup>2)</sup> (MΩ)

<sup>1)</sup> Tolerans -5 % till +10 %    <sup>2)</sup> Minsta isoleringsresistans 10 MΩ

Det elektriska golvvärmesystemet Uponor Comfort E har installerats på ett professionellt sätt i enlighet med tillverkarens anvisningar, anslutits till 230 V nätström och överlämnats i fullständigt fungerande skick med följande dokument:

Installations- och bruksanvisning

Fotografier av installationen

Installationsplan/ritning

Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E

Plats, datum

Namnteckning för entreprenör/kvalificerad elinstallatör

Plats, datum

Namnteckning kund/fastighetsägare

\* För att erhålla Uponors produktgaranti måste alla uppmätta värden dokumenteras i dokumentet Protokoll för installation och överlämnande av Uponor Comfort E. Detta protokoll måste bifogas till garantibegäran.

# Content

<b>Product Information regarding Commission Regulation (EU) 2015/1188</b> .....	<b>14</b>	<b>Installation and commissioning</b> .....	<b>17</b>
<b>Important notes on the intended use, safety and warranty</b> .....	<b>15</b>	Installation instructions .....	17
Intended use .....	15	Step by Step Installation.....	18
Uponor Declaration of Warranty .....	15	Commissioning .....	18
		Uponor Comfort E installation and handover protocol .....	19
<b>System description</b> .....	<b>16</b>	<b>Installation images</b> .....	<b>20</b>
Floor construction .....	16		
Technical specifications .....	16		
Design data .....	16		

EN

## Product Information regarding Commission Regulation (EU) 2015/1188

### Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): **Uponor Comfort E Cable Mat 160 & Uponor Comfort E thermostat dig.prog. Flush Set T-87IF 1088668 - 1088679**

Item	Symbol	Value	Item	T-87IF <sup>1)</sup>	T-86	T-85
<b>Heat output</b>			<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>			
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup> kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No	No	No
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	N.A. kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No	No	No
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	0,16 - 1,92 <sup>2)</sup> kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No	No	No
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>			
			fan assisted heat output	No	No	No
At nominal heat output	e <sub>l max</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	single stage heat output and no room temperature control	No	No	No
At minimum heat output	e <sub>l min</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	two or more manual stages, no room temperature control	No	No	No
In standby mode	e <sub>l SB</sub>	< 0,001 < 0,001 < 0,001 kW	with mechanic thermostat room temperature control	No	No	No
			with electronic room temperature control	No	No	No
			electronic room temperature control plus day timer	No	No	No
			electronic room temperature control plus week timer	Yes	Yes	Yes <sup>3)</sup>
			<b>Other control options (multiple selections possible)</b>			
			room temperature control, with presence detection	No	No	No
			room temperature control, with open window detection	No	No	Yes <sup>4)</sup>
			with distance control option	No	No	No
			with adaptive start control	Yes	Yes	No
			with working time limitation	Yes	No	Yes
			with black bulb sensor	No	No	No

<sup>1)</sup> Part of the Comfort E Cable Mat Set

<sup>2)</sup> 160, 240 W (1; 1,5 qm) not under this regulation

<sup>3)</sup> with extern week timer connected with room thermostat (on side)

<sup>4)</sup> with extern open window detection (on side)

Uponor GmbH - Industriestr. 56 - 97437 Hassfurt - www.uponor.com

Conformity of EU 2015 / 1188 only by defined temperature controller with described functionality.

# Important notes on the intended use, safety and warranty

EN

## Intended use

Uponor Comfort E is an electric underfloor heating system that is used for tempering or heating rooms within enclosed buildings. Installation is carried out according to the rules of technology and relevant directives, on the appropriate subsoil below the flooring approved by the respective manufacturer. Any other use is not intended and leads to the extinguishing of the manufacturing warranty.

## Uponor Declaration of Warranty for Comfort E Cable Mat

### Be safe – how to receive the Uponor Declaration of Warranty:

Use the possibility to obtain an up to 10-year warranty for your building project on the used Uponor Comfort E cable mat heating mats.

The Uponor Declaration of Warranty is based on the confirmation, that all Uponor products have been installed by an installation specialist in accordance with the relevant assembly instructions, in compliance with the relevant laws, regulations and the established rules of technology.

### The easy way to the Uponor Declaration of Warranty:

1. You are an installation specialist and you have installed the appropriate Uponor system for which the Uponor Declaration of Warranty is to be issued.
2. The products were installed no more than 3 month ago.
3. Request the registration form for the "Uponor Declaration of Warranty" and fill it out completely, as well as the "Uponor Comfort E Installation and Handover Protocol" of these Installation Instructions, including company stamp and signature. Send the documents by e-mail ([warranty.comfort-e@uponor.com](mailto:warranty.comfort-e@uponor.com)) to Uponor.
4. Within a few working days, you will receive the original Uponor Declaration of Warranty.

If Uponor products are assembled or mixed with third-party products within an installation, no Uponor Declaration of Warranty can be issued or it will lose its validity in retrospect.

### Important safety instructions for installation

- The heating mats may only be operated in combination with a room temperature controller with connected floor temperature controller.
- The heating mats may only be connected to the 230 V mains voltage via a connection socket. A residual current circuit breaker with a tripping current of 30 mA has to be installed.
- When laying the heating mat, a distance of at least 60 mm to conductive building parts (such as water pipes) must be observed.
- The heating mats may not be laid underneath furniture and sanitary facilities which stand directly and without feet on the floor in order to avoid overheating during operation.
- The connection sleeves of the heat and cold conductor must not be subject to tension.
- The heating cables must not be passed through expansion joints or through or behind isolation and isolation material.
- For the heating cables, a minimum bending radius of 30 mm must not be exceeded.
- The heating cables must not be kinked or otherwise damaged during installation. Crossing of the heating cables is not permitted.
- If several heating mats are installed in a room, they must only be connected in parallel to the mains voltage. Never connect in series!
- The laying temperature must be at least 5 °C.




### Attention! Risk of electric shock!

The Uponor Comfort E electric floor heating is operated with a 230 V AC voltage. Connections to the power supply network may be carried out by qualified personnel only.

Uponor reserves the right to make changes, without prior notification, to the specification of incorporated components in line with its policy of continuous improvement and development.

# System description

## Floor construction (Example)

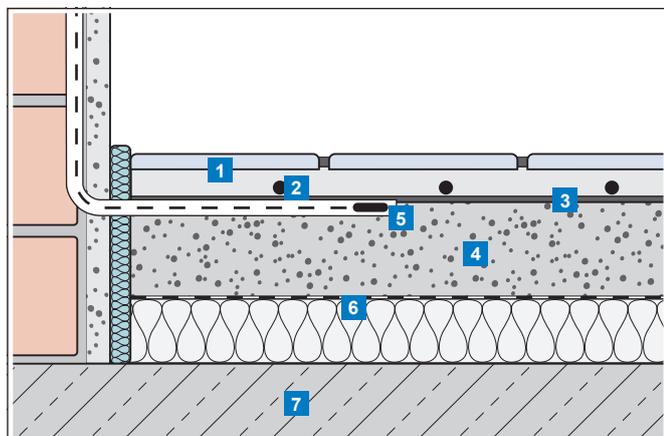

- 1** Tile adhesives with tiles
- 2** Uponor Comfort E heating mats
- 3** Optional: primer, filler
- 4** Screed
- 5** Floor sensor in protective tube
- 6** Insulation layer with insulation layer cover
- 7** Load-bearing substrate (eg concrete)

## Technical specifications

Technical specifications Uponor Comfort E cable mat	
Nominal voltage	230 V, AC
Rated capacity	160 W/m <sup>2</sup>
Circuit breaker <sup>1)</sup> with C-Characteristics	Max. 16 A
Min. bending radius	30 mm
Min. installation distance	60 mm
Max. operating temperature	+90 °C
Min. installation temperature	+5 °C
Conductor cross section of the connection cable	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Length of the connection cable	4,0 m
Approvals	VDE, CE

<sup>1)</sup> When several heating mats are connected to a fuse box, the total connection current of the mats is limited to max. 16 A.

### Important!

The Uponor Thermostat T-871F will switch 10 A. Any combination of mats or cables can be connected as long as the total load does not exceed this value.

## Design data

Heating mat type	Laying area (m <sup>2</sup> )	Heating mat length (m)	Heating mat capacity (W)	Heating mat resistance <sup>1)</sup> (Ω)
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-1	1	2	160	329
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-1,5	1,5	3	240	224
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-2	2	4	320	171
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-2,5	2,5	5	400	132
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-3	3	6	480	107
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-4	4	8	640	85
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-5	5	10	800	69
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-6	6	12	960	55
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-7	7	14	1120	48
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-8	8	16	1280	42
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-10	10	20	1600	33
UPONOR COMFORT E CABLE MAT 160-12	12	24	1920	28

<sup>1)</sup> Tolerance -5% to +10%

# Installation and commissioning

EN

## Installation instructions

### General information

The heating cables must not be shortened and not cross or touch any heating cables or other cables. It is not permissible to lay the heating cables over movement joints. The connection cable may be laid in a protective tube by crossing movement joints. No heating cables may be installed underneath floor standing sanitary facilities such as bathtubs, toilets or showers. Likewise, the laying under furniture without legs such as wardrobes is not allowed, since here a sufficient air circulation for the dissipation of the heat is not given.

### Planning notes

The substrate must be suitable for laying. In particular, the flatness and strength must be checked. If necessary, the subsoil must be compensated or otherwise prepared for the installation of the Comfort E system. Before laying, the relevant standards and guidelines for the floor construction must be known and observed. In case of non-consideration and non-professional planning and installation, the warranty claim expires. When planning, the position of the heating mats, the floor temperature sensor and the room temperature controller should be entered into the construction drawing. The arrangement of existing and future furnishings, such as floor-standing sanitary objects or wardrobes, etc., must be taken into account.



### Important!

The heating mats must not be shortened and must therefore be ordered in accordance with the room geometry.

### Preparation of the substrate

The Uponor Comfort E cable mat underfloor heating system can be laid on all flat, solid and heat-resistant surfaces. A thermal isolation in the floor is imperative to minimize downward heat loss. The substrate must be cleaned first. If necessary, use a suitable levelling compound or other measures to ensure the necessary flatness and adhesion of the substrate to the heating system. Direct laying on chipboard or wooden floors is not permitted without additional decoupling mats. Observe the instructions of the covering manufacturer.

### Installation of room thermostat and floor temperature sensor

For the installation of the room temperature controller, a commercially available flush-mounted socket outlet with 230 V AC power supply must be provided to the selected location. From there, two protective tubes for the connection cable and the floor temperature sensor cable must be slotted into the wall to the ground. The protective tube for the floor temperature sensor must also be installed in the floor flush with the surface to the position of the sensor. The heating mat connection cable and floor temperature sensor cable must not be installed in the same protective tube! If several heating mats are to be connected in parallel to the room temperature controller, a flush-mounted junction box must be installed. A residual current circuit breaker (30 mA) must be installed for fusing. The separate instructions for the room temperature controller must be observed.

### Floor coverings

The suitability of floor coverings used for electric underfloor heating systems must be confirmed by the respective manufacturer. In addition, all further specifications of the manufacturer have to be observed. In the area of the installed heating mats, no holes (e.g. for fixing door stops) may be inserted into the floor. Heat insulating covers such as thick carpets are not permitted in the area of the electric floor heating, since they lead to overheating or heat build-up.

## Step by Step Installation

1. Compare the delivered material with your order
2. Measure the isolation resistance with the isolation tester and the heating mat resistance with the ohmmeter to check the supplied heating mats and enter the values into the enclosed Uponor Comfort E installation and handover protocol. Compare the values with the factory default values.
3. Install the protective tubes, the UP switch box and, if necessary, the UP junction box in the wall. For a surface-flush positioning of the floor temperature sensor protective tube and the floor temperature sensor centrally under two heating cables, the substrate may also have to be cut or pasted. Insert the floor temperature sensor and the cable into the sensor protective tube.
4. Roll out the Comfort E heating mats according to the laying plan. Remove the protective film step by step from the adhesive surface and press the heating mats onto the substrate. For change of direction, cut the backing fabric of the heating mats with scissors. The heating cable must neither be severed nor damaged. Heating cables must not be crossed or routed over movement joints.
5. Place the heating mats so that the floor temperature sensor is located in the center below two heating cables. Insert the cold conductor through the protective tube into the flush-mounted switch box or into the flush-mounted junction box and mark the cable ends of the respective heating mat.
6. Remove the isolation from the cable ends and measure once more isolation resistance and the heating mats resistance. Enter the measured values into the enclosed Uponor Comfort E installation and handover protocol.
7. Subsequently, the levelling compound suitable for the floor covering can be installed according to the requirements and specifications of the respective manufacturer. Then the floor covering can be laid.
8. Following the laying of the floor covering, the final control of the heating mat isolation and heating mat resistance is carried out. Enter the measured values into the enclosed Uponor Comfort E installation and handover protocol. To receive the Uponor product warranty, all measurements must be documented in the Uponor Comfort E installation and handover protocol. This protocol has to be attached to the warranty request.
9. Connect the supply cable of the heating mats as well as the floor temperature sensor to the room temperature controller and connect it to the 230 V power supply. Observe the additional installation and operating instructions of the room temperature controller.



### Attention! Risk of electric shock!

The Uponor Comfort E electric floor heating is operated with a 230 V AC voltage. Connections to the power supply network have only to be carried out by qualified personnel.

## Commissioning

Carry out a function test by turning on the electrical room temperature controller and making the desired settings.

Subsequently, the heating system can be handed over to the client or the user. The handover includes:

- the installation plan, on which the number and position of the individual heating mats (including the respective heating capacities) as well as the location of the junction boxes, the floor temperature sensor and the room temperature controller are noted,

- the assembly and operating instructions as well as
- the Uponor Comfort E installation and handover protocol.

The documents must be stored carefully and available at all times in order to be able to reconstruct the location of the individual heating mats.

### Attention!

In the area of the installed heating mats, no holes (e.g. for fixing door stops) may be inserted into the floor.

## Uponor Comfort E installation and handover protocol\*

EN

Building project / address

---

Specialist for installation and 230 V connection

---



---

Stick on product labels here

Stick on product labels here

Compare the values entered in the table below with the factory default values according to the table "Design data"

Resistance and isolation measurements		Before laying the heating mats		After laying the heating mats / Before laying the covering		After laying the covering	
Room no. / designation	Item no. the heating mat	Heating mat resistance <sup>1)</sup> (Ω)	Isolation resistance <sup>2)</sup> (MΩ)	Heating mat resistance <sup>1)</sup> (Ω)	Isolation resistance <sup>2)</sup> (MΩ)	Heating mat resistance <sup>1)</sup> (Ω)	Isolation resistance <sup>2)</sup> (MΩ)

<sup>1)</sup> Tolerance -5% to +10%    <sup>2)</sup> Minimum isolation resistance 10 MΩ

The Uponor Comfort E electric underfloorheating has been professionally installed in accordance with the manufacturer's instructions, connected to the 230 V power network and handed over fully functional with the following documents:

- Installation and operating instructions
- Installation photos
- Installation plan / drawing
- Comfort E installation and handover protocol



Location, date






Signature Contractor / qualified electrical installer

Location, date

Signature customer / building owner

\* To receive the Uponor product warranty, all measurements must be documented in the Uponor Comfort E installation and handover protocol. This protocol has to be attached to the warranty request.

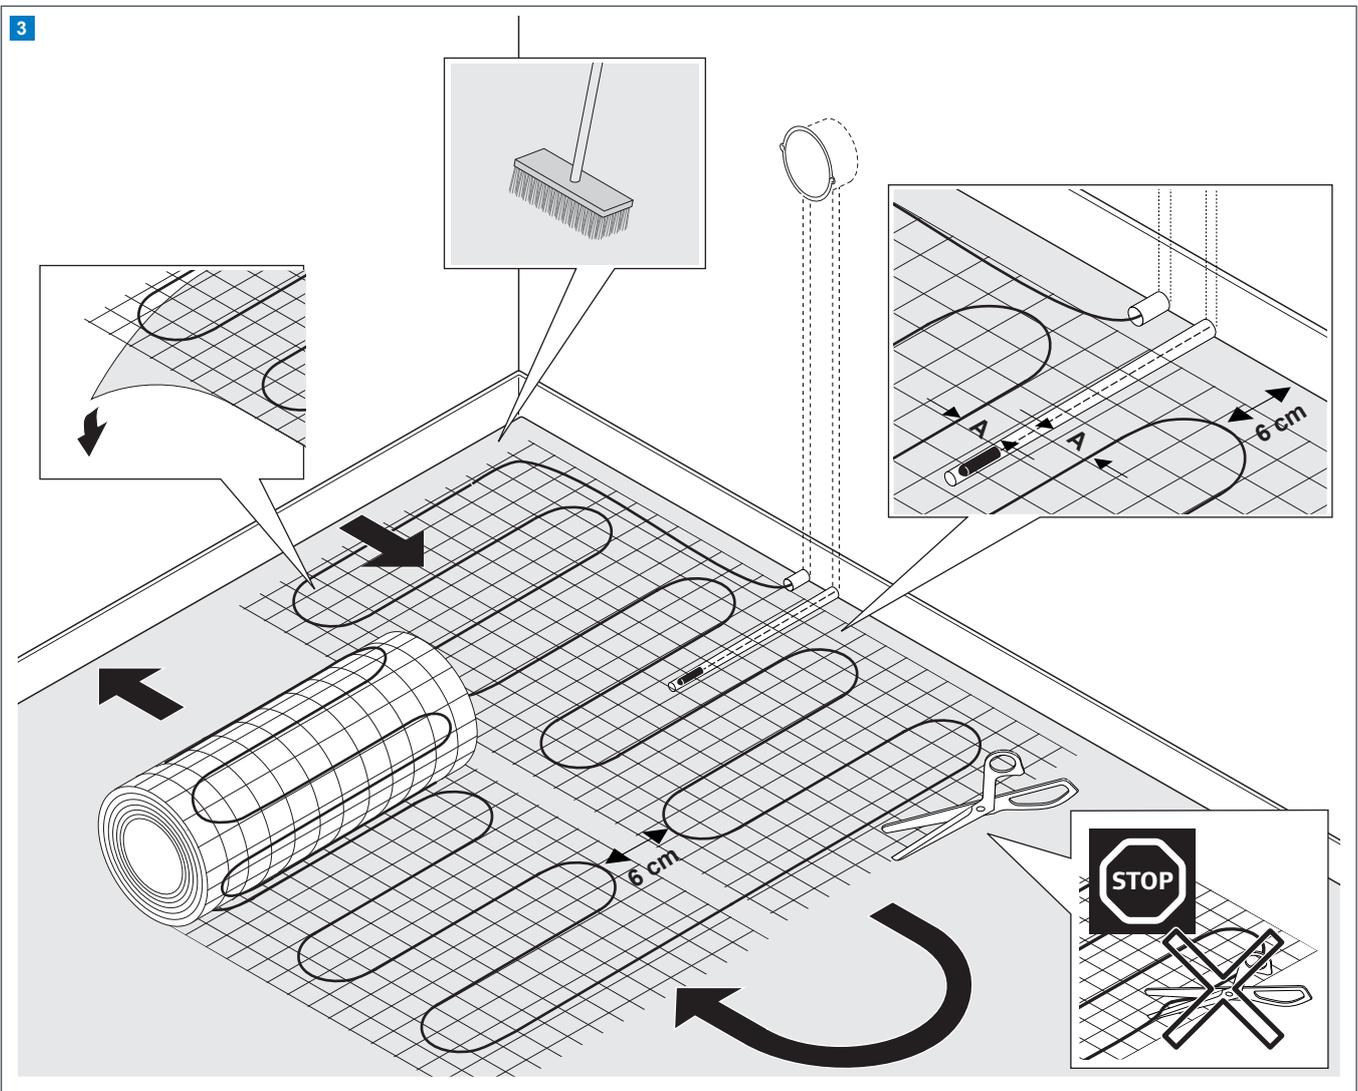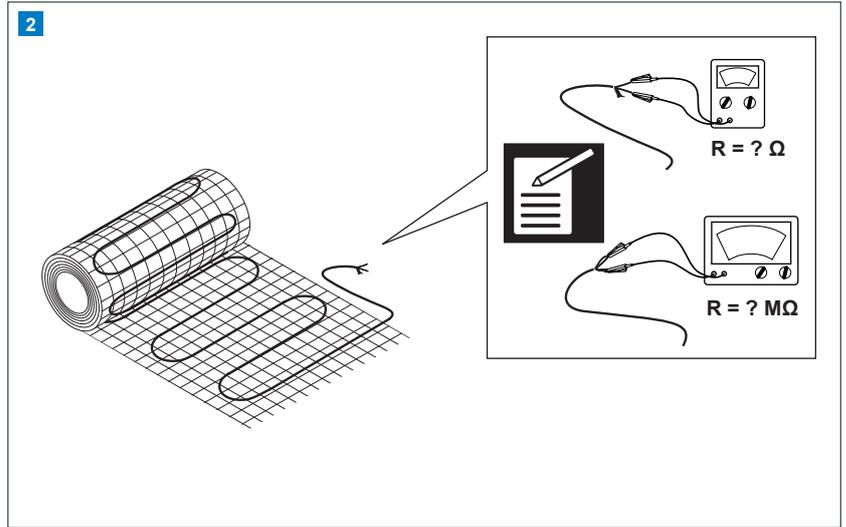

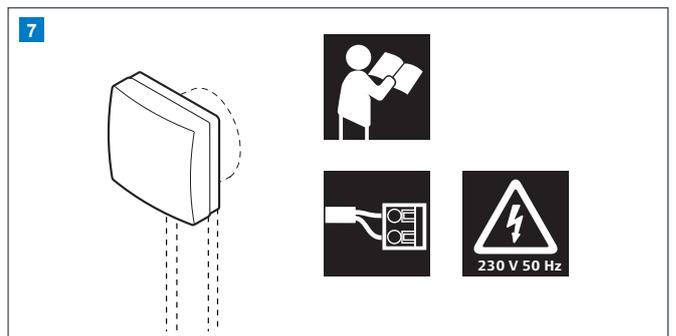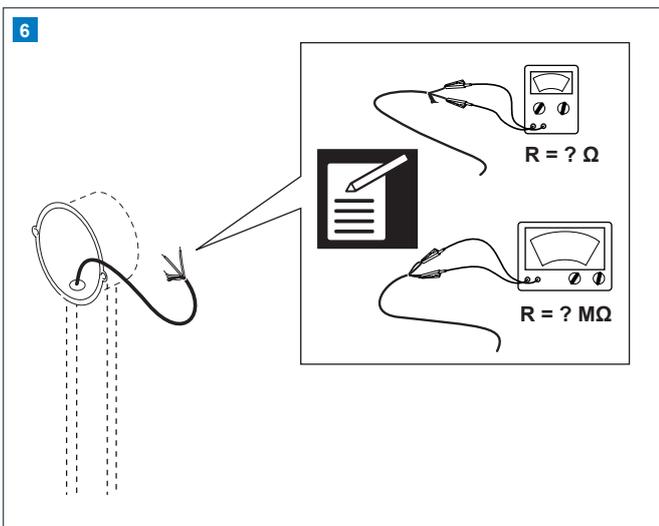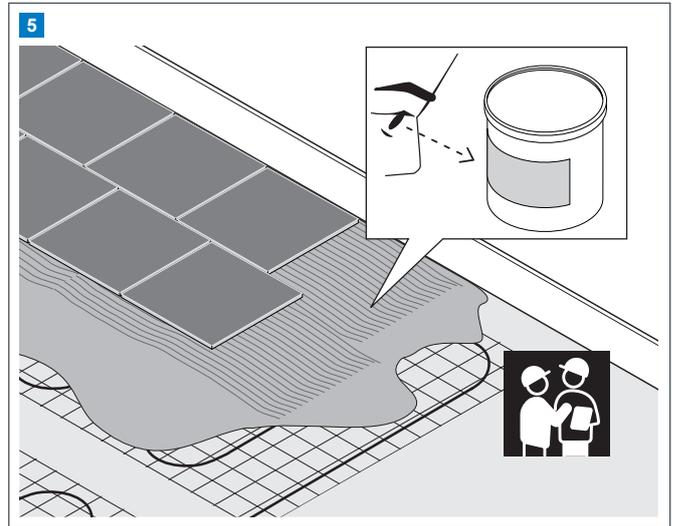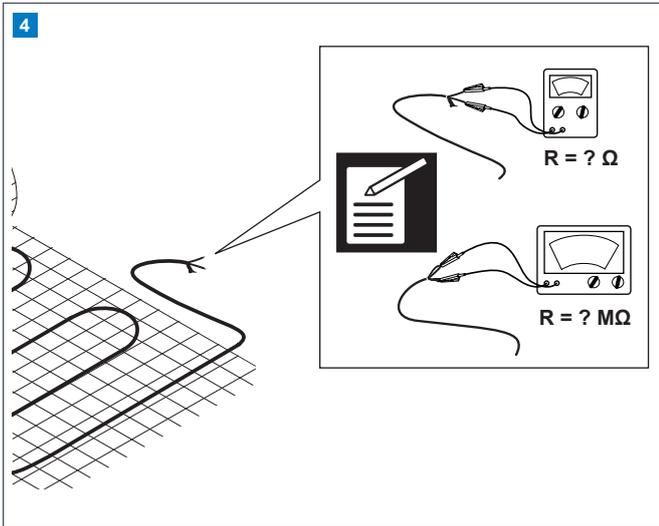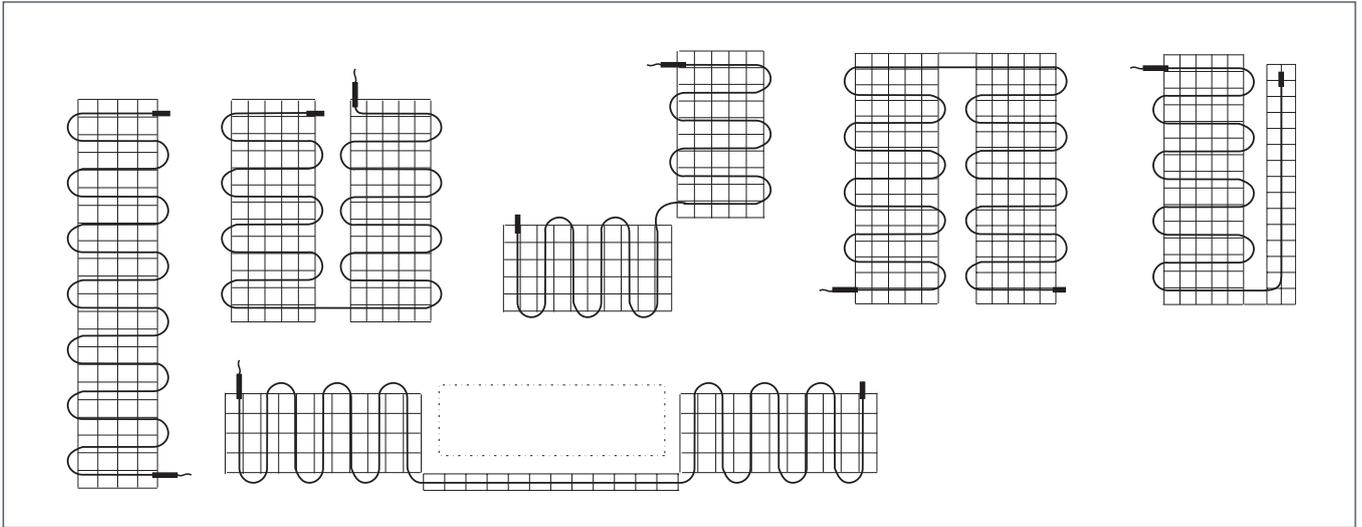

# Uponor

**Uponor Suomi Oy**  
Kouvolaantie 365  
15561 Nastola

5029\_03\_2018



[www.uponor.fi](http://www.uponor.fi)