



1 x MC-MULTIGATE 16

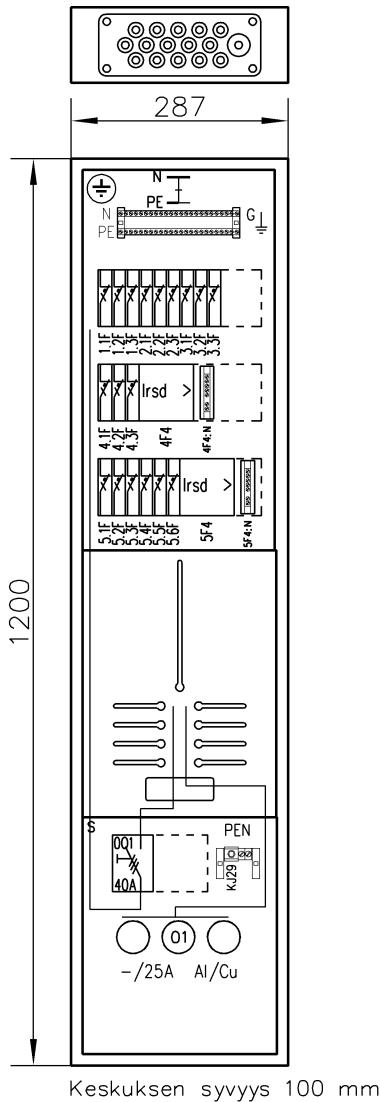

1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332067	Nimellinen toisotuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer-siro 3418P25		4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n	400 V	Nimellistajuuus
Apupiirin nimellisjännite		- V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U_i	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

boxer

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer-siro 3418P25

I_{nA} 25 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)			3332067

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	L1	1.1		C10	
	L2	1.2		C10	
	L3	1.3		C10	
	L1	2.1		C10	
	L2	2.2		C10	
	L3	2.3		C10	
	L1	3.1		C16	
	L2	3.2		C16	
	L3	3.3		C16	
	L1	4.1		C16	
	L2	4.2		C16	
	L3	4.3		C16	
	L1	5.1		C10	
	L2	5.2		C10	
	L3	5.3		C10	
L1	5.4		C16		
L2	5.5		C16		
L3	5.6		C16		