



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5

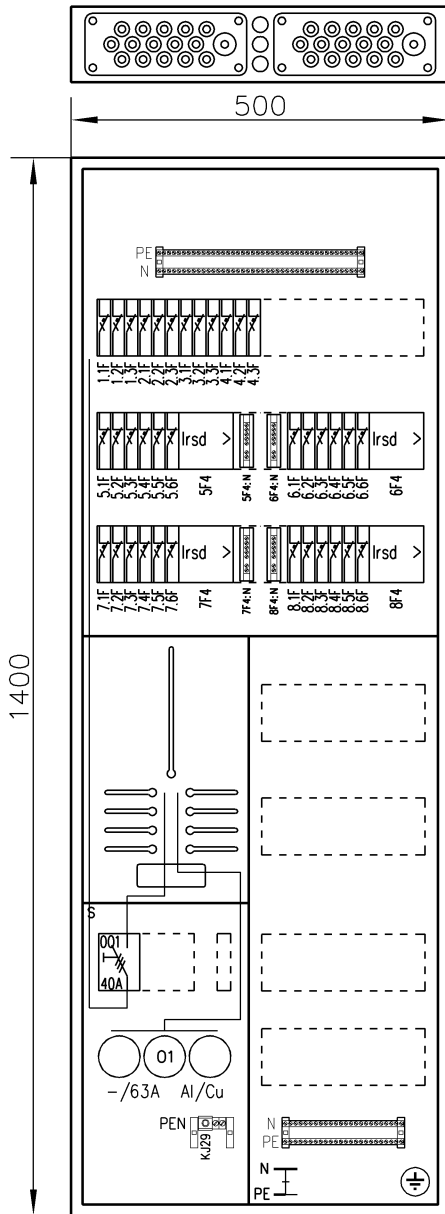

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

|                           |                 |         |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o       | 3332074 | Nimellinen toisituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8    |
| Malli                     | boxer 3436P63 V |         |                            | 4--5 autom./vaihe 0,7    |
| PL / kW                   | InA / A         | Un / V  | PH / kW                    | 6--9 autom./vaihe 0,6    |
| Nimellisjännite           | Un              | 400 V   | Nimellistajuus             | 50 Hz                    |
| Apupiirin nimellisjännite | -               | V       | Suojaus sähköiskulta       | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite   | Ui              | 400 V   | Maadoitusjärjestelmä       | TN-S järjestelmä         |
| Nimellisvirta, keskus     | InA             | 35 A    | Ympäristöolot              | Normaalit                |
| Nimellisvirta, piirit     | InC             | - A     | EMC-käyttöympäristö        | A ja B                   |
| Terminen rajavirta        | Icw 1s          | < 10 kA | Paino                      | - kg                     |
| Dynaaminen rajavirta      | Ipk             | - kA    |                            |                          |

**boxer**

UTU UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3436P63 V

InA 35 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

|        |    |        |           |
|--------|----|--------|-----------|
| Suunn. | RP | Pvm.   | 7.1.2019  |
| Tark.  | JK | Muutos |           |
| Hyv.   | PK | Suhde  | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/3 Arkistotunnus  
Piir. n:o  
3332074

| KESKUS                 | NRO | NIMITYS   | A/A | kW | JOHDOTUS |
|------------------------|-----|---|-----|----|----------|
|                        |     |   |     |    |          |
|                        |     |   |     |    |          |
| KESKUKSEN ULKOPUOLELLA |     |   |     |    |          |
|                        | 01  | Talokaapeli<br>( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 ) | /63 |    |          |
|                        |     |   |     |    |          |
|                        | 1.1 |   | C10 |    |          |
|                        | 1.2 |   | C10 |    |          |
|                        | 1.3 |   | C10 |    |          |
|                        | 2.1 |   | C10 |    |          |
|                        | 2.2 |   | C10 |    |          |
|                        | 2.3 |   | C10 |    |          |
|                        | 3.1 |   | C16 |    |          |
|                        | 3.2 |   | C16 |    |          |
|                        | 3.3 |   | C16 |    |          |
|                        | 4.1 |   | C16 |    |          |
|                        | 4.2 |   | C16 |    |          |
|                        | 4.3 |   | C16 |    |          |
|                        | 5.1 |   | C10 |    |          |
|                        | 5.2 |   | C10 |    |          |
|                        | 5.3 |   | C10 |    |          |
|                        | 5.4 |   | C16 |    |          |
|                        | 5.5 |   | C16 |    |          |
|                        | 5.6 |   | C16 |    |          |
|                        | 6.1 |   | C10 |    |          |
|                        | 6.2 |   | C10 |    |          |
|                        | 6.3 |   | C10 |    |          |
|                        | 6.4 |   | C16 |    |          |
|                        | 6.5 |   | C16 |    |          |
|                        | 6.6 |   | C16 |    |          |

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|---------|-----|----|----------|
|        | 7.1 |         | C10 |    |          |
|        | 7.2 |         | C10 |    |          |
|        | 7.3 |         | C10 |    |          |
|        | 7.4 |         | C16 |    |          |
|        | 7.5 |         | C16 |    |          |
|        | 7.6 |         | C16 |    |          |
|        | 8.1 |         | C10 |    |          |
|        | 8.2 |         | C10 |    |          |
|        | 8.3 |         | C10 |    |          |
|        | 8.4 |         | C16 |    |          |
|        | 8.5 |         | C16 |    |          |
|        | 8.6 |         | C16 |    |          |

|  |           |               |           |              |                                     |
|--|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>UTU OY</b><br>AHJONTIE 1, 28400 ULVILA<br>Puh. 02-550 800<br>www.utu.eu | Suunn. RP | Pvm. 7.1.2019 | PÄÄKAAVIO | Lehti 3/3    | Arkistotunnus<br><br><b>3332074</b> |
|  | Tark. JK  | Muutos        |           | Keskustunnus |                                     |
|  | Hyv. PK   | Suhde         |           |              |                                     |