



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5

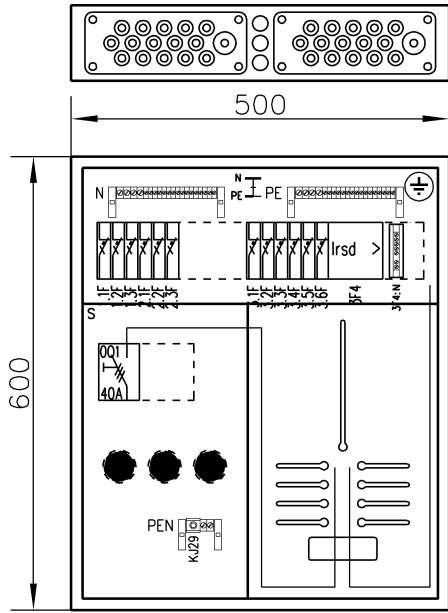

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332087	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3412K V			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellijännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellitaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellijännite		- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**boxer**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3412K V		
I <sub>nA</sub>	35 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332087

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	KESKUKSEN ULKOPUOLELLA					
		01	Pääkytkin	40A		
	KESKUKSEN SINETÖITY OSA					
	L1	1.1		C10		
	L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10			
L1	2.1		C16			
L2	2.2		C16			
L3	2.3		C16			
L1	3.1		C10			
L2	3.2		C10			
L3	3.3		C10			
L1	3.4		C16			
L2	3.5		C16			
L3	3.6		C16			