


Keskukseen syvyys 160 mm

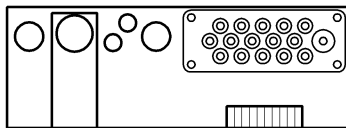

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426222	Nimellinen toimituskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli beagle 3406P25+PR+Y SST			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3406P25+PR+Y SST

InA 25 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	13.3.2013
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus
Piir. n:o

3426222

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25			
		Ylijännitesuoja 3-nap				
	1.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	1.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	1.3		C16			
	2.1		B10			
	2.2		B10			
	2.3		B10			
	3.1		B16			
	3.2		B16			
	3.3		B16			
	TILAVARAUS 13 MOD					